



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

RAPORT de MONITORIZARE

Capacitati pe liniile de interconexiune

Luna Septembrie 2017



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Abrevieri

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

HHI – Indexul Herfindahl-Hirschman

PRE – Parte Responsabila cu Echilibrarea

PE – Piata de Echilibrare

OTS – Operatorul de Transport si de Sistem

SEN – Sistemul Electroenergetic National

UD – unitate dispecerizabila

NF – notificare fizica

DEN – Dispecerul Energetic National

C1 – Cota de piata a celui mai mare participant la piata

C3 – Suma cotelor de piata a primilor 3 participanti

NPS – Numarul minim al producatorilor reziduali

TTC – Capacitate Totala de Transfer

NTC – Capacitatea Neta de Transfer pe liniile de interconexiune

ATC – Capacitatea Disponibila de Transfer



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, în conformitate cu Codul Comercial, operează și supraveghează activitatea desfășurată pe 3 categorii de piețe: piața de echilibrare, piața de servicii tehnologice de sistem și piața de alocare de capacități de transfer pe liniile de interconexiune.

Utilizând înregistrările din bazele de date ale celor 3 piețe, Transelectrica realizează rapoarte săptămânale și lunare. O parte din datele conținute de aceste rapoarte (cele care nu au caracter confidential) sunt publicate pe site-ul **www.transelectrica.ro**.




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Alocarea, prin licitatie, a capacitatilor de transfer pe liniile de interconexiune

- Avand in vedere memorandumurile pe care Transelectrica le-a incheiat cu tarile vecine pentru anul 2017:
 - ✓ pe granita cu Bulgaria se organizeaza alocare bilateral coordonata pentru 100% din total capacitate: licitatiile pe termen lung se tin de catre Transelectrica, cele zilnice de catre ESO EAD; la alocarea zilnica se aplica principiul de "netting". Incepand cu 01.01.2015, licitatiile intra - zilnice nu se mai organizeaza pe granita cu Bulgaria, avand in vedere ca regulile de piata din Bulgaria nu permit efectuarea de schimburi transfrontaliere intrazilnice, modificarea schimburilor notificate nefiind permisa dupa ora 15:30 CET in ziua D-1 pentru ziua D;
 - ✓ pe granita cu Ungaria se organizeaza alocare bilateral coordonata pentru 100% din total capacitate: licitatiile pe termen lung se tin de catre MAVIR (in baza Regulilor Armonizate de Alocare pe Lermen Lung (HAR) si a Anexei specifice pe granita) si cele intra-zilnice de catre Transelectrica. Alocarea zilnica este de tip implicit in urma cuplarii pietelor de energie electrica pentru ziua urmatoare din Republica Ceha, Slovacia, Ungaria si Romania; in cazul unei decuplari, MAVIR este organizatorul licitatiilor zilnice explicite (licitatii umbra) pentru granita RO-HU; la alocarea zilnica si intra-zilnica se aplica principiul de "netting";
 - ✓ pe granita cu Serbia se organizeaza alocare bilateral coordonata pentru 100% din total capacitate: licitatiile zilnice se tin de catre EMS (Serbia), iar licitatiile pe termen lung si licitatiile intra-zilnice de catre Transelectrica; la alocarea zilnica si intra-zilnica se aplica principiul de "netting"; incepand cu 01.01.2017 s-a introdus principiul UIOSI („use it or sell it”);
 - ✓ in urma consultarii cu partenerii de interconexiune si cu autoritatile de reglementare si tinand cont de opinia participantilor la piata, pe granitele cu Ungaria si Bulgaria s-a convenit:
 - ✓ rezervarea unui procent din capacitatea de transport transfrontaliera pentru licitatiile zilnice, capacitatea oferita la licitatiile lunare fiind calculata ca 80% din minimul capacitatilor disponibile ale subperioadelor din luna;
 - ✓ introducerea principiului UIOSI („use it or sell it”).

Public

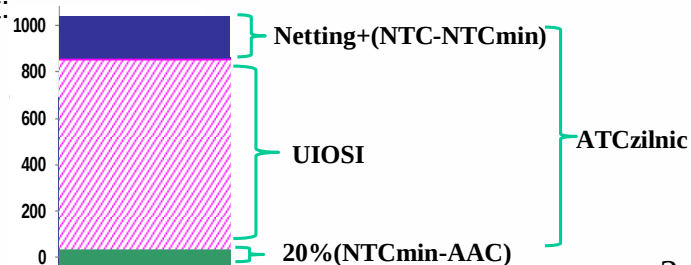



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Alocarea, prin licitatie, a capacitatilor de transfer pe liniile de interconexiune

- Licitatiile organizate de Transelectrica se realizeaza utilizand platforma informatica Damas, moneda de tranzactionare fiind euro;
- Rezultatele licitatiilor pe termen lung pe granita cu Ungaria si rezultatele licitatiilor zilnice pe granitele cu Bulgaria si Serbia (preturi de inchidere, capacitati alocate) sunt furnizate de catre OTS-urile respective;
- Alocarea intra-zilnica se face in sase sesiuni de licitatie pentru intervalele 00:00-04:00, 04:00-08:00, 08:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00, 20:00-00:00 CET;
- Utilizarea capacitatii obtinute prin licitatie pe granitele cu Ucraina si Moldova este conditionata de acordul scris al OTS din Ucraina, respectiv al distribuitorului din zona in care se realizeaza insula de consum;
- In luna septembrie s-au organizat licitatii dupa cum urmeaza:
 - import/export Ungaria*: 01 – 30.09.2017;
 - import/export Bulgaria*: 01 – 30.09.2017;
 - import Serbia: 01 – 03.09.2017; 09 – 10.09.2017; 11 – 13.09.2017; 14 – 17.09.2017; 18 – 30.09.2017;
 - export Serbia: 01 – 03.09.2017; 09.09.2017; 10 – 15.09.2017; 16 – 17.09.2017; 18 – 22.09.2017; 23 – 29.09.2017; 30.09.2017;
 - import Ucraina: 01.09.2017; 02 – 03.09.2017; 04 – 08.09.2017; 11 – 13.09.2017; 16 – 17.09.2017;
 - export Ucraina: 04 – 08.09.2017.
- In luna septembrie nu s-au organizat licitatii lunare de alocare de capacitate pe granita cu Moldova. Pe directia export Ucraina (perioadele 01 – 03.09.2017 si 09 – 17.09.2017) si import Ucraina (perioadele 09 - 10.09.2017 si 14 – 15.09.2017) valoarea capacitatii disponibile de interconexiune (ATC) a fost zero, ca urmare a alocarii intregii capacitati disponibile la licitatia anuala.
- * conform regulilor de alocare, pentru capacitatea oferita la licitatia lunara a fost luata in calcul valoarea minima a NTC-ului din luna



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Alocarea, prin licitatie, a capacitatilor de transfer pe liniile de interconexiune

- In cursul lunii septembrie au fost retrase din exploatare (lucrari planificate), LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap (in perioada 04 – 08.09.2017) si LEA 400 kV Rosiori – Mukachevo (in perioada 18 – 30.09.2017), capacitatea disponibila pe granitele cu Serbia si Ucraina fiind zero in aceste perioade.
- Ca urmare a lipsei de solicitari, in urma licitatiilor lunare a ramas nealocata o capacitate de;
 - pe directia import Serbia:
 - 136 MW in perioadele 01 – 03.09.2017 si 14 – 17.09.2017;
 - 96 MW in perioada 09 – 10.09.2017;
 - pe directia export Ucraina:
 - 85 MW in perioada 04 – 08.09.2017.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea lunara Rezultate 01 – 30 septembrie 2017

	Preturi [euro/MWh]	Capacitati [MW]								
	Rezultate	TTC	NTC	ATC	AAC	Returnat	Oferit	Solicitat	Alocat	Drepturi finale*
Ungaria export										
01 septembrie 2017	1.39	700	600	250	350	0	120	1049	120	470
02 - 03 septembrie 2017	1.39	750	650	300	350	0	120	1049	120	470
04 - 08 septembrie 2017	1.39	800	700	350	350	0	120	1049	120	470
09 - 10 septembrie 2017	1.39	700	600	250	350	0	120	1049	120	470
11 - 15 septembrie 2017	1.39	600	500	150	350	0	120	1049	120	470
16 - 17 septembrie 2017	1.39	700	600	250	350	0	120	1049	120	470
18 - 30 septembrie 2017	1.39	600	500	150	350	0	120	1049	120	470
Ungaria import										
01 - 08 septembrie 2017	0.31	800	700	351	349	0	80	614	80	429
09 - 10 septembrie 2017	0.31	750	650	301	349	0	80	614	80	429
11 - 17 septembrie 2017	0.31	800	700	351	349	0	80	614	80	429
18 - 30 septembrie 2017	0.31	550	450	101	349	0	80	614	80	429
Bulgaria export										
01 - 30 septembrie 2017	0.48	350	250	150	100	-	120	445	120	220
Bulgaria import										
01 - 30 septembrie 2017	4.21	400	300	200	100	-	160	726	160	260

*drepturi finale = Capacitatea alocata lunar + Capacitatea alocata anual ramasa dupa renuntari, retrageri etc.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea lunara Rezultate 01 – 30 septembrie 2017

	Preturi [euro/MWh]	Capacitati [MW]								
	Rezultate	TTC	NTC	ATC	AAC	Returnat	Oferit	Solicitat	Alocat	Drepturi finale*
Serbia export										
01 - 03 septembrie 2017	0.76	700	600	400	200	-	400	769	400	600
04 - 08 septembrie 2017	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
09 septembrie 2017	0.90	600	500	300	200	-	300	679	300	500
10 - 15 septembrie 2017	0.97	550	450	250	200	-	250	638	250	450
16 - 17 septembrie 2017	0.77	650	550	350	200	-	350	689	350	550
18 - 22 septembrie 2017	0.97	550	450	250	200	-	250	660	250	450
23 - 29 septembrie 2017	0.90	600	500	300	200	-	300	680	300	500
30 septembrie 2017	0.36	800	700	500	200	-	500	799	500	700
Serbia import										
01 - 03 septembrie 2017	0.00	700	600	450	150	-	450	314	314	464
04 - 08 septembrie 2017	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
09 - 10 septembrie 2017	0.00	650	550	400	150	-	400	304	304	454
11 - 13 septembrie 2017	0.03	300	200	50	150	-	50	166	50	200
14 - 17 septembrie 2017	0.00	700	600	450	150	-	450	314	314	464
18 - 30 septembrie 2017	0.01	450	350	200	150	-	200	314	200	350
Ucraina export										
01 - 03 septembrie 2017	-	150	50	0	50	-	0	-	-	50
04 - 08 septembrie 2017	0.00	400	300	250	50	-	250	165	165	215
09 - 17 septembrie 2017	-	150	50	0	50	-	0	-	-	50
18 - 30 septembrie 2017	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Ucraina import										
01 septembrie 2017	0.35	600	500	450	50	-	450	570	450	500
02 - 03 septembrie 2017	0.45	550	450	400	50	-	400	545	400	450
04 - 08 septembrie 2017	0.50	450	350	300	50	-	300	495	300	350
09 - 10 septembrie 2017	-	150	50	0	50	-	0	-	-	50
11 - 13 septembrie 2017	0.45	550	450	400	50	-	400	545	400	450
14 - 15 septembrie 2017	-	150	50	0	50	-	0	-	-	50
16 - 17 septembrie 2017	0.12	650	550	500	50	-	500	595	500	550
18 - 30 septembrie 2017	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Moldova export										
01 - 30 septembrie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova import										
01 - 30 septembrie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO_Vulcanesti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 - 30 septembrie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO_Costesti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 - 30 septembrie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO_Cioara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*drepturi finale = Capacitatea alocata lunar + Capacitatea alocata anual ramasa dupa renuntari, retrageri etc.




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Media Ponderata a Capacitatilor Solicitate corelata cu Pretul de inchidere al Licitatiei, ponderat cu Capacitatea Alocata, pe granita cu Ungaria

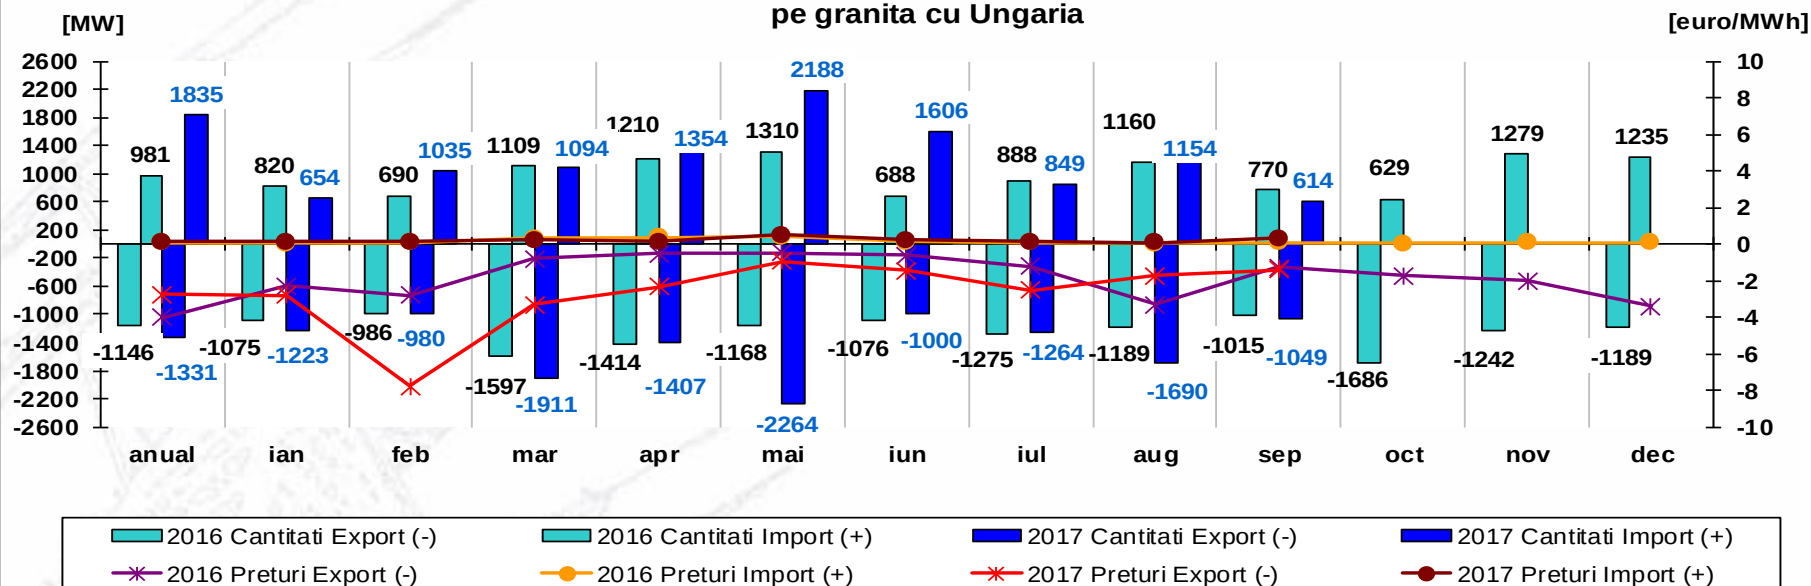

Granita	anual	ian.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	iun.17	iul.17	aug.17	sep.17	oct.17	nov.17	dec.17
Ungaria export	2.76	2.82	7.78	3.32	2.34	0.92	1.47	2.51	1.72	1.39			
Ungaria import	0.15	0.14	0.13	0.22	0.13	0.52	0.21	0.11	0.10	0.31			

Granita	anual	ian.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16	iun.16	iul.16	aug.16	sep.16	oct.16	nov.16	dec.16
Ungaria export	4.03	2.30	2.80	0.82	0.53	0.45	0.60	1.20	3.30	1.28	1.72	2.01	3.42
Ungaria import	0.08	0.06	0.08	0.31	0.37	0.41	0.15	0.07	0.04	0.10	0.03	0.07	0.09

In septembrie 2017 comparativ cu septembrie 2016, in conditiile unei capacitati oferite mai mari si a unei capacitati solicitate de asemenea mai mari, s-a constatat o usoara crestere a pretului de inchidere a licitatiei la export. La import pretul de inchidere a licitatilor lunare se mentine redus si in septembrie 2017.




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Media Ponderata a Capacitatilor Solicitate corelata cu Pretul de inchidere al Licitatiei, ponderat cu Capacitatea Alocata, pe granita cu Serbia

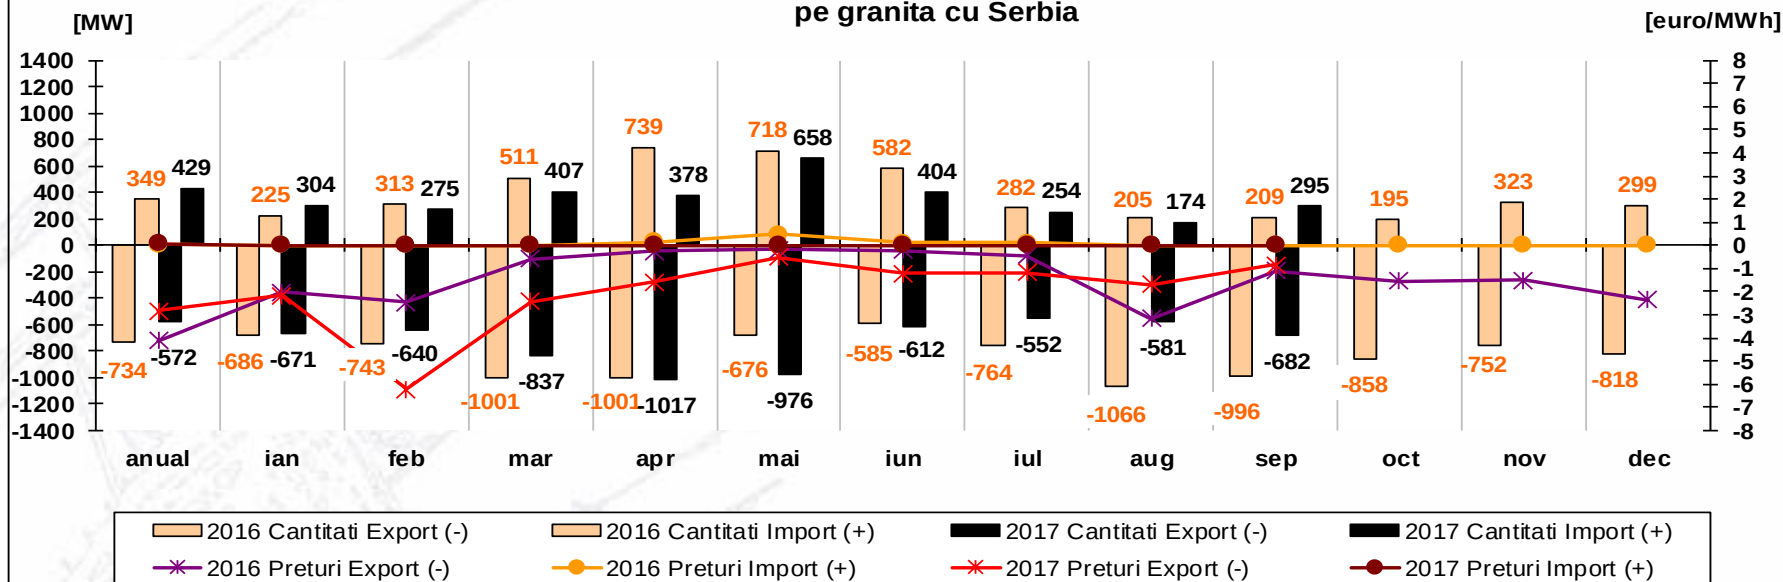

Granita	anual	ian.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	iun.17	iul.17	aug.17	sep.17	oct.17	nov.17	dec.17
Serbia export	2.82	2.16	6.23	2.45	1.60	0.50	1.22	1.16	1.68	0.86			
Serbia import	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01			

Granita	anual	ian.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16	iun.16	iul.16	aug.16	sep.16	oct.16	nov.16	dec.16
Serbia export	4.11	2.03	2.46	0.57	0.26	0.19	0.23	0.46	3.17	1.11	1.56	1.52	2.34
Serbia import	0.03	0.00	0.01	0.01	0.15	0.50	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

In septembrie 2017 comparativ cu septembrie 2016, in conditiile in care atat capacitatea oferita cat si capacitatea solicitata au fost mai mici, s-a constatat o scadere a pretului de inchidere a licitatiei la export. La import pretul de inchidere a licitatiei lunare a inregistrat valori reduse.




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Media Ponderata a Capacitatilor Solicitate corelata cu Pretul de inchidere al Licitatiei, ponderat cu Capacitatea Alocata, pe granita cu Bulgaria

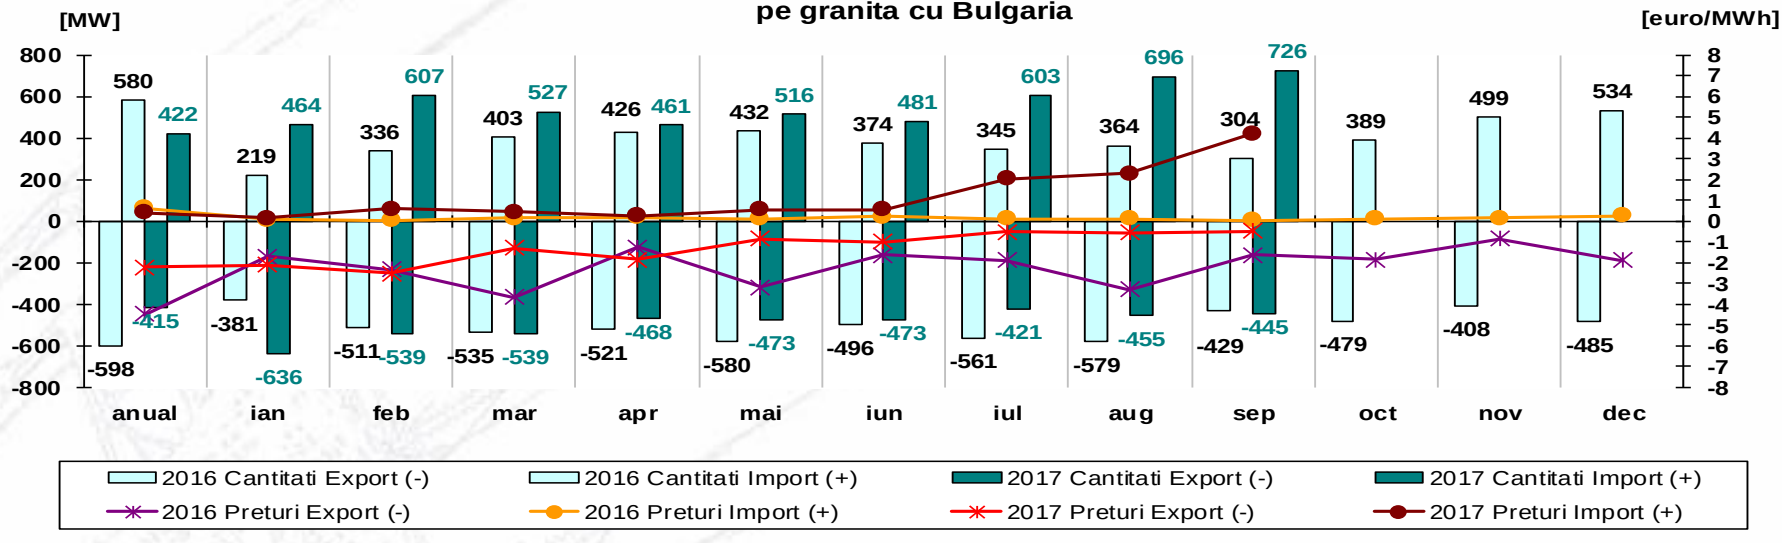

Granita	anual	ian.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	iun.17	iul.17	aug.17	sep.17	oct.17	nov.17	dec.17
Bulgaria export	2.21	2.09	2.51	1.28	1.85	0.84	1.00	0.52	0.55	0.48			
Bulgaria import	0.41	0.15	0.58	0.43	0.27	0.57	0.57	2.05	2.31	4.21			

Granita	anual	ian.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16	iun.16	iul.16	aug.16	sep.16	oct.16	nov.16	dec.16
Bulgaria export	4.47	1.70	2.33	3.67	1.27	3.16	1.61	1.87	3.27	1.63	1.83	0.86	1.90
Bulgaria import	0.62	0.06	0.04	0.14	0.17	0.13	0.21	0.11	0.11	0.05	0.11	0.16	0.26

In septembrie 2017 comparativ cu septembrie 2016, in conditiile in care capacitatea oferita s-a mentinut la aceeasi valoare ca in lunile precedente, iar capacitatea solicitata a fost mai mare, s-a constatat o scadere a pretului de inchidere a licitatiei la export. La import, pretul de inchidere a inregistrat o crestere semnificativa fata de lunile precedente si fata de luna similara a anului trecut, in conditiile in care capacitatea oferita s-a mentinut la aceeasi valoare, iar cea solicitata a crescut.




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Media Ponderata a Capacitatilor Solicitate corelata cu Pretul de inchidere al Licitatiei, ponderat cu Capacitatea Alocata, pe granita cu Ucraina

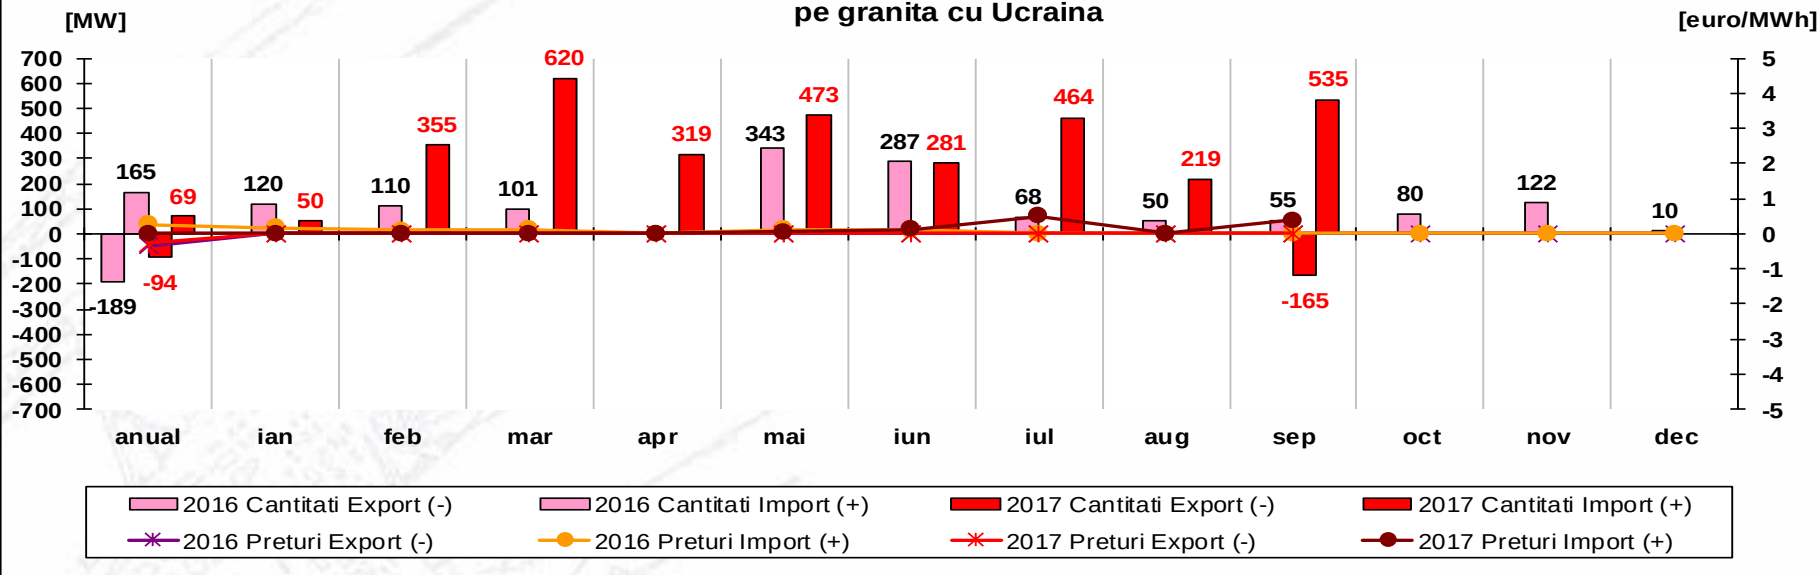

Granita	anual	ian.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	iun.17	iul.17	aug.17	sep.17	oct.17	nov.17	dec.17
Ucraina export	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
Ucraina import	0.01	0.00	0.002	0.02	0.01	0.06	0.13	0.50	0.01	0.39	-	-	-

Granita	anual	ian.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16	iun.16	iul.16	aug.16	sep.16	oct.16	nov.16	dec.16
Ucraina export	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ucraina import	0.27	0.18	0.11	0.13	-	0.14	0.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00

In septembrie 2017 comparativ cu septembrie 2016, in conditiile unei capacitati oferite mai mari, se constata la import o crestere a solicitarii de capacitate, pretul de inchidere a licitatiei fiind insa redus. La export, cu exceptia perioadei 04 – 08.09.2017, capacitatea oferita la licitatie lunara a fost zero, ca urmare a alocarii intregii capacitati disponibile la licitatie anuala. Pretul de inchidere a licitatiei lunare la export in perioada 04 – 08.09.2017 a fost zero.




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Media Ponderata a Capacitatilor Solicitate corelata cu Pretul de inchidere al Licitatiei, ponderat cu Capacitatea Alocata, pe granita cu Moldova

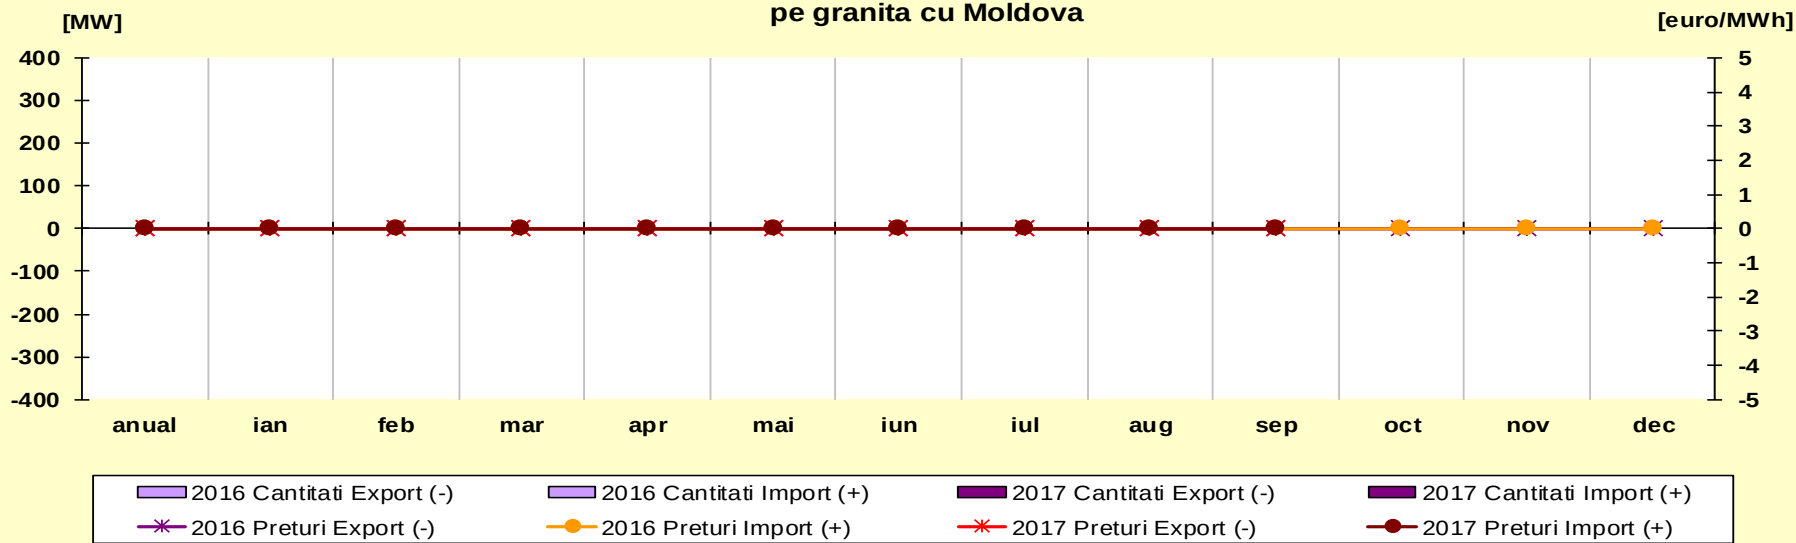

Granita	anual	ian.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	iun.17	iul.17	aug.17	sep.17	oct.17	nov.17	dec.17
Moldova export	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Granita	anual	ian.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16	iun.16	iul.16	aug.16	sep.16	oct.16	nov.16	dec.16
Moldova export	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica Implicita pe granita Romania - Ungaria

Capacitate rezervata [MW] valoare medie		Capacitate nenotificata [MW] valoare medie	
RO-HU	HU-RO	RO-HU	HU-RO
30	21	207	429

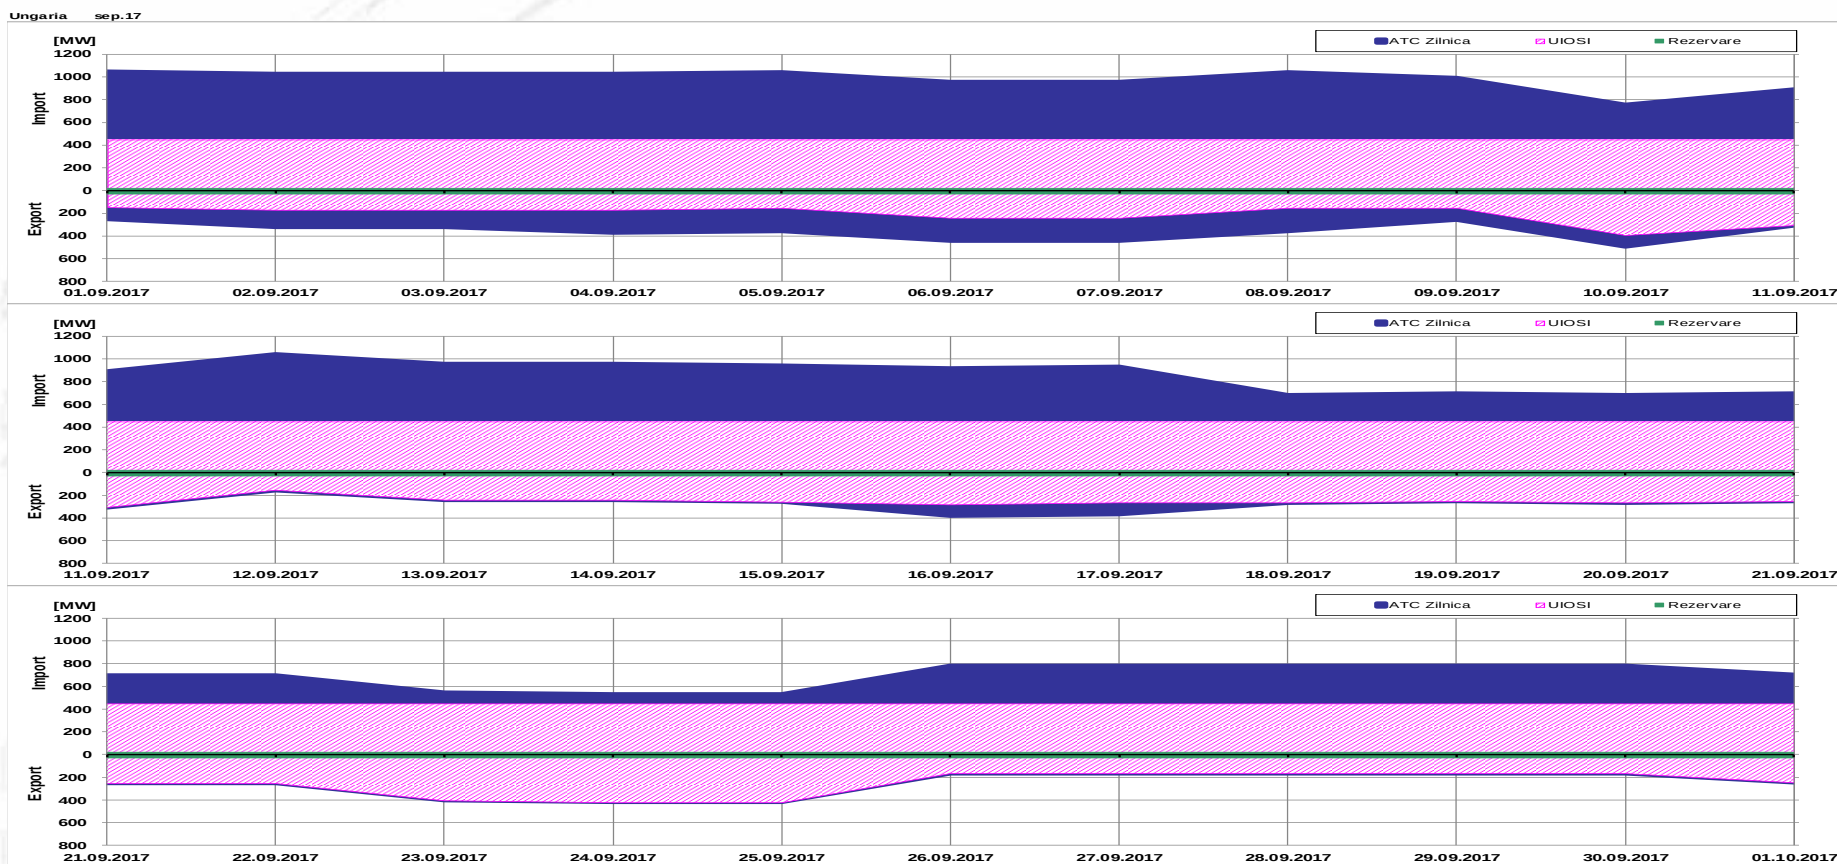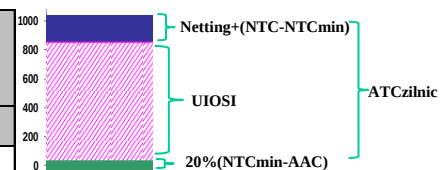




Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica Implicita pe granita Romania - Ungaria

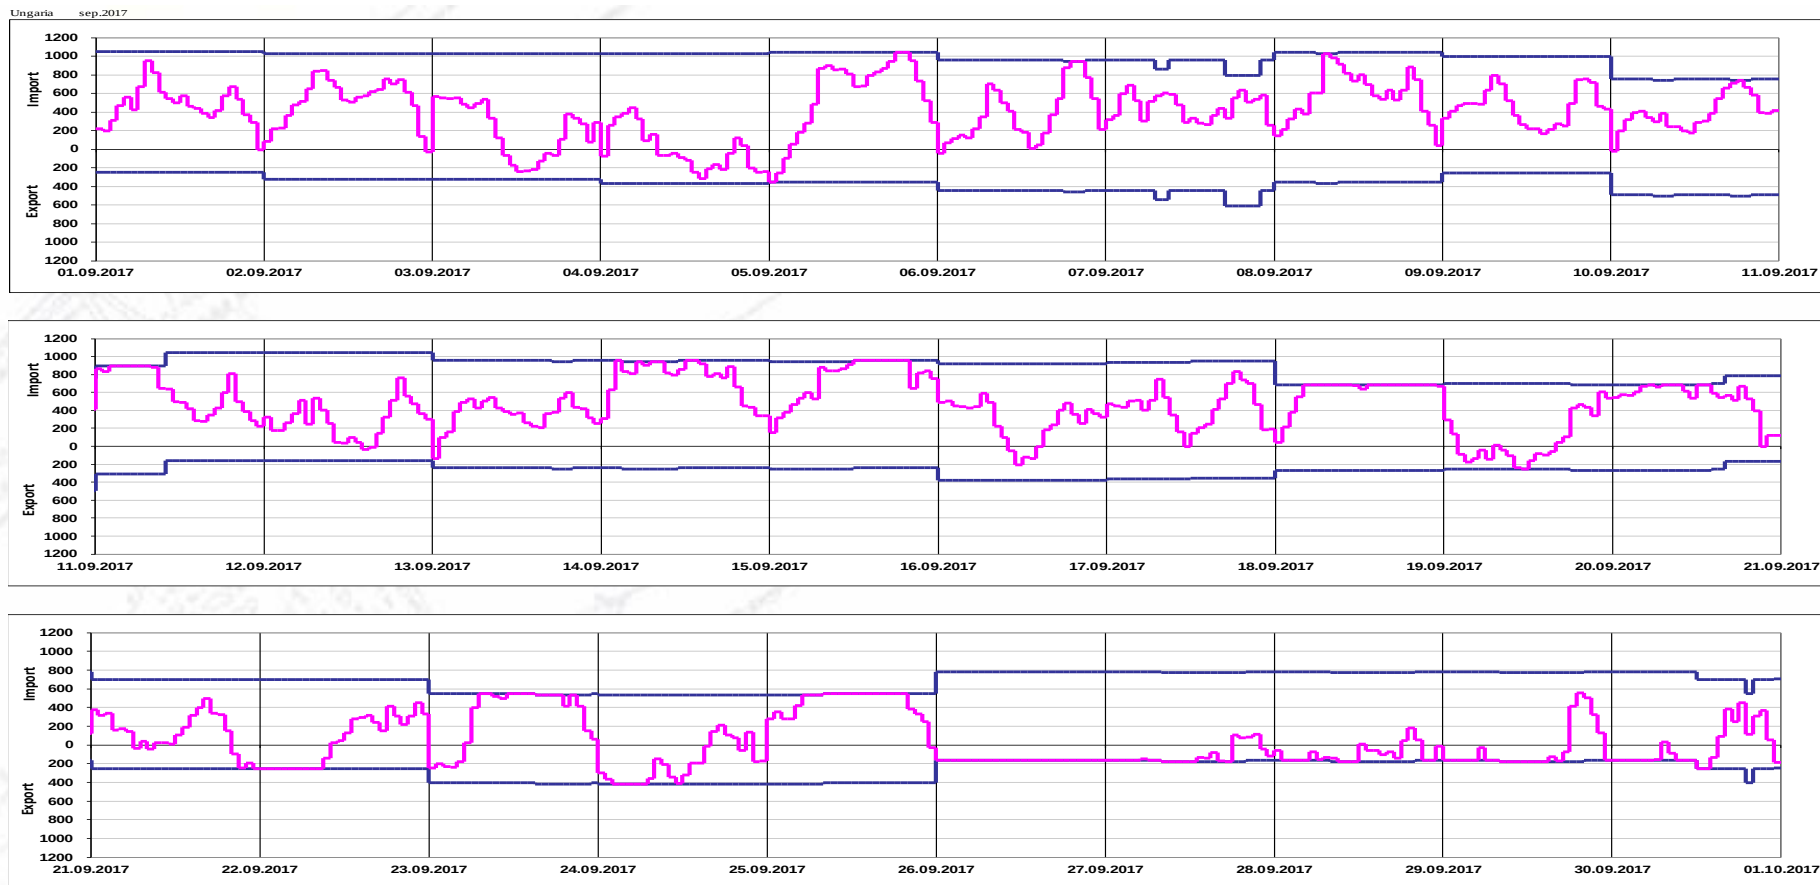

Capacitate Oferita la licitatie zilnica [MW]

Pozitia Neta Granita RO-HU [MWh]

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica Implicita pe granita Romania - Ungaria

Preturi PZU RO [EUR/MWh]

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	33.08	33.31	30.91	30.25	30.55	40.09	48.72	48.74	56.03	57.51	54.94	54.39	52.10	51.06	49.84	50.13	49.84	45.14	46.24	49.95	56.01	42.06	38.72	35.49	57.51
2	34.67	31.59	31.01	29.40	30.10	30.28	40.95	37.47	42.29	49.88	49.88	52.04	51.96	45.53	40.95	43.14	41.88	40.74	41.04	50.57	55.95	39.58	35.52	32.08	55.95
3	30.47	28.64	26.25	25.50	25.60	25.28	25.10	26.64	29.57	33.71	33.08	33.08	30.95	28.14	27.35	27.94	30.04	33.09	37.92	52.10	55.49	40.94	36.79	32.90	55.49
4	29.80	28.17	27.83	27.06	27.70	30.15	40.92	49.88	49.84	46.24	47.01	42.19	45.85	41.51	42.06	39.56	39.14	42.05	45.03	50.49	58.91	43.71	38.43	32.30	58.91
5	33.08	31.20	30.00	29.19	32.18	44.42	52.94	55.97	60.97	61.04	60.00	60.51	71.61	64.64	60.94	59.92	60.08	57.28	58.33	75.96	72.60	56.02	54.21	49.84	75.96
6	35.00	31.84	29.60	28.73	33.08	41.13	54.04	57.21	65.36	64.64	60.02	59.05	52.02	53.03	50.65	54.76	58.08	58.02	52.88	75.95	72.91	55.48	50.94	46.03	75.95
7	35.37	34.21	28.05	25.00	30.24	35.35	46.80	52.09	52.10	51.99	50.00	52.02	52.05	53.91	54.97	57.09	56.31	54.09	53.96	75.94	73.10	51.00	46.50	38.99	75.94
8	34.58	31.04	28.71	30.35	35.05	47.12	57.70	53.78	58.28	54.37	58.00	58.85	56.11	54.99	55.04	53.70	53.09	52.19	52.19	51.10	50.04	44.71	36.34	31.88	58.85
9	45.03	37.06	33.98	33.53	33.07	38.03	44.71	46.71	49.19	46.81	45.01	42.80	41.56	38.58	37.93	38.05	39.26	43.61	46.62	52.52	52.87	48.79	45.25	37.04	52.87
10	32.46	29.15	28.04	27.15	26.79	26.95	27.83	30.35	36.65	39.97	40.88	41.15	39.92	36.96	37.35	40.22	43.06	46.72	49.80	55.63	54.58	51.98	41.10	35.01	55.63
11	21.75	20.01	19.57	19.57	20.01	33.06	47.63	54.37	55.15	55.51	51.98	51.06	46.86	46.72	47.25	45.24	47.63	45.84	48.99	54.09	59.10	46.07	33.56	21.20	59.10
12	16.31	9.99	9.00	8.76	11.09	20.59	39.13	47.63	51.98	55.56	52.00	50.74	49.80	49.22	49.80	48.01	46.53	46.69	47.63	58.97	57.95	47.16	39.40	32.20	58.97
13	21.75	13.57	9.34	4.93	8.03	30.32	49.81	59.96	59.96	61.06	57.59	57.31	55.08	54.92	54.37	55.18	53.94	51.48	58.31	72.27	73.73	52.92	43.19	35.39	73.73
14	47.98	33.06	30.01	32.57	36.75	47.38	55.38	53.93	54.10	53.93	51.98	50.22	51.10	51.10	51.10	52.42	54.10	56.11	55.40	69.59	58.06	49.07	45.05	30.88	69.59
15	30.94	17.07	15.09	15.53	19.57	34.58	38.56	50.98	55.97	54.03	53.06	52.44	53.93	50.02	50.02	49.80	49.80	49.80	56.10	62.19	64.02	48.09	43.84	38.47	64.02
16	44.08	37.00	36.08	34.58	34.58	34.63	42.62	50.32	58.28	60.46	61.32	64.59	60.46	60.02	56.11	53.93	55.46	56.11	60.46	95.00	87.00	52.68	45.15	42.21	95.00
17	35.51	31.03	30.01	28.58	28.30	28.09	30.01	30.88	38.31	41.47	47.03	49.80	49.80	43.08	42.01	42.06	42.01	46.01	47.98	61.02	56.11	49.65	41.52	35.20	61.02
18	33.80	30.92	30.49	28.87	33.06	62.42	62.77	88.08	93.52	69.38	60.46	60.07	69.38	64.94	71.55	73.73	93.52	96.35	108.74	108.74	97.87	71.55	73.73	43.82	108.74
19	34.43	31.70	29.13	28.16	29.48	33.65	44.85	52.19	56.46	55.26	51.70	49.80	49.00	48.03	49.80	49.80	49.66	49.80	54.33	75.90	69.38	50.76	49.56	43.86	75.90
20	33.06	29.49	28.57	28.20	28.90	49.80	40.17	56.11	60.46	56.11	53.08	52.02	51.98	51.76	45.33	42.74	43.38	42.86	50.70	59.15	52.93	41.86	37.78	33.23	60.46
21	32.69	30.95	29.13	27.91	28.16	32.04	41.00	49.13	51.29	49.44	48.04	47.62	45.44	44.57	42.05	42.01	41.87	45.44	53.71	69.02	58.29	43.16	38.27	32.57	69.02
22	21.74	16.31	11.31	11.31	16.31	30.22	36.53	47.19	49.36	48.08	44.88	44.54	43.08	40.50	37.33	36.53	37.37	42.33	48.23	66.03	59.69	41.62	38.01	33.68	66.03
23	34.74	32.25	31.42	30.80	30.87	31.50	33.60	40.66	41.97	42.88	43.98	41.57	40.88	40.01	38.71	40.01	40.88	44.36	47.84	59.48	49.80	41.36	36.27	32.57	59.48
24	30.25	27.48	26.03	23.06	22.20	24.37	25.36	29.00	32.70	36.28	40.02	40.02	35.06	32.98	32.90	31.93	31.99	40.91	51.25	60.50	58.11	42.43	36.17	31.50	60.50
25	31.16	29.36	28.90	27.84	28.90	36.20	44.83	53.97	60.50	56.15	53.19	51.23	51.58	50.92	49.84	49.84	50.27	50.92	58.32	60.50	52.17	41.78	36.12	31.00	60.50
26	30.25	21.76	16	10.88	16.32	30.25	37.00	42.22	40.70	38.74	36.34	34.17	35.26	33.51	33.51	34.17	35.69	36.56	44.83	49.84	44.40	36.34	32.59	21.76	49.84
27	16.32	10.88	10.66	10.66	16.32	32.80	36.55	40.90	40.90	40.03	36.55	36.33	35.68	35.04	34.63	35.68	38.18	41.34	49.04	60.77	51.56	38.73	34.70	31.97	60.77
28	32.13	26.96	22.00	19.57	21.74	32.14	40.38	48.97	52.00	48.71	43.92	42.84	39.91	39.54	39.20	40.82	42.40	46.46	50.40	55.88	49.79	41.56	36.42	33.79	55.88
29	31.31	28.48	27.83	24.35	27.18	33.08	38.70	40.88	42.18	38.70	36.31	36.31	36.31	35.99	35.66	37.02	39.20	43.55	46.80	49.48	44.50	36.50	33.53	22.40	49.48
30	24.35	19.57	16.31	15.22	16.31	24.35	29.70	34.00	38.64	39.51	38.09	36.31	32.62	33.92	32.92	33.79	35.60	38.62	47.62	62.87	55.87	37.83	32.05	27.64	62.87

Media 43.00 EUR/MWh

Public



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica Implicita pe granita Romania - Ungaria

Pretul Congestiei [EUR/MWh]

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.46	5.82	-	-	-	-	5.82
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.53	3.21	-	-	-	12.53
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82	-	-	-	-	-	1.82
11	-	-	6.59	3.34	3.75	11.73	3.56	3.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.73
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14	-	-	17.84	-	-	11.88	-	3.10	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.84
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	3.71	3.79	5.98	10.09	1.33	-	-	-	-	10.09
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18	-	-	-	-	2.69	28.83	12.72	29.53	29.07	5.07	0.45	-	-	3.93	14.46	13.40	33.47	35.80	53.78	45.93	35.91	11.47	26.80	-	53.78
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15
20	-	-	-	-	-	18.25	-	4.93	4.12	1.34	-	-	2.06	3.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.25
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08
22	9.70	13.88	17.18	16.39	12.64	0.78	3.80	1.11	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.18
23	-	-	-	-	-	-	-	4.26	0.87	-	-	1.59	2.91	4.06	3.78	6.45	6.09	5.66	1.85	-	2.82	-	-	-	6.45
24	-	-	1.31	3.75	4.62	2.46	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62
25	-	-	-	-	-	4.21	2.12	3.89	8.50	4.31	2.82	1.23	7.09	5.00	6.61	8.37	8.18	6.22	11.09	1.56	-	-	-	-	11.09
26	2.80	9.88	15	19.42	14.35	2.81	5.77	9.63	11.70	11.45	10.14	9.33	3.94	2.98	2.49	3.82	4.61	8.67	3.87	2.56	4.88	4.06	2.87	11.24	19.42
27	16.54	20.62	19.74	19.62	14.01	-	5.20	9.12	11.37	8.90	7.95	4.57	0.92	-	-	-	-	2.66	-	-	-	-	-	-	20.62
28	-	4.04	8.00	9.88	8.24	-	-	-	-	0.83	2.32	1.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	-	9.88
29	1.66	3.53	3.37	6.20	3.66	-	1.60	7.86	10.30	11.58	10.92	7.39	1.80	1.00	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	7.25	11.58
30	3.75	5.68	9.62	11.58	11.19	4.15	-	-	-	1.03	2.98	3.25	2.68	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.58

Media 7.85 EUR/MWh

Public




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica Implicita pe granita Romania - Ungaria

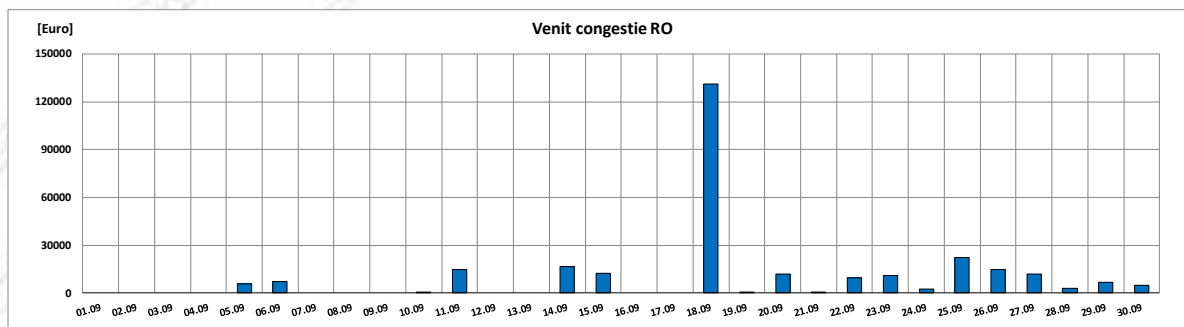

Venit Licitatii Zilnice [Euro]		Remunerare UIOSI [Euro]	
RO-HU	HU-RO	RO-HU	HU-RO
107637	466587	90254	283925
574224		374179	

Venit pentru OTS-uri (Z-R)	Venit pentru OTS RO (Z-R) [Euro]
200045	100022

Ziua	Venit congestie granita RO-HU [Euro]	Venit congestie RO [Euro]
01.09	0	0
02.09	0	0
03.09	0	0
04.09	0	0
05.09	11779	5890
06.09	14843	7421
07.09	0	0
08.09	0	0
09.09	0	0
10.09	1350	675
11.09	29222	14611
12.09	0	0
13.09	0	0
14.09	33159	16580
15.09	24870	12435
16.09	0	0
17.09	0	0
18.09	261801	130900
19.09	38	19
20.09	23591	11795
21.09	20	10
22.09	19137	9568
23.09	21723	10861
24.09	5593	2796
25.09	44263	22132
26.09	29718	14859
27.09	23947	11974
28.09	6080	3040
29.09	13515	6757
30.09	9575	4787
Total	574224	287112

Public






Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intra-zilnica pe granita Romania - Ungaria

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Ungaria sep.2017

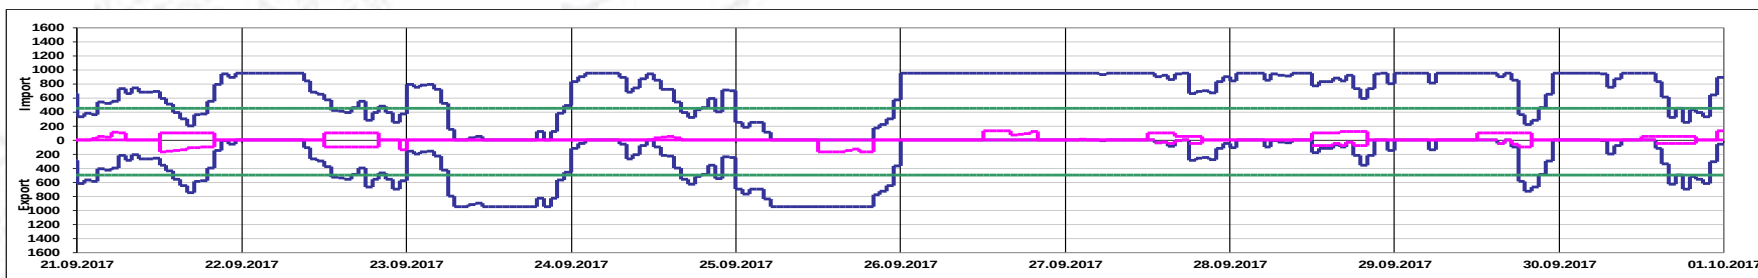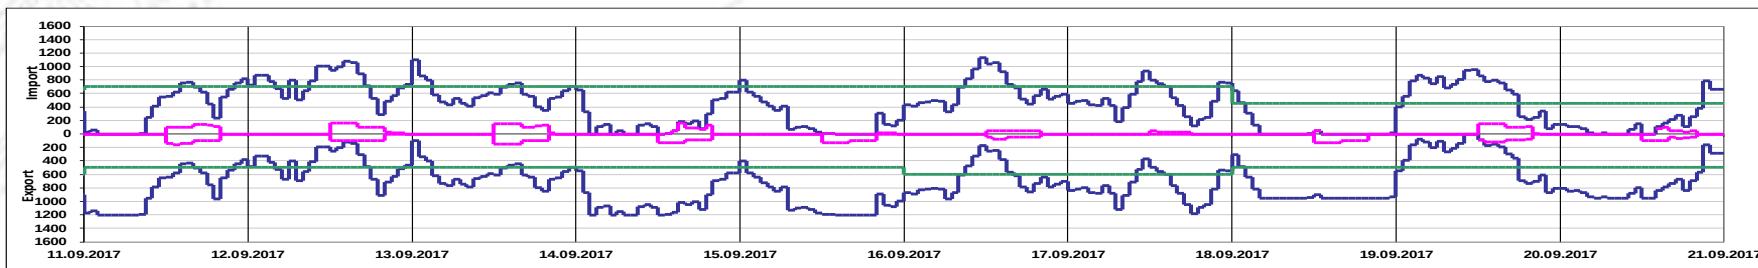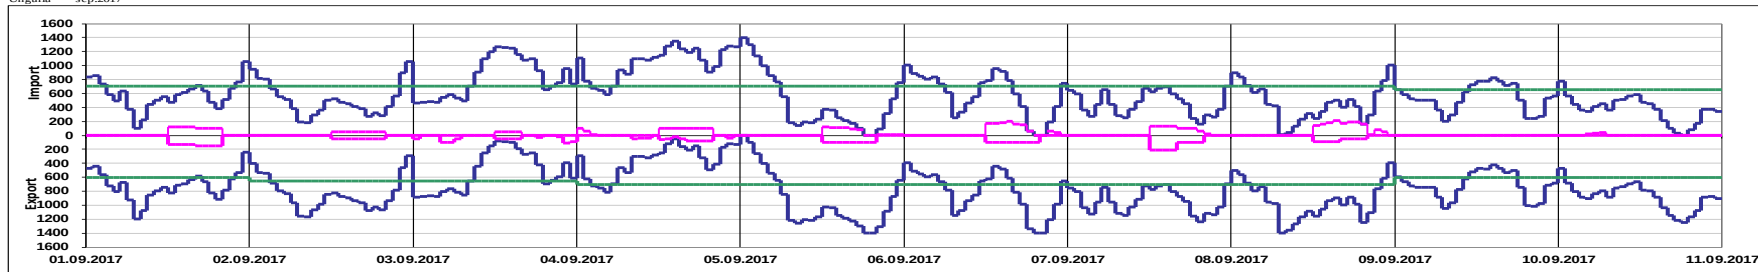

Capacitate Oferita la licitatie intra-zilnica [MW]

Capacitate Alocata la licitatie intra-zilnica[MW]

Capacitatea Neta de Transfer (NTC)[MW]

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intra-zilnica pe granita Romania - Ungaria

Pretul de inchidere a licitatiei
[Euro/MWh] - Export

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
27	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
29	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
30	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ungaria

sep.2017

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intra-zilnica pe granita Romania - Ungaria

Pretul de inchidere a licitatiei
[Euro/MWh] - Import

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-	-	0.00	0.00	0.00	0.01
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ungaria

sep.2017




Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist


Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granita Romania - Bulgaria

Capacitate rezervată [MW] valoare medie		Capacitate nenotificată [MW] valoare medie	
RO-BG	BG-RO	RO-BG	BG-RO
30	40	175	177

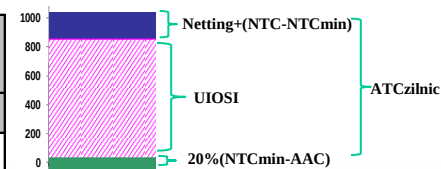

Bulgaria sep.17



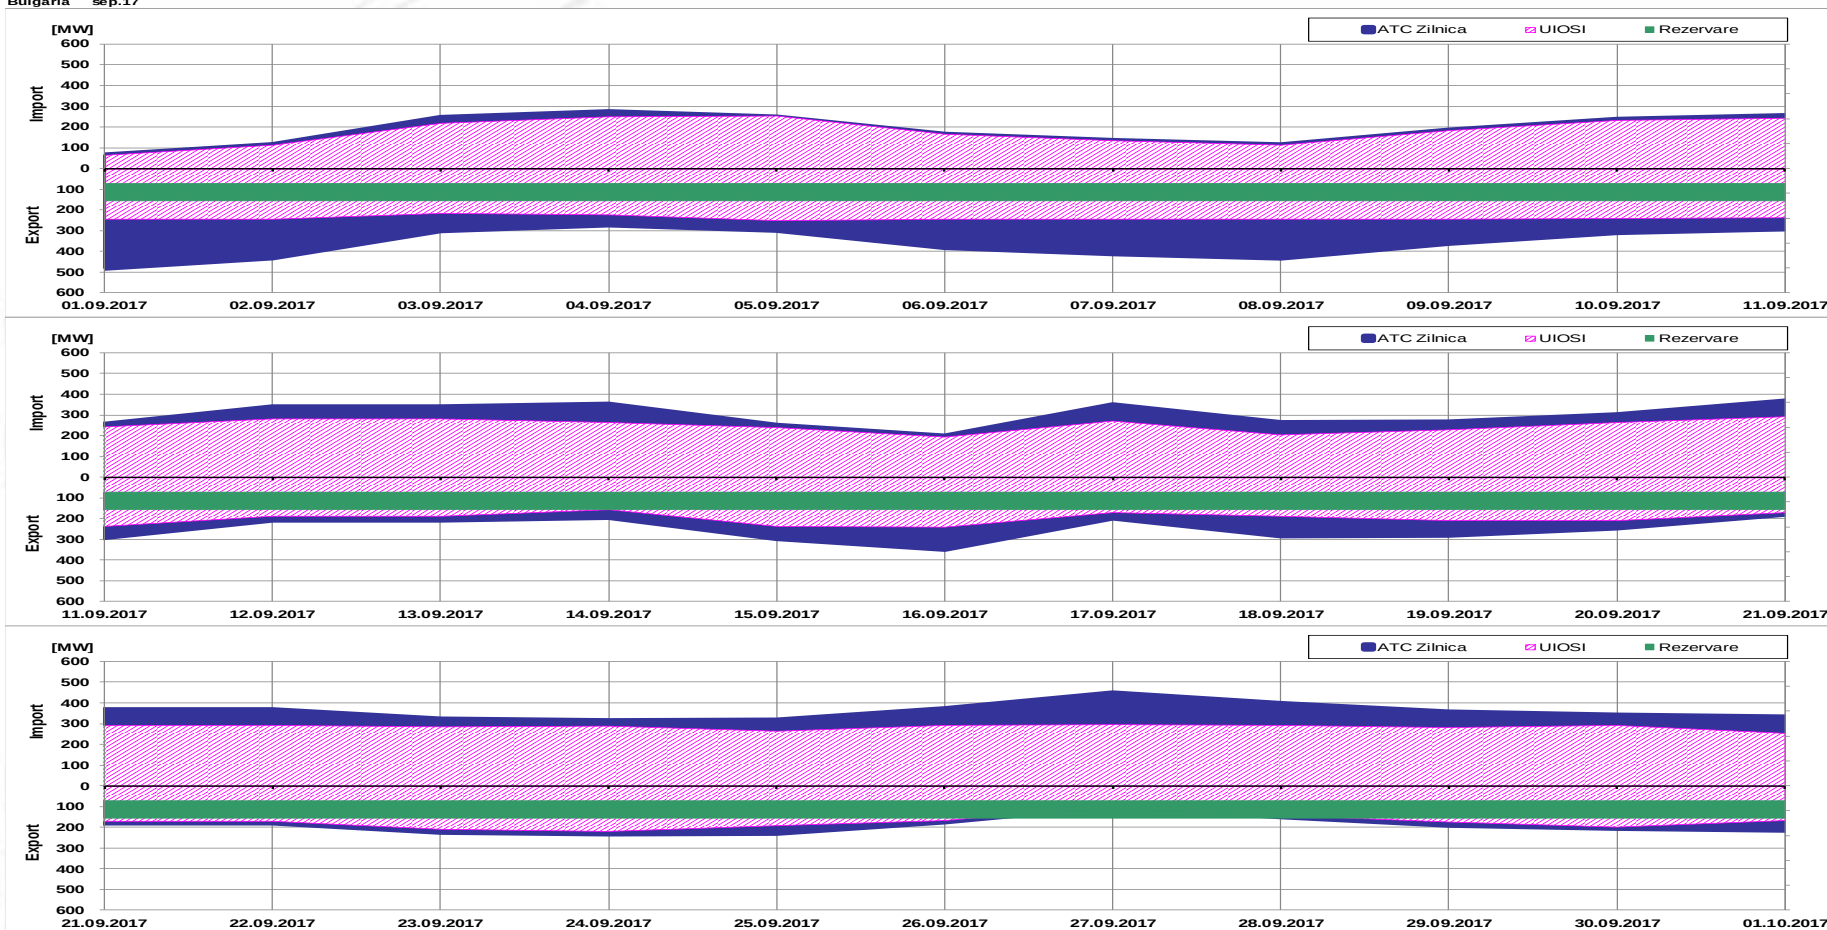




Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica pe granita Romania - Bulgaria

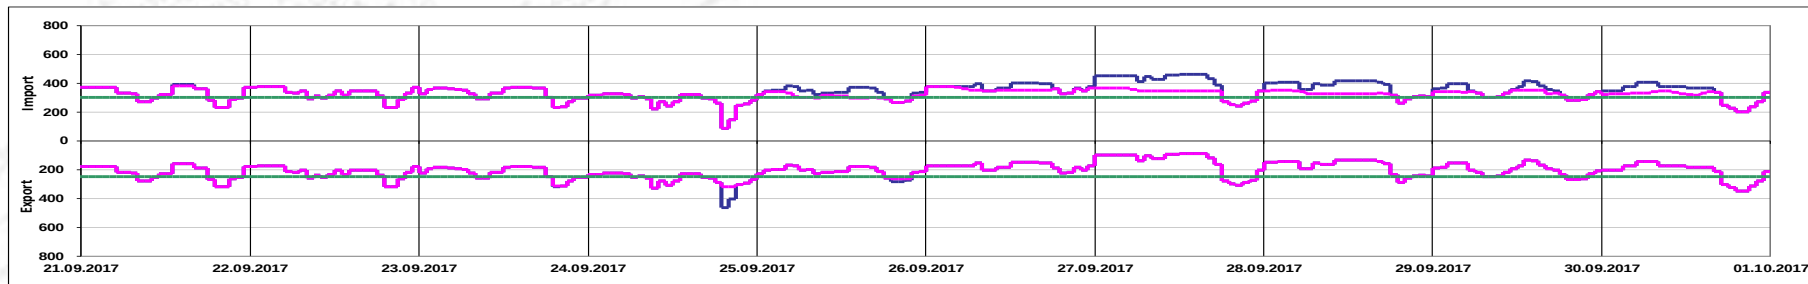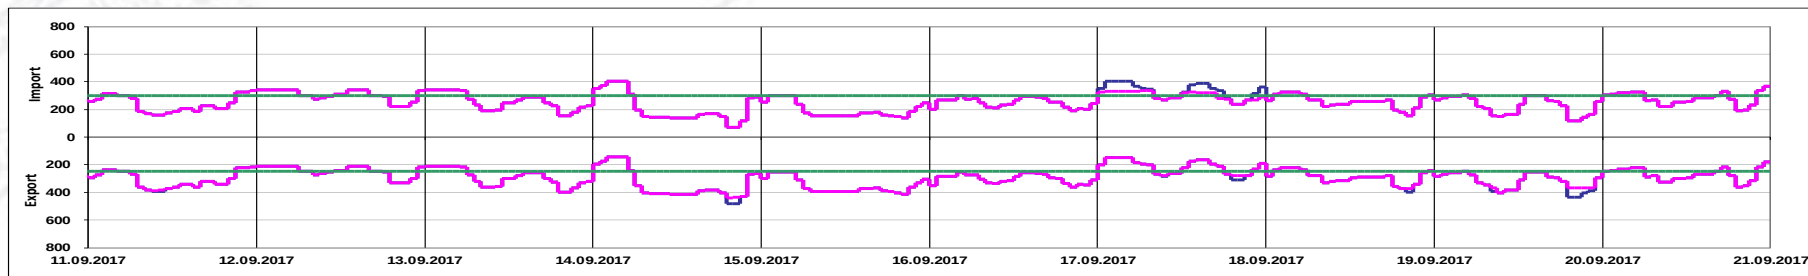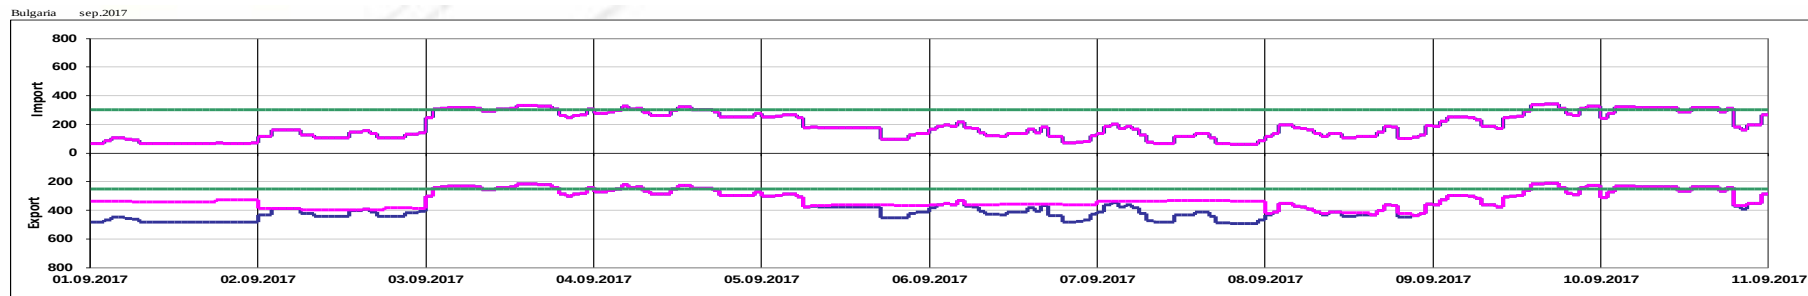

Capacitate Oferita la licitatie zilnica [MW]

Capacitate Alocata la licitatie zilnica [MW]

Capacitatea Neta de Transfer (NTC) [MW]

Public



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Bulgaria

Pretul de închidere a licitației [Euro/MWh] - Export

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.01	0.07	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.15	0.64	2.00	3.00	3.00	6.46	6.92	5.76	3.79	3.00	1.56	1.00	0.04	0.08	0.08	0.27	6.92
4	0.04	0.04	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.06	0.04	0.04	0.77	1.40	1.40	1.40	2.66	2.66	1.40	1.40	0.11	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	2.66
5	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
6	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.05
9	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.02	0.05	0.05	0.23	0.33	0.77	0.77	0.77	0.67	0.15	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.77
10	0.07	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.38	0.38	0.38	0.38	0.15	0.15	0.54	0.54	0.54	0.18	0.15	0.15	0.00	0.00	0.01	0.01	0.15	0.54
11	0.08	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15	0.13	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.15	0.15	0.07	0.03	0.03	0.01	0.01	0.07	0.77	1.40	1.55	1.55
12	0.98	0.98	0.98	0.98	1.22	1.02	0.68	0.38	0.38	0.58	0.77	0.77	0.77	1.22	1.22	1.22	0.77	0.77	0.56	0.14	0.11	0.25	0.56	0.68	1.22
13	2.03	5.00	5.00	5.00	5.00	1.50	0.31	0.38	0.26	0.44	0.44	0.55	0.55	0.77	0.77	0.77	0.77	0.33	0.22	0.07	0.07	0.33	0.85	0.50	5.00
14	0.88	1.10	1.10	1.10	1.10	0.88	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.05	0.00	0.00	0.03	1.10	0.88	1.10
15	0.80	1.10	1.10	1.10	1.10	0.48	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.20	0.20	0.19	0.11	0.06	0.06	0.20	0.20	0.25	1.10
16	0.07	0.16	0.54	0.54	0.77	0.16	0.14	0.08	0.07	0.14	0.14	0.52	0.52	1.44	1.44	0.71	0.16	0.16	0.08	0.06	0.05	0.06	0.07	0.26	1.44
17	0.09	0.26	0.26	0.26	0.26	0.13	0.09	0.18	0.03	0.00	0.03	0.03	0.09	0.22	0.22	0.22	0.22	0.13	0.03	0.00	0.00	0.03	0.07	0.22	0.26
18	0.03	0.11	0.11	0.17	0.17	0.11	0.05	0.05	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01	0.01	0.00	0.01	0.11	0.11	0.17
19	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06	0.21	0.21	0.21	0.06	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.21
20	0.46	0.52	0.52	0.52	0.78	0.52	0.26	0.26	0.07	0.07	0.26	0.26	0.26	0.52	0.52	0.52	0.52	0.79	0.26	0.03	0.03	0.36	0.57	0.78	0.79
21	1.33	0.69	0.69	0.69	1.55	0.57	0.69	0.69	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	3.55	3.55	3.55	1.03	0.69	0.15	0.05	0.05	0.16	0.16	0.69	3.55
22	3.88	3.88	1.94	1.94	1.94	0.55	1.10	0.58	0.33	0.33	0.33	0.33	1.10	0.58	1.10	1.10	1.10	1.10	0.33	0.03	0.03	0.22	0.28	0.55	3.88
23	0.06	0.15	0.56	0.56	0.56	0.15	0.56	0.76	0.76	0.58	0.76	0.76	1.16	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	0.02	0.00	0.01	0.02	0.04	0.15	1.56
24	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.18	0.07	0.18	0.36	0.36	0.36	0.33	0.33	0.03	0.00	0.03	0.03	0.15	0.36
25	0.33	0.50	0.50	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	0.33	0.33	0.50	0.33	0.56	1.00	1.00	1.69	0.56	0.56	0.05	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	1.69
26	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	1.88	2.97	3.49	3.49	4.95	9.37	8.50	8.60	8.50	8.50	7.08	6.80	3.77	1.55	1.00	1.00	2.55	2.22	3.00	9.37
27	17.00	14.33	16.65	14.95	12.38	11.00	6.00	12.00	11.00	11.00	11.55	9.88	11.55	11.55	9.88	9.88	2.00	1.10	0.50	0.18	0.50	0.18	0.21	0.55	17.00
28	2.87	5.75	7.62	9.64	10.00	1.70	1.56	2.87	2.35	2.40	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.00	1.77	0.33	0.15	0.29	0.33	0.33	0.33	10.00
29	1.05	1.55	2.87	2.87	2.66	1.55	0.54	0.33	0.33	0.33	0.41	0.88	0.88	1.87	1.70	0.88	0.55	0.41	0.33	0.14	0.14	0.20	0.33	0.55	2.87
30	1.92	2.87	2.87	3.82	3.93	2.87	2.87	2.87	2.39	2.39	3.04	2.30	2.03	2.03	1.78	1.78	1.35	0.11	0.11	0.09	0.09	0.11	0.42	1.24	3.93

Bulgaria sep.2017



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Bulgaria

Pretul de închidere a licitației
[Euro/MWh] - Import

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max	
1	5.55	5.00	4.56	4.56	4.56	6.54	9.51	7.65	7.65	11.69	9.51	12.34	7.65	7.65	7.65	8.76	11.69	21.00	17.17	12.89	22.00	15.22	8.76	5.05	22.00	
2	0.54	0.54	0.31	0.31	0.26	0.18	0.26	5.26	7.41	6.81	7.00	7.95	6.66	4.04	3.85	1.90	2.26	0.31	0.38	1.61	12.46	0.49	0.31	0.55	12.46	
3	0.56	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.31	0.31	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.07	0.31	0.56	0.15	0.35	0.07	0.56	
4	0.07	0.07	0.05	0.03	0.01	0.10	0.07	0.03	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.07	0.07	0.10	0.07	0.03	0.10	
5	0.52	0.52	0.52	0.22	0.22	1.53	5.88	6.93	3.69	2.76	2.56	3.69	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	7.58	10.35	11.48	15.15	8.88	7.09	5.21	15.15	
6	1.80	1.10	0.50	0.50	0.35	0.62	3.33	4.23	8.88	7.12	7.03	5.55	5.52	5.52	4.52	5.52	4.47	5.55	5.88	14.34	16.00	8.88	7.10	7.00	16.00	
7	0.55	0.33	0.32	0.52	0.38	1.11	3.58	5.52	12.00	10.01	8.88	4.85	4.28	3.73	2.03	4.04	4.44	12.00	10.12	17.88	20.01	10.12	10.12	3.33	20.01	
8	3.00	1.10	0.52	0.52	0.55	0.55	1.10	1.34	3.66	1.40	1.55	3.66	3.66	2.87	1.40	1.15	0.55	0.42	0.52	5.68	14.44	1.10	1.55	0.55	14.44	
9	0.11	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.77	1.02	0.77	0.77	0.21	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.11	0.15	0.05	0.05	0.05	1.02	
10	0.12	0.09	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.11	0.08	0.08	0.11	0.08	0.05	0.04	0.04	0.04	0.07	0.04	1.10	3.18	0.22	0.22	0.07	3.18	
11	0.16	0.12	0.08	0.08	0.09	0.07	0.27	0.16	0.23	0.33	0.33	0.23	0.11	0.08	0.08	0.11	0.05	0.05	0.08	0.42	0.56	0.05	0.05	0.05	0.56	
12	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.12	0.16	0.16	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.15	0.77	1.23	0.30	0.22	0.11	1.23	
13	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.15	0.43	2.70	2.70	2.70	1.69	1.59	1.03	0.39	0.20	0.22	2.56	4.00	7.74	6.91	2.70	0.50	0.26	7.74	
14	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.23	2.56	7.49	7.55	8.55	4.27	4.70	3.80	3.30	3.30	3.20	3.30	3.70	6.50	8.55	13.69	8.33	1.10	1.10	13.69	
15	0.26	0.16	0.16	0.16	0.11	0.33	1.03	2.60	2.60	2.60	2.50	2.50	2.50	2.50	1.75	1.60	1.60	2.56	5.00	8.62	9.12	4.56	1.00	0.55	9.12	
16	0.23	0.11	0.11	0.11	0.07	0.11	0.08	0.20	0.40	0.40	0.26	0.26	0.25	0.07	0.08	0.08	0.15	0.15	0.22	3.15	5.00	1.23	1.56	0.15	5.00	
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.10	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.17	0.00	0.00	0.00	0.30	
18	0.18	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.07	0.07	0.18	0.12	0.12	0.12	0.07	0.07	0.07	0.12	0.12	0.12	1.72	1.72	2.05	0.67	0.03	0.03	2.05	
19	0.12	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.12	0.17	1.69	1.13	0.79	0.79	0.74	0.36	0.36	0.36	0.45	1.03	1.69	5.57	3.69	2.60	1.08	0.30	5.57	
20	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.16	0.26	0.56	0.61	0.61	0.57	0.57	0.57	0.56	0.37	0.37	0.36	0.29	0.56	1.23	1.23	0.79	0.12	0.07	1.23	
21	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.05	0.05	0.05	0.18	0.18	0.07	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.12	1.56	1.56	0.12	0.12	0.03	1.56	
22	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.12	0.07	0.12	0.07	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.12	3.55	2.66	0.18	0.07	0.05	3.55	
23	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.11	0.08	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06	0.76	3.69	3.17	0.33	0.26	0.23	3.69	
24	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.55	0.26	0.26	1.69	0.55	1.55	0.55	0.10	0.10	0.10	0.26	0.56	1.69	8.50	5.95	0.55	0.26	0.55	8.50	
25	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	
26	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.07	0.00	0.01	0.00	0.07	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.50	0.50	0.26	0.13	0.03	0.50	
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.27	0.13	0.07	0.07	0.10	0.27	
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.09	0.18	0.13	0.03	0.18	
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.43	0.50	0.87	1.00	0.43	0.09	0.01	1.00

Bulgaria

sep.2017




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica pe granita Romania - Bulgaria

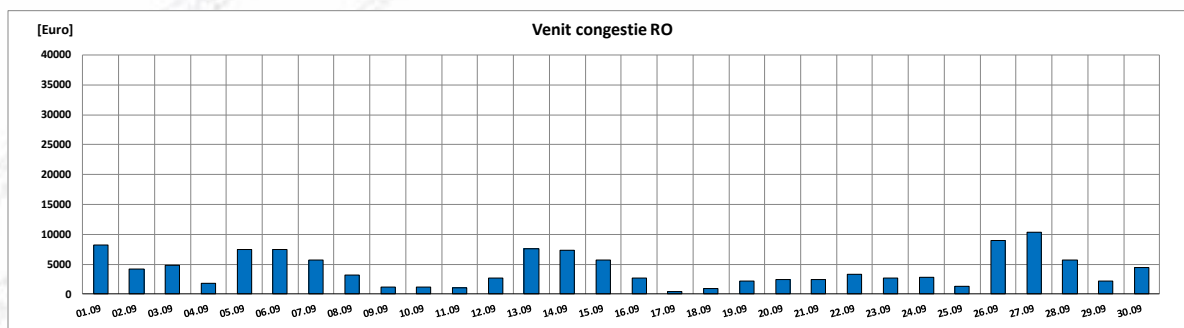

Venit Licitatii Zilnice [Euro]		Remunerare UIOSI [Euro]	
RO-BG	BG-RO	RO-BG	BG-RO
115778	129244	82036	78827
245022		160863	

Venit pentru OTS-uri (Z-R) [Euro]	Venit pentru OTS RO (Z-R) [Euro]
84159	42080

Ziua	Venit congestie granita RO-BG [Euro]	Venit congestie RO [Euro]
01.09	16338	8169
02.09	8353	4177
03.09	9769	4885
04.09	3756	1878
05.09	14840	7420
06.09	14883	7441
07.09	11407	5703
08.09	6335	3167
09.09	2271	1136
10.09	2428	1214
11.09	2220	1110
12.09	5402	2701
13.09	15073	7536
14.09	14701	7350
15.09	11522	5761
16.09	5357	2679
17.09	749	374
18.09	1850	925
19.09	4265	2132
20.09	4906	2453
21.09	4961	2480
22.09	6689	3345
23.09	5420	2710
24.09	5602	2801
25.09	2527	1263
26.09	17892	8946
27.09	20770	10385
28.09	11411	5706
29.09	4342	2171
30.09	8985	4493
Total	245022	122511

Public





Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Serbia

Capacitate nenotificată [MW] valoare medie	
RO-RS	RS-RO
131	334

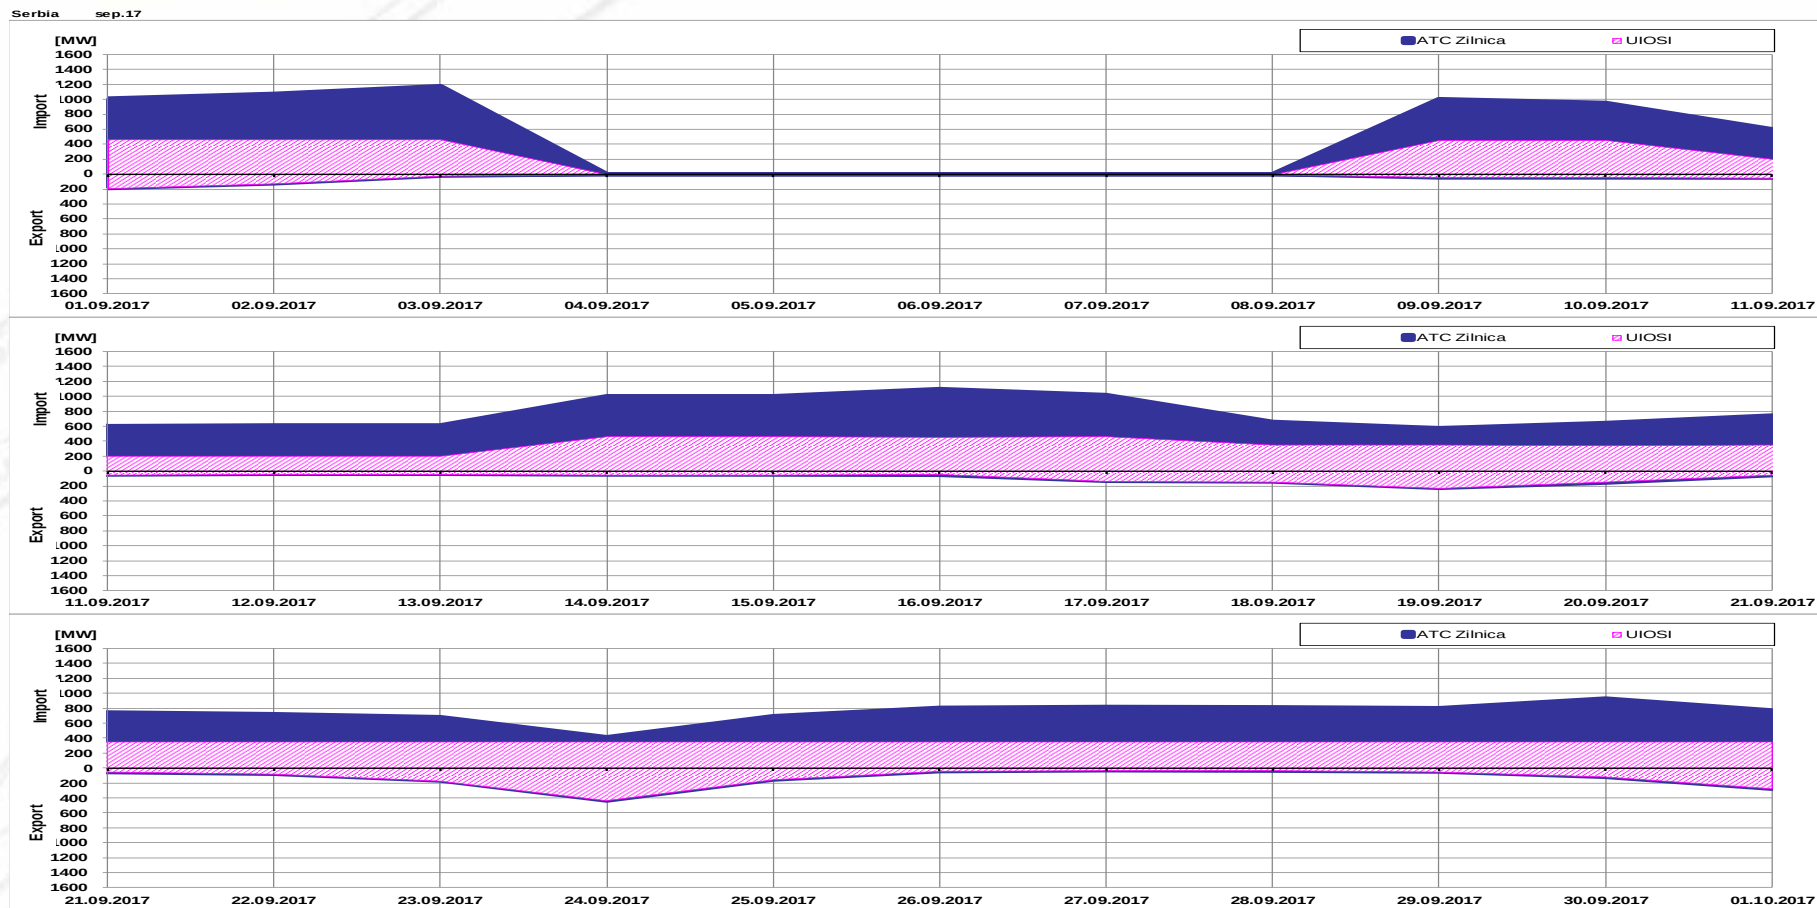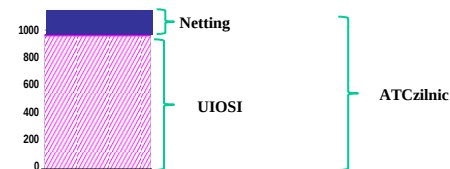

- În perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).






Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica pe granita Romania - Serbia

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

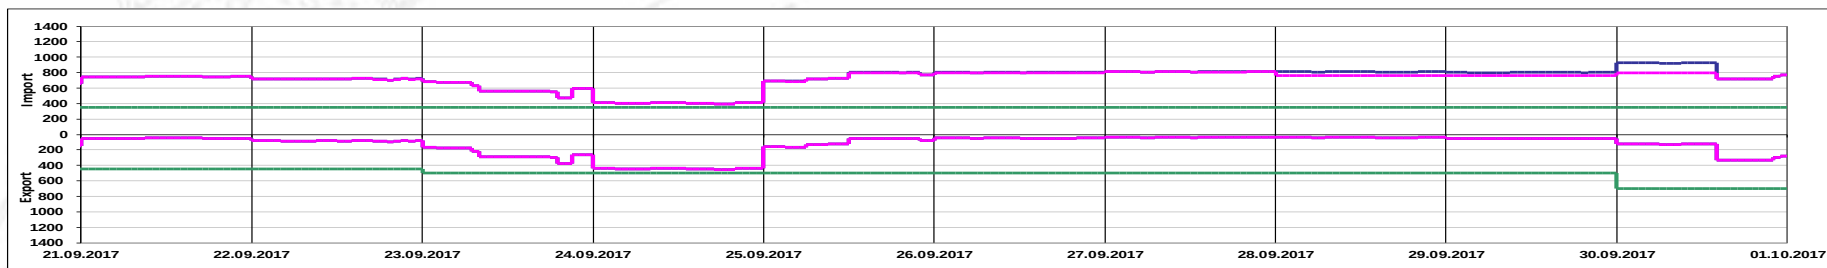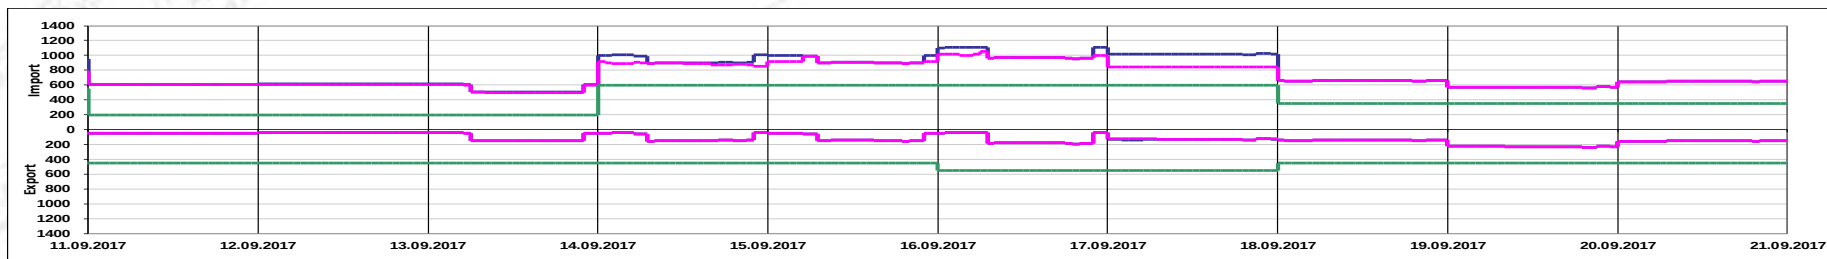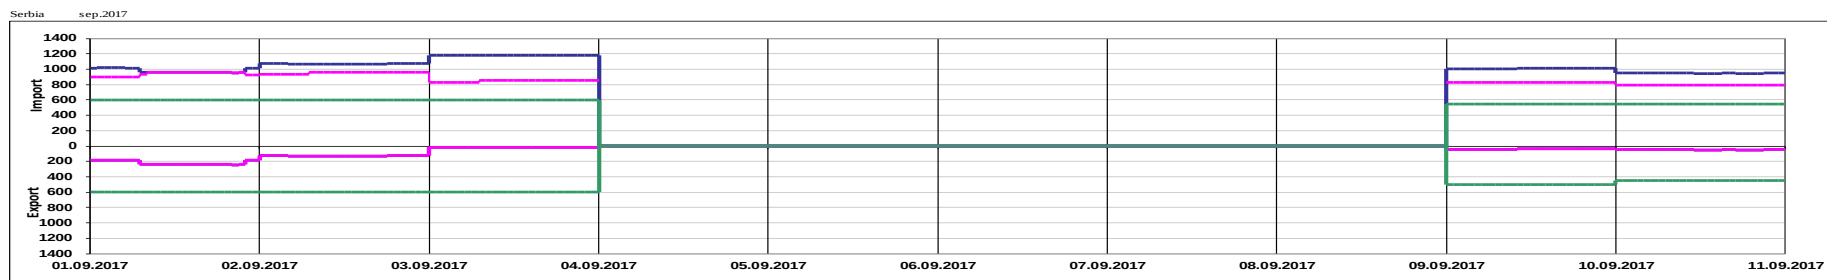

Capacitate Oferita la licitatia zilnica [MW]

Capacitate Alocata la licitatia zilnica [MW]

Capacitatea Neta de Transfer (NTC) [MW]

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasa din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Serbia

Pretul de închidere a licitației [Euro/MWh] - Export

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.09	0.22
2	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.37
3	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.57	0.57	3.00	3.60	3.80	3.80	3.95	3.00	3.00	3.80	3.80	0.66	0.66	1.00	1.20	3.95
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.53	0.53	0.53	0.53
10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.26	0.26	0.15	0.15	0.15	0.15	0.26	0.26	0.26	0.26
11	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
12	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.23	0.23	0.23	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.44
13	0.22	0.56	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.56
14	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.37	0.18	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.07	0.70	0.70	0.70
15	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.15	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.15	0.15	0.23
16	0.11	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.15	0.15	0.15
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
18	0.15	0.07	0.07	0.07	0.07	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.07	0.07	0.15	0.15	0.15	0.15
19	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
20	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.22
21	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.33	0.33	0.33
22	1.01	1.01	1.01	1.01	0.69	0.69	1.10	1.10	1.10	1.10	1.21	1.10	1.10	1.10	1.21	1.21	1.10	1.10	1.10	1.01	0.69	0.69	0.56	0.69	1.21
23	0.37	0.37	0.26	0.26	0.26	0.26	0.37	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.08	0.08	0.16	0.15	0.15	0.15	0.37
24	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05
25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.56	0.56	0.56	0.26	0.26	0.26	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.56	0.75	0.75	0.56	0.75
26	2.00	5.00	5.30	3.68	4.51	1.80	1.80	2.20	4.50	5.55	9.63	10.00	7.88	8.16	8.52	6.62	6.52	5.00	3.94	1.80	1.70	2.68	4.00	5.00	10.00
27	9.96	11.37	13.45	14.47	11.00	5.00	5.18	7.70	6.28	5.00	3.88	3.80	3.00	3.80	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.80	1.80	1.80	1.80	14.47
28	3.20	5.10	9.55	10.00	9.89	4.78	3.00	4.71	4.91	4.41	4.18	3.60	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.88	1.10	1.10	1.10	1.10	10.00
29	1.00	1.12	3.19	2.71	1.50	1.00	0.56	0.56	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.56	1.00	1.00	1.00	1.00	3.19
30	1.10	1.35	2.25	2.65	1.21	0.77	0.77	0.77	0.77	1.10	1.10	1.10	0.98	0.77	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.09	0.33	0.60	2.65

Serbia sep.17

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasa din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Serbia

Pretul de închidere a licitației
[Euro/MWh] - Import

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
12	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.07
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08
19	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.07	0.10
20	0.20	0.12	0.12	0.12	0.20	0.25	0.21	0.25	0.25	0.25	0.21	0.21	0.20	0.20	0.18	0.18	0.08	0.08	0.08	0.22	0.11	0.02	0.03	0.03	0.25
21	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05
22	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.22	0.26	0.51	0.51	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.51	0.34	0.56	0.90	0.90	0.51	0.33	0.26
24	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.10	0.10	0.15
25	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.05

Serbia

sep 17

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasa din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica pe granita Romania - Serbia

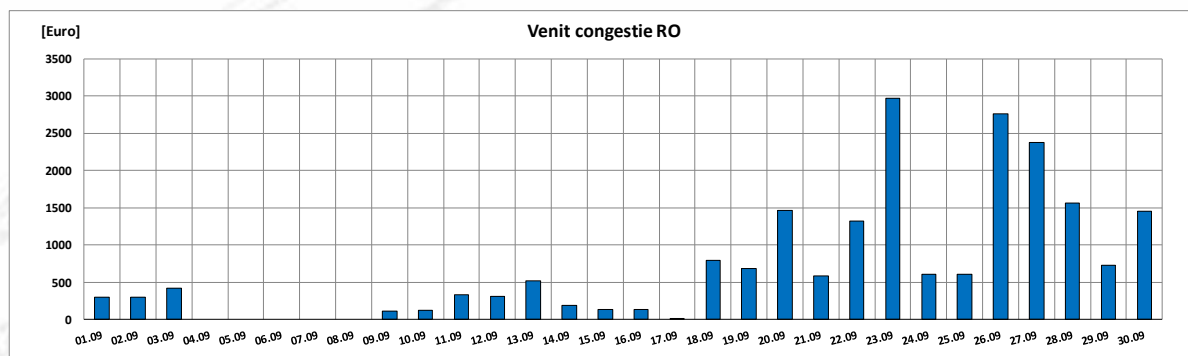

Venit Licitatii Zilnice [Euro]		Remunerare UIOSI [Euro]	
RO-RS	RS-RO	RO-RS	RS-RO
27336	14457	27208	7718
41793		34925	

Venit pentru OTS-uri (Z-R) [Euro]	Venit pentru OTS RO (Z-R) [Euro]
6867	3434

Ziua	Venit congestie granita RO-RS [Euro]	Venit congestie RO [Euro]
01.09	603	301
02.09	596	298
03.09	853	427
04.09	-	-
05.09	-	-
06.09	-	-
07.09	-	-
08.09	-	-
09.09	234	117
10.09	259	129
11.09	665	333
12.09	631	315
13.09	1033	516
14.09	380	190
15.09	281	141
16.09	284	142
17.09	40	20
18.09	1586	793
19.09	1381	691
20.09	2940	1470
21.09	1180	590
22.09	2647	1324
23.09	5952	2976
24.09	1228	614
25.09	1229	614
26.09	5530	2765
27.09	4759	2379
28.09	3128	1564
29.09	1462	731
30.09	2912	1456
Total	41793	20896

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasa din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).






Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intra-zilnica pe granita Romania - Serbia

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

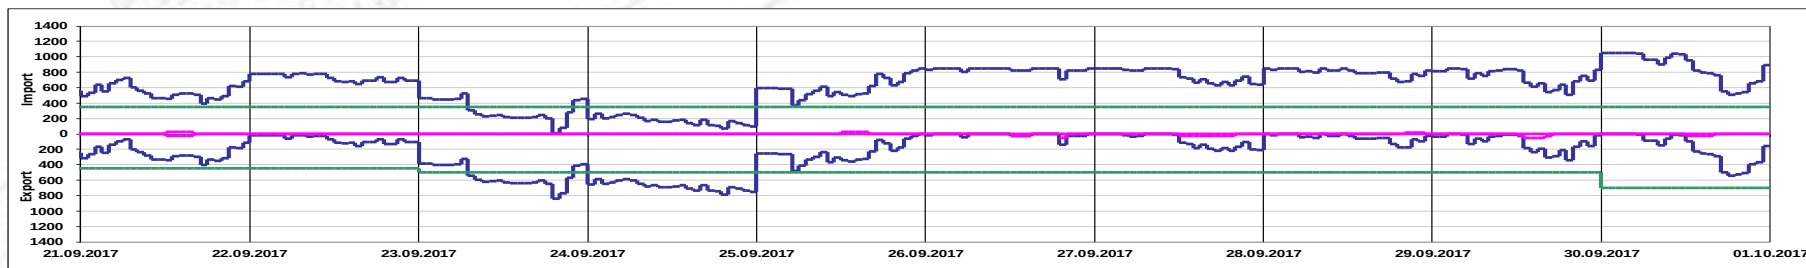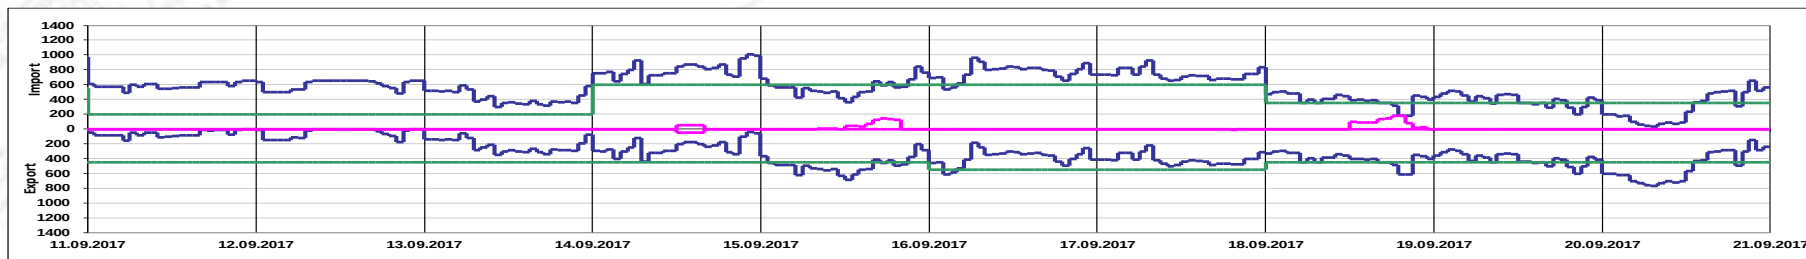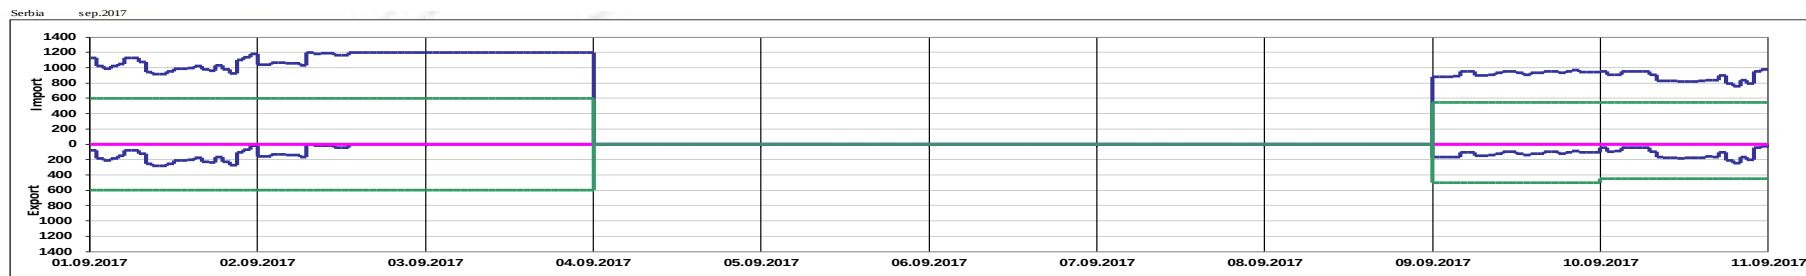

Capacitate Oferita la licitatie intra-zilnica [MW]

Capacitate Alocata la licitatie intra-zilnica [MW]

Capacitatea Neta de Transfer (NTC) [MW]

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasa din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intra-zilnică pe granița România - Serbia

Pretul de închidere a licitației
[Euro/MWh] - Export

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
26	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
27	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Serbia

sep.17

- În perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intra-zilnica pe granita Romania - Serbia

Pretul de inchidere a licitatiei
[Euro/MWh] - Import

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Serbia

sep 17

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasa din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).



Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Statistica ofertelor aferente licitației lunare

sep.2017		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ungaria export	Numar participantii ofertanti	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Numar participantii castigatori	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Numar oferte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Ungaria import	Numar participantii ofertanti	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Numar participantii castigatori	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Numar oferte	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
Bulgaria export	Numar participantii ofertanti	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Numar participantii castigatori	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Numar oferte	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
Bulgaria import	Numar participantii ofertanti	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Numar participantii castigatori	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Numar oferte	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
Serbia export	Numar participantii ofertanti	10	10	10	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	Numar participantii castigatori	8	8	8	-	-	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Numar oferte	46	46	46	-	-	-	-	-	46	46	46	46	46	46	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
Serbia import	Numar participantii ofertanti	7	7	7	-	-	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Numar participantii castigatori	7	7	7	-	-	-	-	-	7	7	4	4	4	4	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Numar oferte	16	16	16	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Ucraina export	Numar participantii ofertanti	-	-	-	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar participantii castigatori	-	-	-	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar oferte	-	-	-	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ucraina import	Numar participantii ofertanti	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	9	9	9	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar participantii castigatori	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	6	6	6	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar oferte	22	22	22	22	22	22	22	22	-	-	22	22	22	22	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moldova import RO_Cioara	Numar participantii ofertanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar participantii castigatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar oferte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moldova import RO_Costesti	Numar participantii ofertanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar participantii castigatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar oferte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moldova import RO_Vulcanesti	Numar participantii ofertanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar participantii castigatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Numar oferte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

sep.2017
Numar participantii ofertanti
Numar participantii castigatori
Numar oferte

Maxim

20

11

100

Minim

7

4

16

Public



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Statistica ofertelor aferente licitatiilor zilnice

septembrie 2017		Licitatii zilnice		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Serbia Export	Numar maxim participantii ofertanti	5	5	6	-	-	-	-	-	-	6	3	4	6	7	7	5	5	3	4	8	6	7	8	8	6	6	10	11	9	8	10	
	Numar maxim participantii castigatori	3	3	3	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	3	5	3	3	3	4	6	4	4	4	4	5	3	3	4	4	4	6	
	Numar maxim oferte	18	16	9	-	-	-	-	-	-	10	6	9	10	11	13	11	11	7	12	15	12	11	17	19	18	15	24	20	16	15	28	
Serbia Import	Numar maxim participantii ofertanti	7	5	4	-	-	-	-	-	6	4	4	5	7	8	9	8	5	6	9	9	8	7	9	7	6	7	8	6	6	7		
	Numar maxim participantii castigatori	7	5	4	-	-	-	-	-	6	4	4	4	6	8	9	8	5	6	7	8	6	6	8	7	6	7	8	6	6	6		
	Numar maxim oferte	22	20	17	-	-	-	-	-	19	17	18	19	21	22	28	28	19	25	24	32	24	22	27	22	22	20	22	21	20	23		
Bulgaria Export	Numar maxim participantii ofertanti	5	7	5	6	7	7	6	8	8	6	5	8	10	10	8	8	4	7	8	8	10	10	6	5	6	12	13	12	10	12		
	Numar maxim participantii castigatori	5	7	5	6	7	7	6	8	8	5	4	5	6	7	6	6	4	6	7	6	8	8	5	5	6	8	7	8	8	9		
	Numar maxim oferte	15	17	17	20	17	17	16	18	20	18	15	19	25	20	21	19	13	17	18	20	21	22	15	15	16	27	26	24	22	24		
Bulgaria Import	Numar maxim participantii ofertanti	12	11	7	8	15	14	14	13	11	6	7	11	10	13	13	9	4	7	10	10	9	10	8	8	6	9	10	9	9	9		
	Numar maxim participantii castigatori	8	7	7	8	12	10	8	10	10	6	7	10	7	9	9	8	4	6	8	8	8	8	7	7	6	9	8	8	9	8		
	Numar maxim oferte	24	20	20	18	32	32	31	28	26	18	20	25	25	30	33	23	16	18	21	23	19	20	18	18	15	19	20	18	19	19		

Nota: valorile reprezinta maximele orare dintr-o zi.

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasa din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Statistica ofertelor aferente licitatiilor intra-zilnice

septembrie 2017		Licitatii intra-zilnice																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ungaria Export	Numar maxim participantii ofertanti	3	1	1	3	2	2	4	3	0	0	4	3	3	3	3	2	0	3	2	2	3	2	0	0	4	-	1	2	2	1
	Numar maxim participantii castigatori	3	1	1	3	2	2	4	3	-	-	4	3	3	3	3	2	-	3	2	2	3	2	-	-	4	-	1	2	2	1
Ungaria Import	Numar maxim participantii ofertanti	3	1	1	2	4	4	3	5	0	1	4	4	3	4	1	1	1	2	3	2	3	2	1	1	0	3	2	3	2	2
	Numar maxim participantii castigatori	3	1	1	2	4	4	3	5	-	1	4	4	3	4	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	-	3	2	3	2	2
Serbia Export	Numar maxim participantii ofertanti	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	Numar maxim participantii castigatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Serbia Import	Numar maxim participantii ofertanti	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	Numar maxim participantii castigatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-

Nota: valorile reprezinta maximele orare dintr-o zi.

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasa din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea pe termen lung pe granita Romania - Ungaria
Gradul de utilizare a capacitatii alocate

**Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile anuale si lunare
granita cu Ungaria**

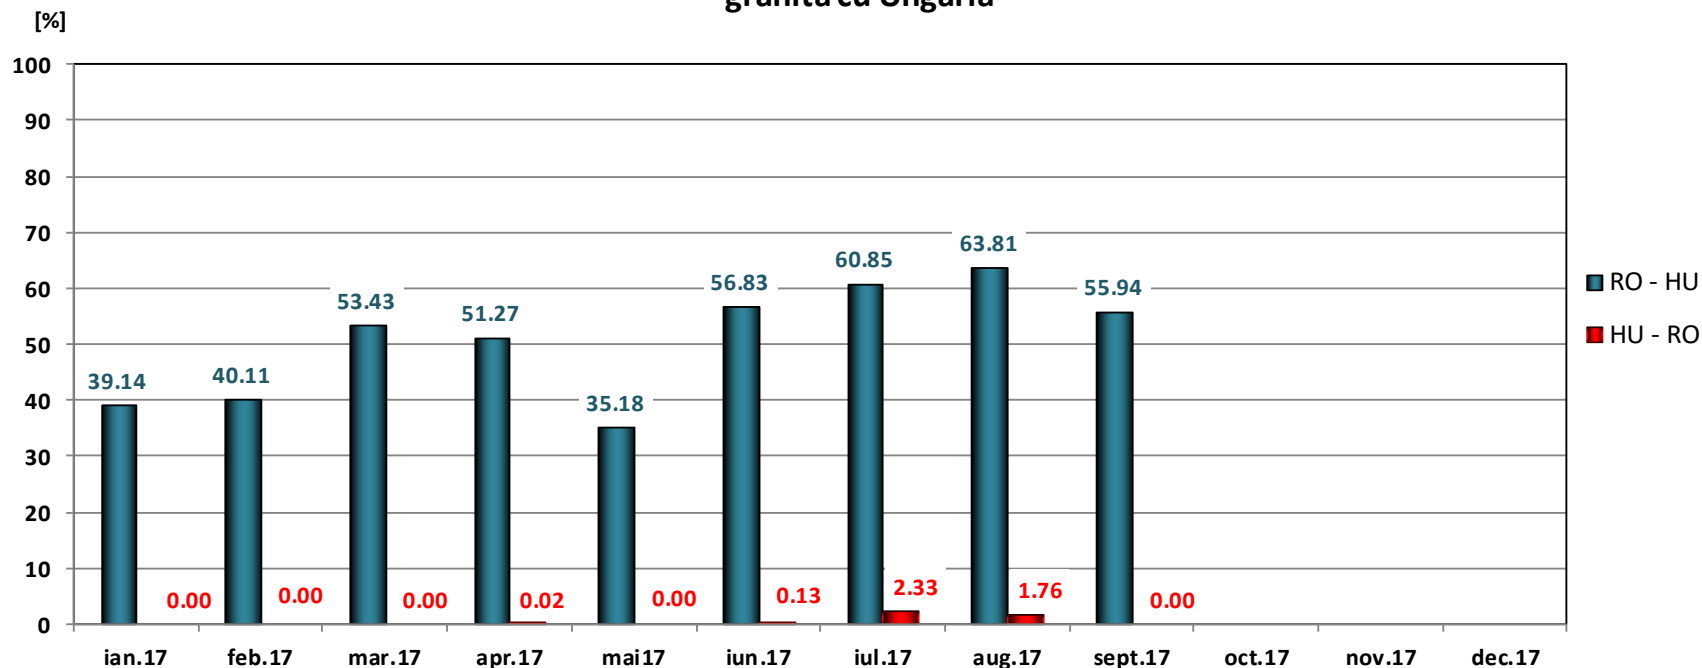

Ore CET

Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile anuale si lunare a fost calculat ca raport intre capacitatea notificata si suma capacitatilor alocate la licitatiile lunare si anuale.

De la inceputul anului pana in luna analizata, valoarea medie (aritmetica) la export este de 50.73 % si la import este de 0.47 %.



Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune


Alocarea Intra-zilnica pe granita Romania - Ungaria

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatie intra-zilnica

septembrie 2017 Ungaria

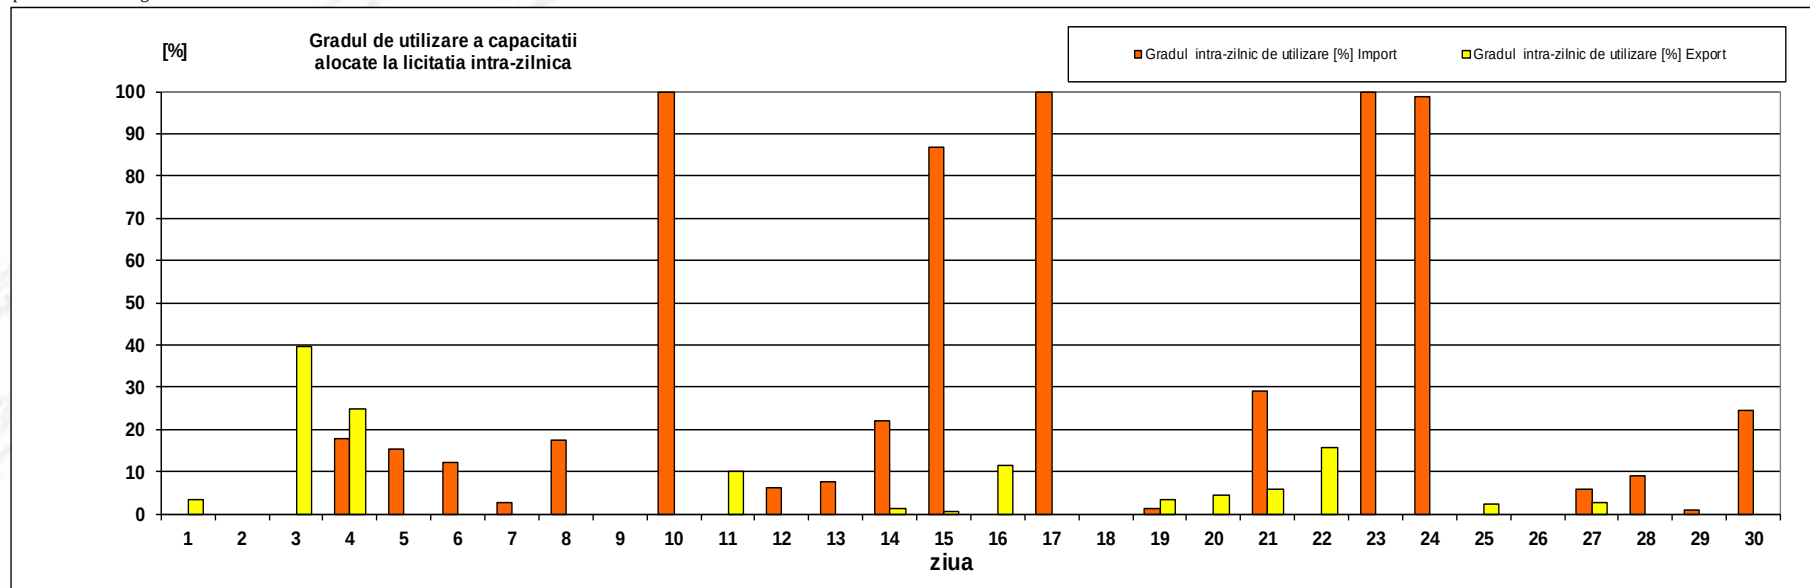

Gradul intra-zilnic de utilizare [%]

sep.2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Import	0.00	0.00	0.00	17.86	15.15	12.17	2.78	17.35	-	100.00	0.00	6.11	7.53	22.16	86.67	0.00	100.00	0.00	1.18	0.00	29.02	0.00	100.00	98.68	-	0.00	5.88	9.09	0.88	24.53
Export	3.48	0.00	39.76	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	10.20	0.00	0.00	1.36	0.65	11.50	-	0.00	3.39	4.31	5.80	15.50	-	-	2.27	-	2.60	0.00	0.00	0.00

Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile intra-zilnice, calculat la nivel lunar, ca raport intre suma capacitatilor intra-zilnice notificate si suma capacitatilor intra-zilnice alocate are valorile:

- Import 11,12 [%]
- Export 5,28 [%]




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea pe termen lung pe granita Romania - Bulgaria
Gradul de utilizare a capacitatii alocate

**Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile anuale si lunare
granita cu Bulgaria**

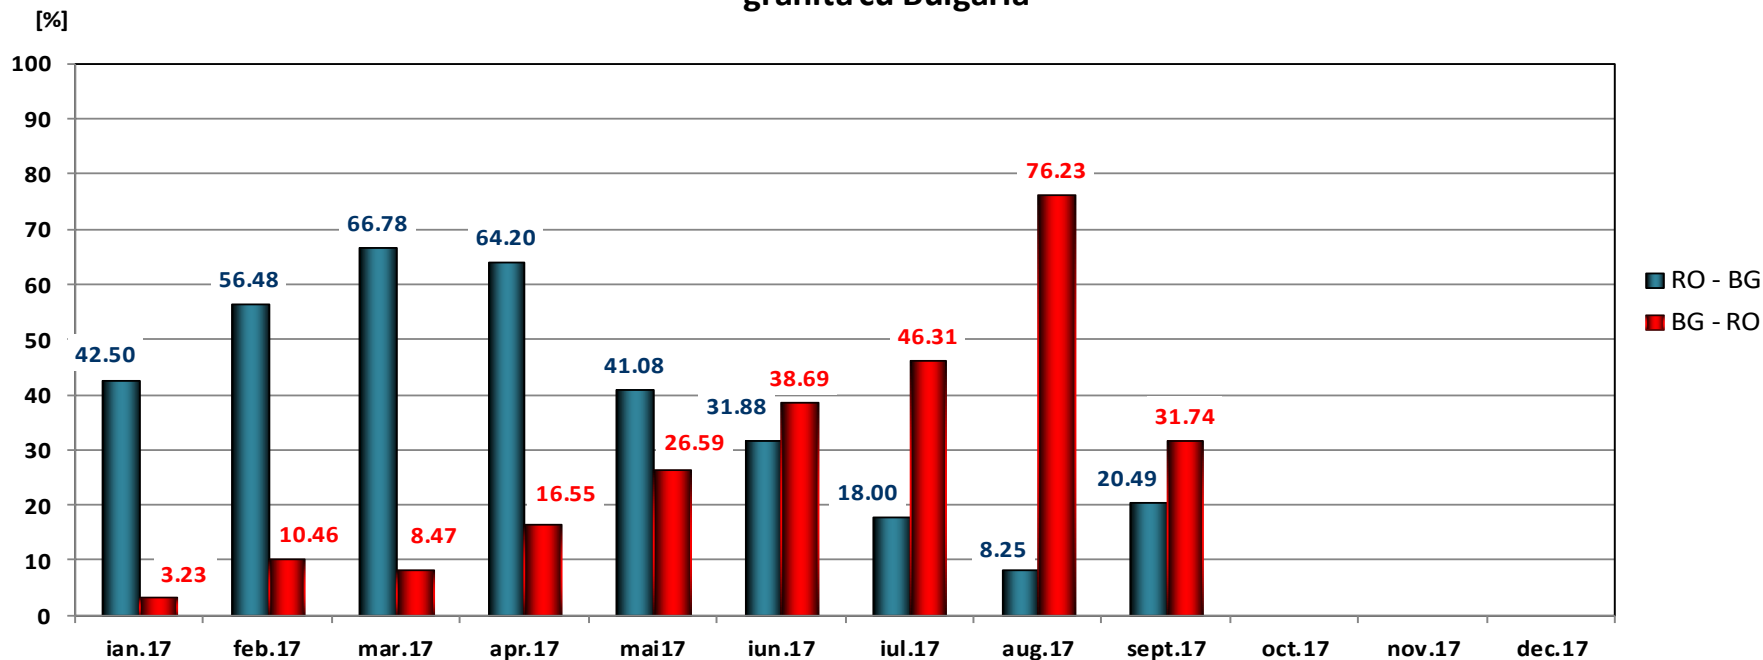

Ore CET

Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile anuale si lunare a fost calculat ca raport intre capacitatea notificata si suma capacitatilor alocate la licitatiile lunare si anuale.

De la inceputul anului pana in luna analizata, valoarea medie (aritmetica) la export este de 38.85 % si la import este de 28.7 %.



Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune


Alocarea Zilnica pe granita Romania - Bulgaria

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatia zilnica

septembrie 2017 RO-BG

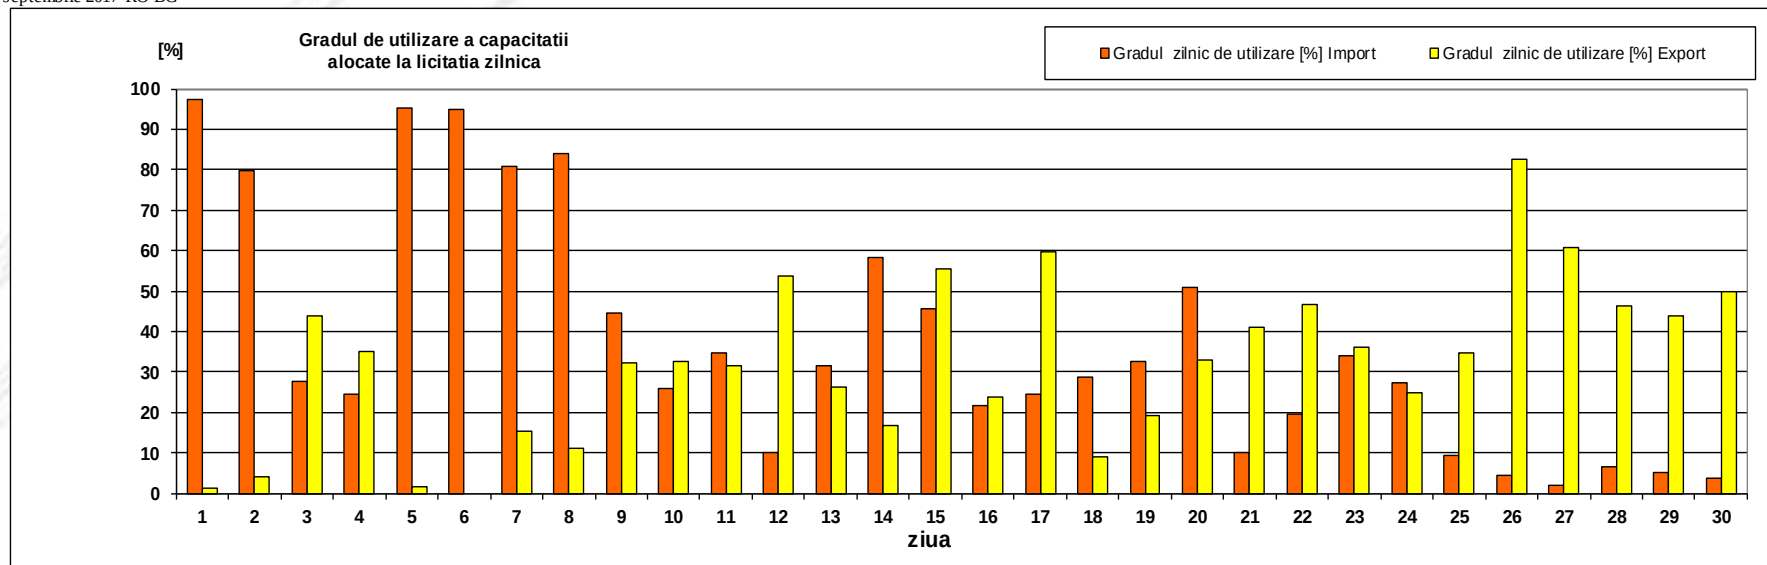

Gradul zilnic de utilizare [%]

sep.2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Import	97.34	79.74	27.79	24.51	95.38	94.88	80.78	84.11	44.67	25.90	34.56	10.16	31.46	58.29	45.74	21.75	24.31	28.65	32.70	50.79	10.17	19.53	33.88	27.42	9.45	4.41	2.05	6.51	4.95	3.85
Export	1.41	3.88	43.82	35.14	1.48	0.00	15.31	11.12	32.33	32.60	31.42	53.62	26.21	16.82	55.41	23.63	59.72	8.84	19.04	32.78	40.94	46.48	36.13	24.68	34.85	82.72	60.65	46.34	43.86	49.80

Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile zilnice, calculat la nivel lunar, ca raport intre suma capacitatilor zilnice notificate si suma capacitatilor zilnice alocate are valorile:

- Import 29,31 [%]
- Export 28,74 [%]

Public




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea pe termen lung pe granita Romania - Serbia Gradul de utilizare a capacitatii alocate

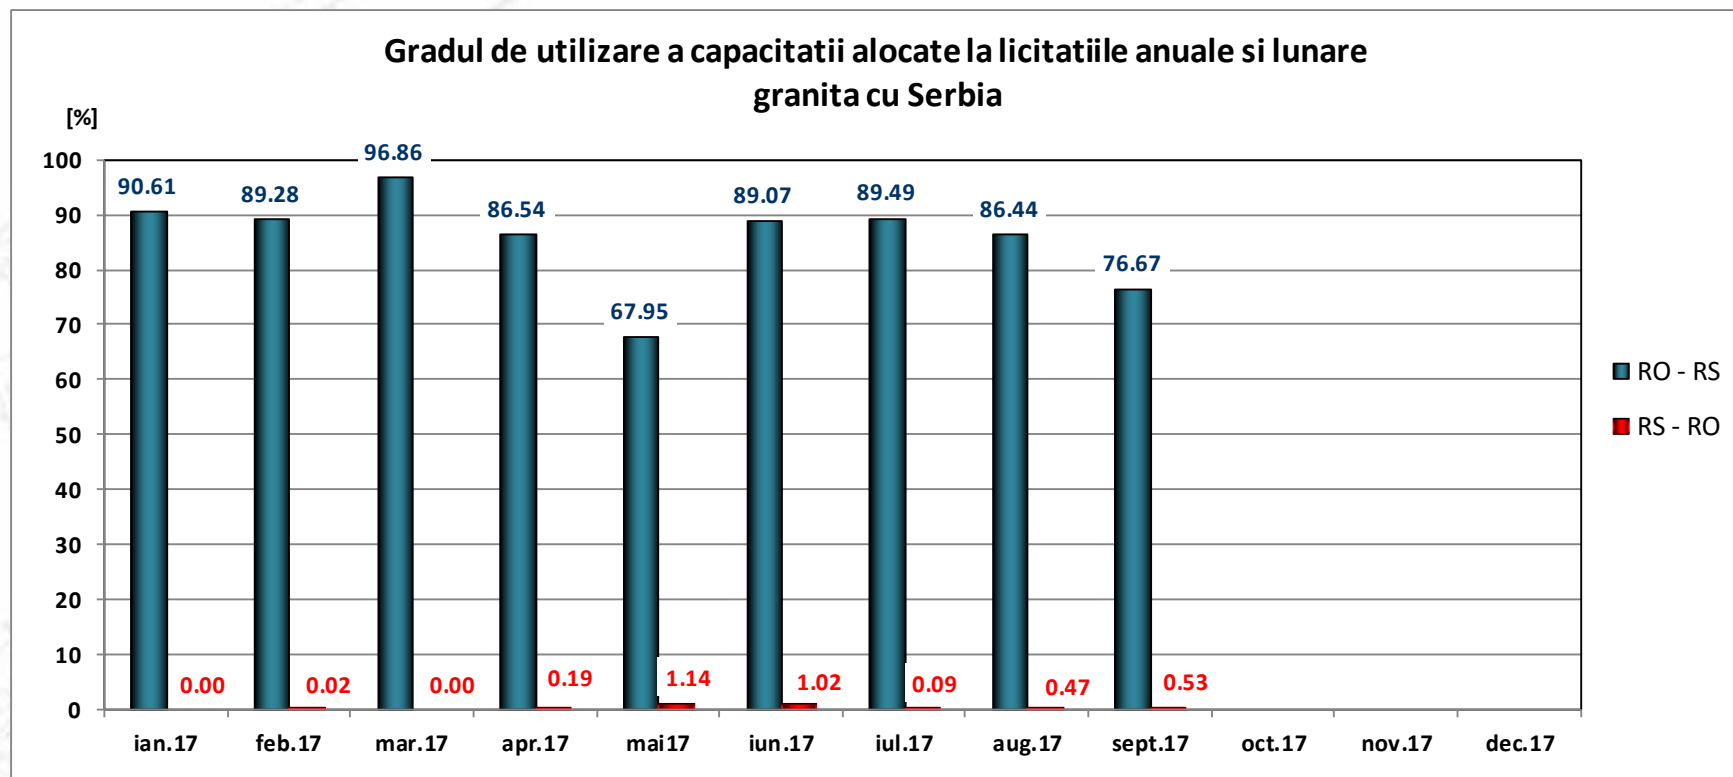

Ore CET

Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile anuale si lunare a fost calculat ca raport intre capacitatea notificata si suma capacitatilor alocate la licitatiile lunare si anuale.

De la inceputul anului pana in luna analizata, valoarea medie (aritmetica) la export este de 85.88 % si la import este de 0.38 %.



Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune


Alocarea Zilnica pe granita Romania - Serbia

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatie zilnica

septembrie 2017 Serbia

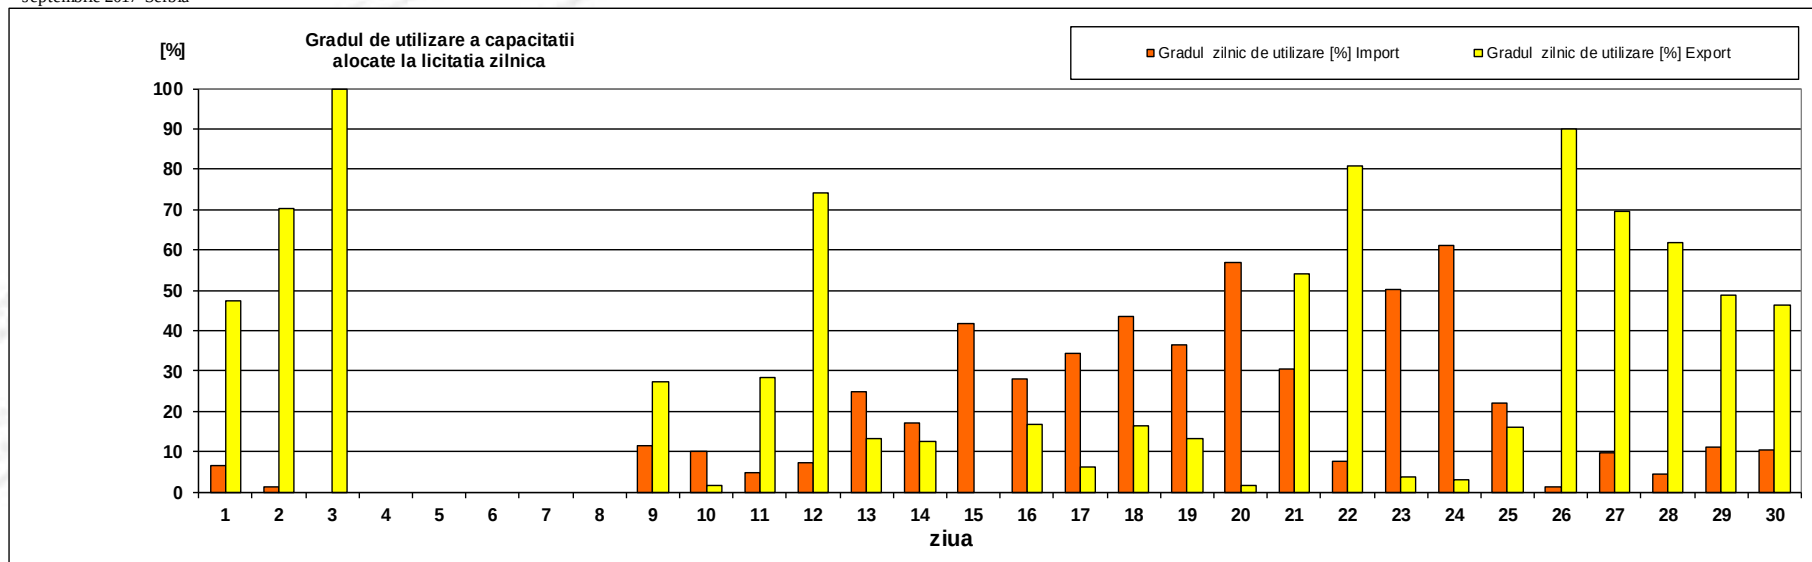

Gradul zilnic de utilizare [%]

sep.2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Import	6.64	1.09	0.00	-	-	-	-	-	11.33	10.07	4.76	7.13	24.92	17.13	41.65	27.97	34.49	43.56	36.56	56.89	30.50	7.54	50.25	61.14	22.13	1.36	9.64	4.54	11.05	10.26
Export	47.36	70.37	100.00	-	-	-	-	-	27.40	1.69	28.40	74.12	13.29	12.60	0.00	16.71	6.17	16.50	13.26	1.45	54.09	80.82	3.78	2.82	16.11	89.93	69.61	61.86	48.72	46.37

Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile zilnice, calculat la nivel lunar, ca raport intre suma capacitatilor zilnice notificate si suma capacitatilor zilnice alocate are valorile:

- Import 19,75 [%]

- Export 24,98 [%]

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasa din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).



Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune


Alocarea Intra-zilnica pe granita Romania - Serbia

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitația intra-zilnică

septembrie 2017 Serbia

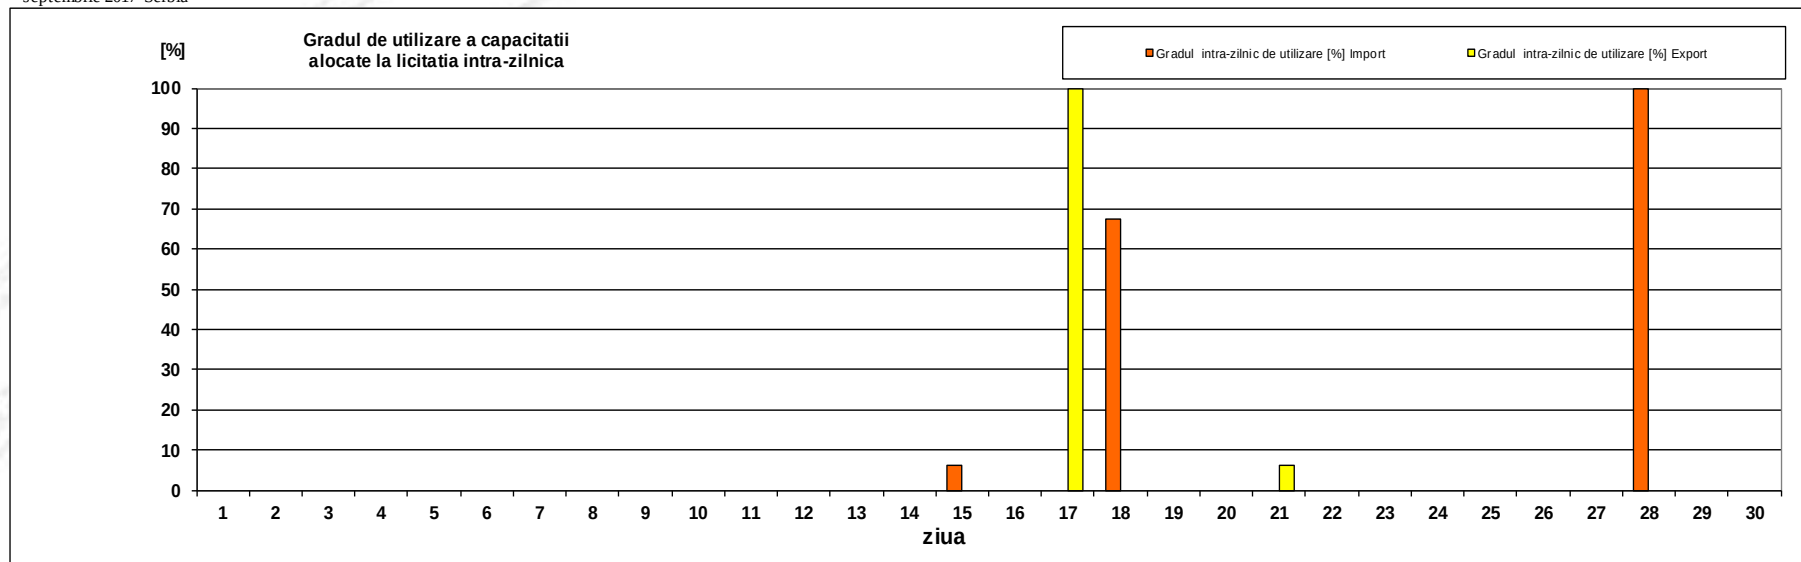

Gradul zilnic de utilizare [%]

sep.2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	6.27	-	-	67.36	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-	100.00	-	-
Export	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	100.00	-	-	-	6.00	-	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitațiile zilnice, calculat la nivel lunar, ca raport între suma capacităților zilnice notificate și suma capacităților zilnice alocate are valorile:

- Import 36,65 [%]

- Export 1,59 [%]

- In perioada 04.09 – 08.09.2017 LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă din exploatare (NTC / ATC egale cu 0).

Public




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea pe termen lung pe granita Romania - Ucraina
Gradul de utilizare a capacitatii alocate

**Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile anuale si lunare
granita cu Ucraina**

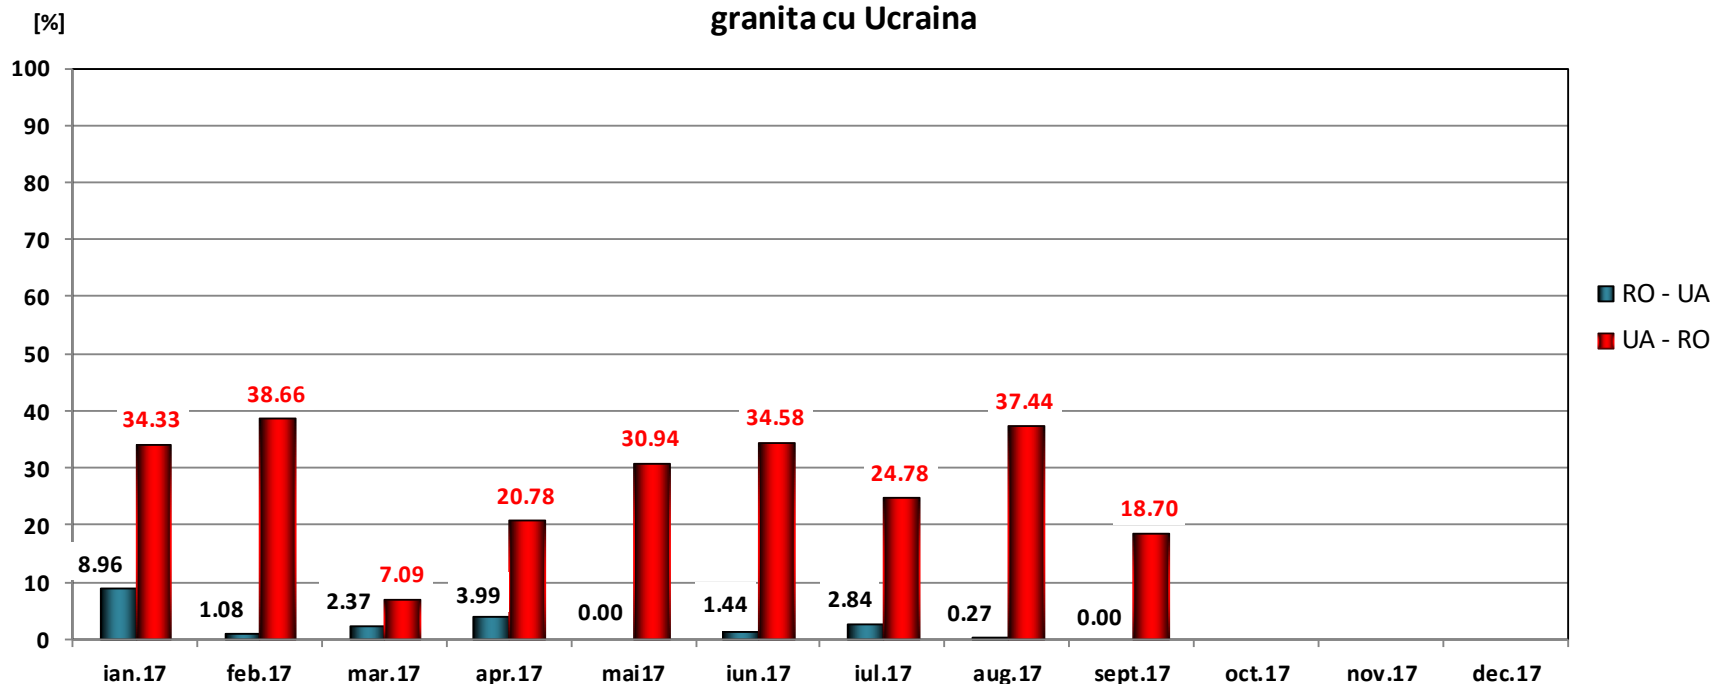

Ore CET


Gradul de utilizare a capacitatii alocate la licitatiile anuale si lunare a fost calculat ca raport intre capacitatea notificata si suma capacitatilor alocate la licitatiile lunare si anuale.

De la inceputul anului pana in luna analizata, valoarea medie (aritmetica) la export este de 4.14 % si la import este de 26.69 %.

Public

Gradul de utilizare a capacitatii totale alocate

Societate Administrată în Sistem Dualist

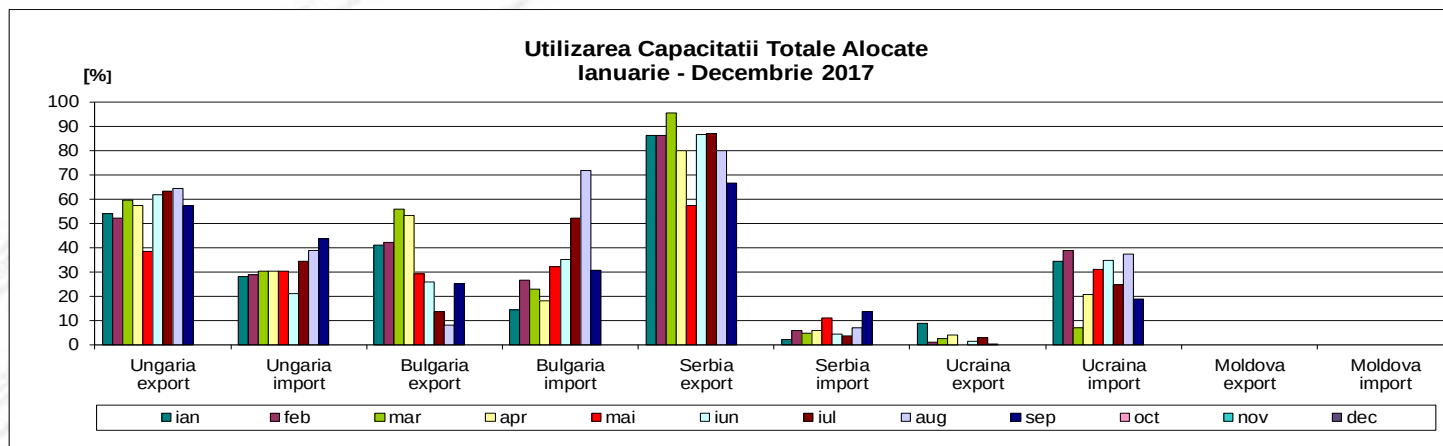

Gradul de utilizare a capacitatii totale alocate pe o granita si directie, reprezinta raportul exprimat procentual dintre energia aferenta schimburilor comerciale realizate (notificate) la nivelul unei luni si energia corespunzatoare capacitatii totale alocate de catre partea romana si vecina catre toti participantii, indiferent daca exista sau nu un corespondent de cealalta parte a granitei.

[%]	Ungaria export	Ungaria import	Bulgaria export	Bulgaria import	Serbia export	Serbia import	Ucraina export	Ucraina import	Moldova export	Moldova import
ian	54.00	27.90	40.92	14.26	86.37	2.06	8.96	34.33	-	-
feb	52.10	28.88	41.96	26.52	86.13	5.71	1.08	38.66	-	-
mar	59.59	30.37	55.74	22.71	95.28	4.56	2.37	7.09	-	-
apr	57.19	30.24	53.10	18.01	79.88	5.91	3.99	20.78	-	-
mai	38.37	30.22	29.29	32.12	57.44	11.13	0.00	30.94	-	-
iun	61.76	21.02	25.92	35.16	86.38	4.31	1.44	34.58	-	-
iul	63.06	34.20	13.63	52.20	87.06	3.64	2.84	24.78	-	-
aug	64.26	38.71	8.16	71.76	79.92	7.08	0.27	37.44	-	-
sep	57.13	43.43	25.07	30.54	66.52	13.45	0.00	18.70	-	-
oct										
nov										
dec										
media	56.38	31.66	32.65	33.70	80.55	6.43	2.33	27.48	-	-

varianta B

La nivelul lunii septembrie 2017, cea mai mare valoare a gradului de utilizare la export s-a înregistrat la exportul de energie electrica pe granita cu Serbia, iar la import cea mai mare valoare s-a înregistrat pe granita cu Ungaria. Pe granita cu Bulgaria se constata fata de luna precedenta, cresterea semnificativa a gradului de utilizare in directia export si scaderea gradului de utilizare in directia import.




Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Gradul de utilizare NTC pe granita Romania - Ungaria

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Ore CET

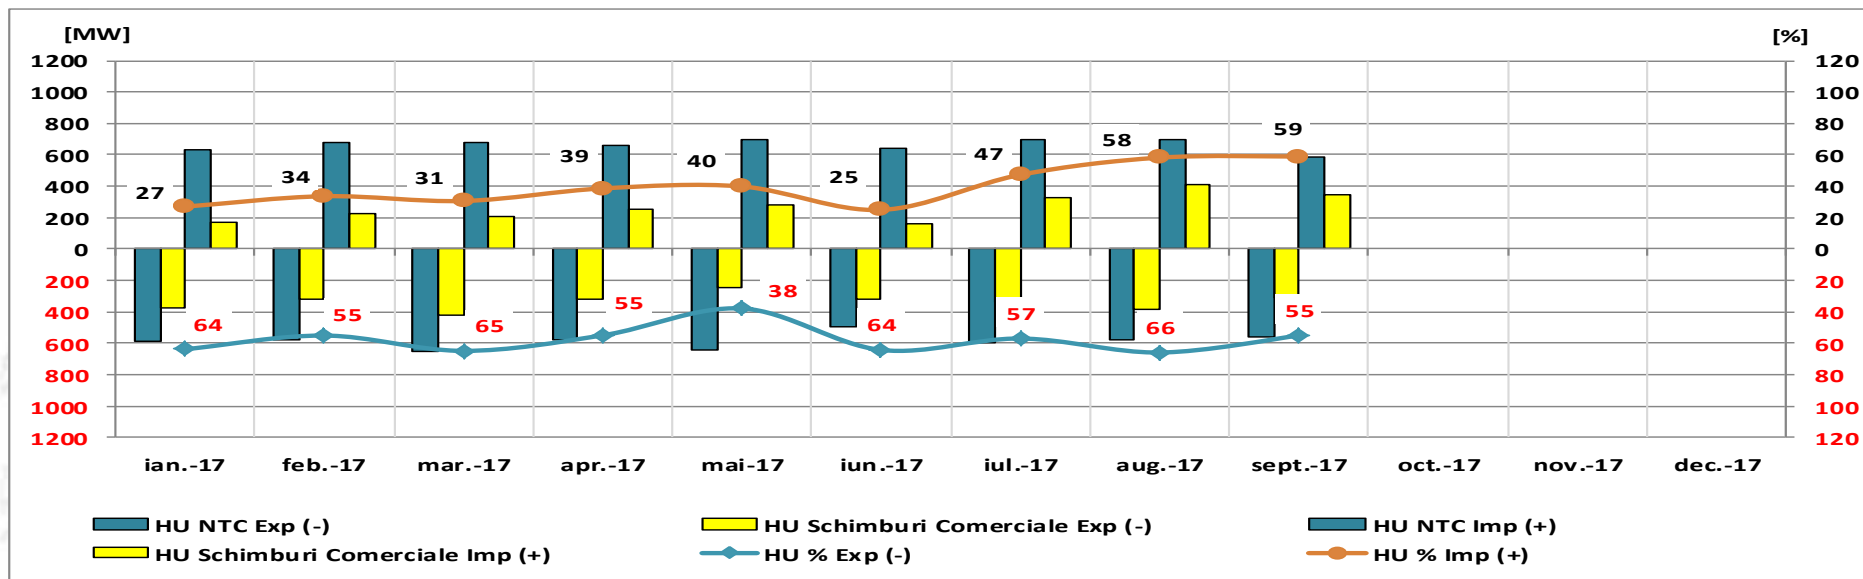


Ungaria (valori medii lunare, MW)	ian.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	iun.17	iul.17	aug.17	sept.17	oct.17	nov.17	dec.17
HU NTC Exp (-)	-585	-579	-651	-578	-639	-498	-598	-582	-560			
HU Schimburi Comerciale Exp (-)	-373	-319	-422	-318	-242	-320	-341	-384	-308			
HU NTC Imp (+)	629	679	682	662	700	642	700	700	588			
HU Schimburi Comerciale Imp (+)	170	229	209	256	279	160	331	408	347			

Gradul de utilizare a fost calculat ca raport între schimburile comerciale totale (utilizarea capacității pe termen lung și scurt) și NTC. De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 57.61 % și la import este de 39.91 %.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Ore CET

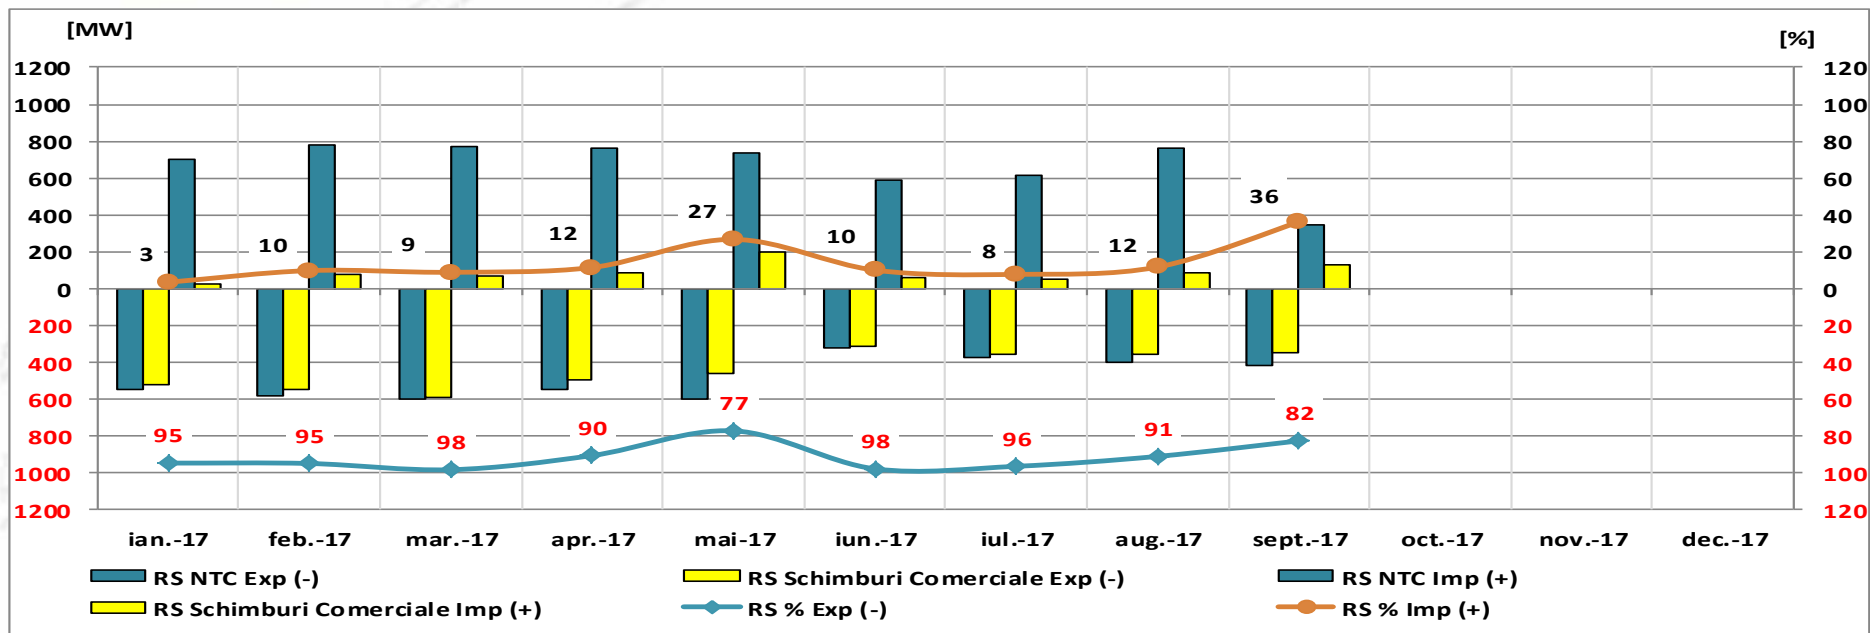

Serbia (valori medii lunare, MW)	ian.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	iun.17	iul.17	aug.17	sept.17	oct.17	nov.17	dec.17
RS NTC Exp (-)	-550	-579	-598	-548	-602	-322	-369	-395	-418			
RS Schimburi Comerciale Exp (-)	-520	-549	-586	-496	-464	-314	-356	-359	-345			
RS NTC Imp (+)	700	779	772	762	732	592	616	761	348			
RS Schimburi Comerciale Imp (+)	24	76	69	88	196	59	48	89	126			

Gradul de utilizare a fost calculat ca raport între schimburile comerciale totale (utilizarea capacității pe termen lung și scurt) și NTC. De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 91.36 % și la import este de 14.02 %.




Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Gradul de utilizare NTC pe granita Romania - Bulgaria

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Ore CET

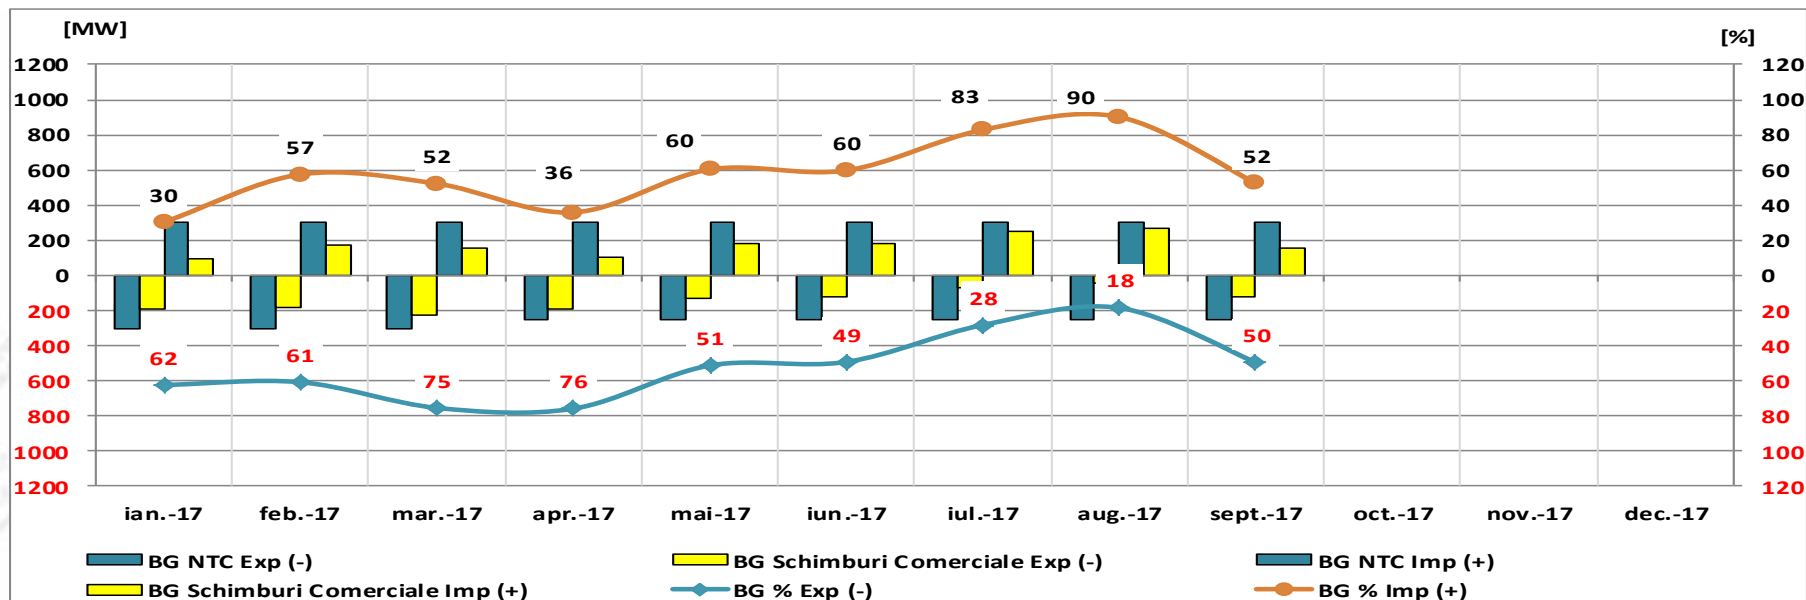

Bulgaria (valori medii lunare, MW)	ian.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	iun.17	iul.17	aug.17	sept.17	oct.17	nov.17	dec.17
BG NTC Exp (-)	-300	-300	-300	-250	-250	-250	-250	-250	-250			
BG Schimburi Comerciale Exp (-)	-187	-182	-226	-190	-128	-123	-71	-46	-124			
BG NTC Imp (+)	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
BG Schimburi Comerciale Imp (+)	91	172	157	108	181	179	248	270	157			

Gradul de utilizare a fost calculat ca raport între schimburile comerciale totale (utilizarea capacității pe termen lung și scurt) și NTC. De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 52.33 % și la import este de 57.9 %.




Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Gradul de utilizare NTC pe granita Romania - Ucraina

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Ore CET

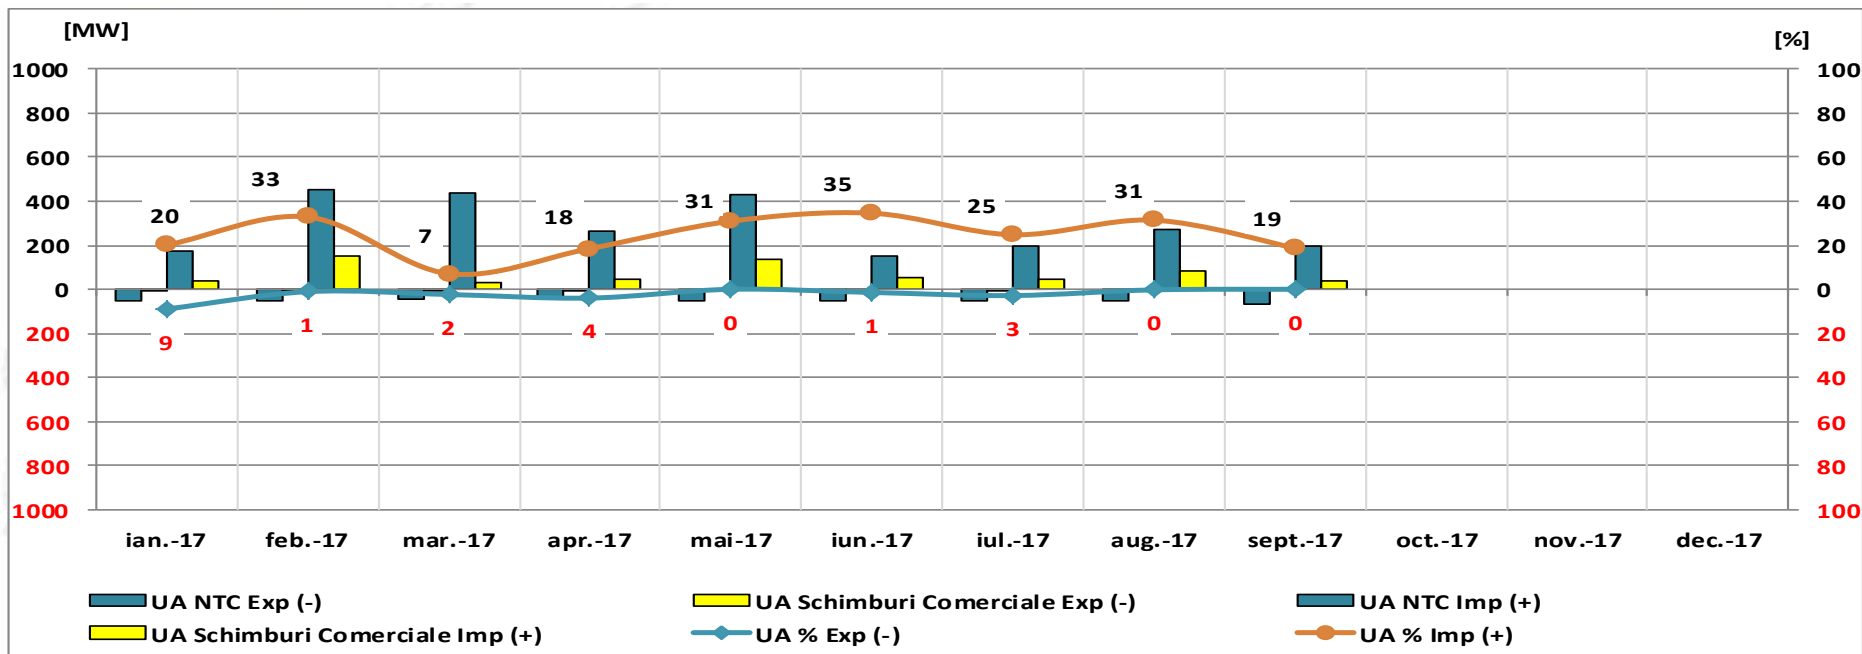

Ucraina (valori medii lunare, MW)	ian.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	iun.17	iul.17	aug.17	sept.17	oct.17	nov.17	dec.17
UA NTC Exp (-)	-50	-50	-45	-45	-50	-50	-50	-50	-70			
UA Schimburi Comerciale Exp (-)	-4	-1	-1	-2	0	-1	-1	0	0			
UA NTC Imp (+)	171	450	438	263	431	148	198	274	193			
UA Schimburi Comerciale Imp (+)	34	148	31	49	133	51	49	86	36			

Gradul de utilizare a fost calculat ca raport între schimburi comerciale totale (utilizarea capacității pe termen lung și scurt) și NTC. De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 2.33 % și la import este de 24.32 %.



Transelectrica®


Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Maximizarea utilizării NTC

Ore CET

Numarul de ore in care Suma Notificarilor Schimburilor Comerciale este mai mare decat NTC-ul

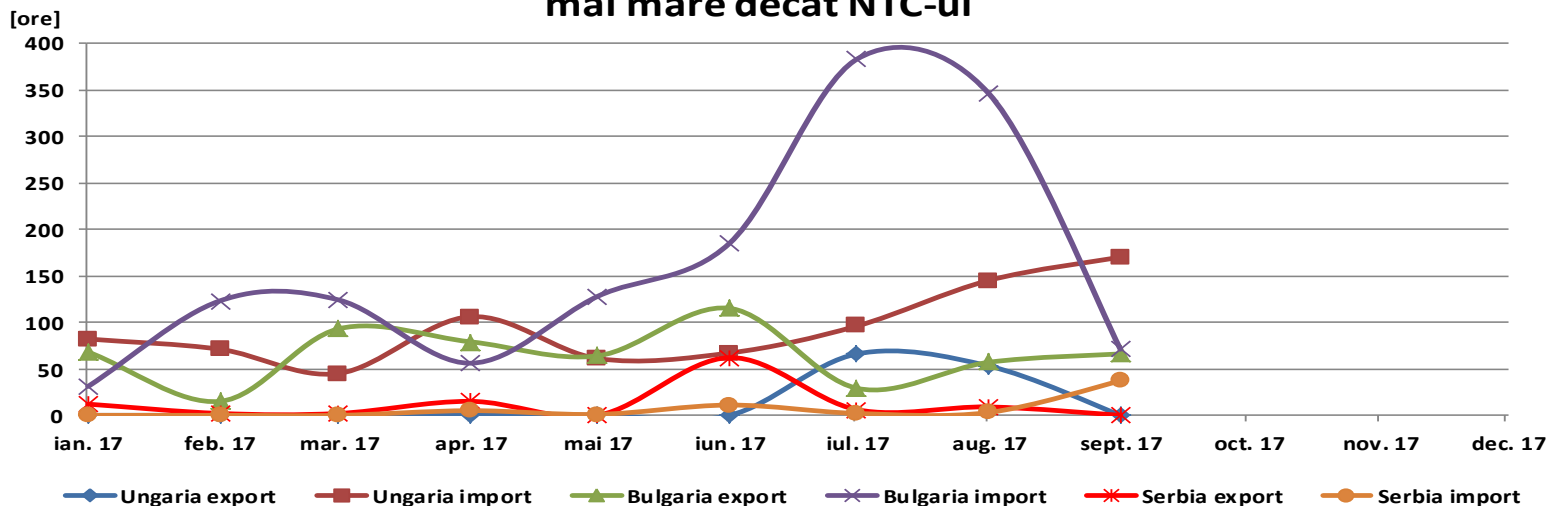

Nr. Ore	ian 17	feb 17	mar 17	apr 17	mai 17	iun 17	iul 17	aug 17	sept 17	oct 17	nov 17	dec 17
Ungaria export	0	0	0	1	0	0	66	53	0			
Ungaria import	82	71	45	106	61	67	96	145	170			
Bulgaria export	68	15	93	79	64	115	29	57	66			
Bulgaria import	31	123	124	56	128	185	383	346	71			
Serbia export	12	2	2	15	0	62	6	9	0			
Serbia import	0	0	0	5	1	11	2	3	37			

Prin maximizarea utilizării capacității disponibile (aplicarea „nettingului” în determinarea capacității oferite la licitațiile zilnice și intrazilnice) se înregistrează ore în care suma Notificarilor Schimburilor Comerciale (graficelor de schimb) este mai mare decât NTC-ul.

Public

Sinteza indicatorilor (C1, C3, HHI) pe tip de licitație și valori totale

sept.17

Granita	Licitație												Total		
	Anuala			Lunara			Zilnica			Intra-zilnica					
	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI
Ungaria import	22.06	55.59	1490	36.25	82.50	2791	-	-	-	42.69	90.93	3137	23.32	55.47	1316
Ungaria export	30.86	55.71	1498	27.50	70.83	2058	-	-	-	45.81	92.06	3513	29.01	53.23	1370
Bulgaria import	43.00	92.00	3564	18.75	49.38	1274	45.61	73.61	2676	-	-	-	36.75	61.95	1851
Bulgaria export	41.00	76.00	2472	29.17	71.67	2133	44.92	84.18	3038	-	-	-	33.22	64.39	1818
Serbia import	46.67	93.33	3844	52.81	83.39	3404	38.37	82.52	2536	46.67	93.29	3478	26.91	65.24	1770
Serbia export	39.50	70.00	2273	33.06	72.91	2074	39.88	83.68	2752	89.05	100.00	8031	24.82	55.32	1350
Ucraina import	50.00	100.00	4808	48.38	74.65	2894	-	-	-	-	-	-	48.33	78.07	2957
Ucraina export	48.00	100.00	3728	75.76	100.00	6033	-	-	-	-	-	-	61.67	88.06	4241
Moldova import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:

- Incepand cu 20.11.2014 pe granita cu Ungaria se organizeaza alocare zilnica implicita prin intermediul mecanismului de cuplare a pietelor PZU din CZ-SK-HU-RO;
- Incepand cu 01.01.2015, licitatiile intra-zilnice nu se mai organizeaza pe granita cu Bulgaria, avand in vedere ca regulile de piata din Bulgaria nu permit efectuarea de schimburi transfrontaliere intra-zilnice.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Email: Monitorizare.Piata@transelectrica.ro

Fax: 021 3035630