



Societate Administrată în sistem Dualist

RAPORT de MONITORIZARE

Servicii tehnologice de sistem

Luna August 2019

Abrevieri

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

HHI – Indexul Herfindahl-Hirschman

PRE – Parte Responsabila cu Echilibrarea

PE – Piata de Echilibrare

OTS – Operatorul de Transport și de Sistem

SEN – Sistemul Electroenergetic National

UD – unitate dispecerizabila

NF – notificare fizica

DEN – Dispecerul Energetic National

C1 – Cota de piata a celui mai mare participant la piata

C3 – Suma cotelor de piata a primilor 3 participanti

NPS – Numarul minim al producatorilor reziduali

TTC – Capacitate Totala de Transfer

NTC – Capacitatea Neta de Transfer pe liniile de interconexiune

ATC – Capacitatea Disponibila de Transfer

Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, operează și supraveghează activitatea desfășurată pe 3 categorii de piețe: piața de echilibrare, piața de servicii tehnologice de sistem și piața de alocare de capacități de transfer pe liniile de interconexiune.

Utilizând înregistrările din bazele de date ale celor 3 piețe, Transelectrica realizează rapoarte săptămânale și lunare. O parte din datele continute de aceste rapoarte (cele care nu au caracter confidential) sunt publicate pe site-ul **www.transelectrica.ro**.

Servicii tehnologice de sistem

- Contractele încheiate între Furnizorii de STS și Transelectrica S.A. au acoperit 100,00% din necesarul UNO – DEN.
- În raport sunt prezentate volumele solicitate de Transelectrica S.A. prin UNO – DEN, cantitățile reglementate, cantitățile licitate, precum și cantitățile asigurate de producători.
- 8 participanți la piața de echilibrare au furnizat servicii de sistem tehnologice: CE Hunedoara S.A., CE Oltenia S.A., Hidroelectrică S.A., Romgaz S.A., Electrocentrale Galați S.A., Bepco S.R.L., Electro Energy Sud S.A. și Electrocentrale București S.A.
- Pierderile în rețeaua de transport au fost contractate pe PCCB cu: Hidroelectrică S.A. (C364, C365/2018), EDS (C399/2018), EFT Furnizare (C411/2018), Next Energy Partners (C352/2018), Monsson Trading (C354/2018), Entrex Services (C353/2018), SN Nuclearelectrică S.A. (C434/2018), CE Oltenia S.A. (C216, C217, C218/2018), cantitatea totală achiziționată incluzând și cantitățile tranzacționate de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pe PZU, PI și PE.

Date statistice

Preturi medii [lei/hMW] și Costuri [lei]

Rezeve	Preturi medii ponderate [lei/hMW]	Cost Servicii contractate [lei]	Penalizări pentru servicii contractate și nerealizate [lei]	Costuri totale STS [lei]
Reglaj secundar la varf /in afara varfului de consum*	79.94	22,072,000.00	33,600.00	22,038,400.00
Reglaj Tertiari Rapid	48.27	19,809,000.00	113,300.00	19,695,700.00
Reglaj Tertiari Lent	13.60	7,093,572.00	29,393.00	7,064,179.00
Pierderi in retea (PCCB)	267.52	11,942,167.20	0.00	11,942,167.20
Pierderi in retea (total)**	302.71	24,579,732.41	0.00	24,579,732.41

Cantitati [hMW/h]

Rezerve				Energii de reglaj disponibile		
Solicitate	Contractate	Realizate	Nerealizate	med	min	max
*400,00/350,00	*400,00/350,00	*399,58/349,82	*0,42/0,18	*407,05/367,72	*370/350	*440/420
550.00	550.00	548.48	1.52			
700.00	700.00	697.92	2.08			
60	60	60	0			

Participanti

Numar	HHI
2	5815
5	6650
3	4495
8	1944


* Banda de reglaj secundar la varf /in afara varfului

** Includ pierderile in retea contractate prin PCCB, PZU, PE, intraday.


Preturile medii au fost calculate prin raportarea costurilor totale ale STS la cantitatile realizate.

Pierderile in retea au fost contractate cu Hidroelectrica SA (C364, C365/2018), EFT Furnizare (C411/2018), Next Energy Partners (C352/2018), Monsson Trading (C354/2018), Entrex Services (C353/2018), SN Nuclearelectrica (C434/2018), EDS (C399/2018), CE Oltenia (C216, C217, C218/2018).


Cantitati medii solicitate [hMW/h]

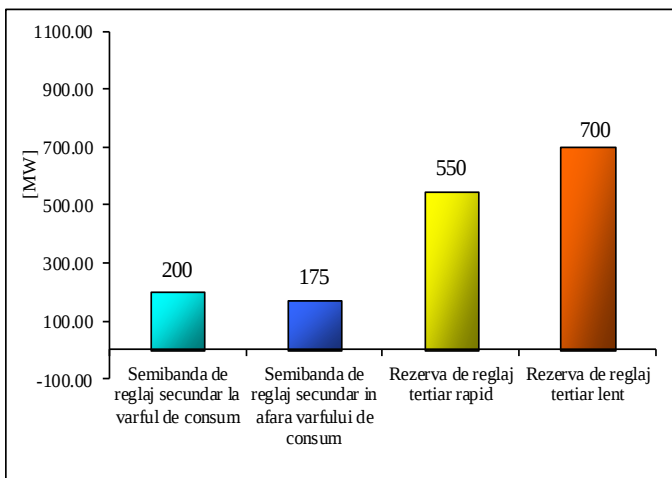

Cantitati medii contractate [hMW/h]

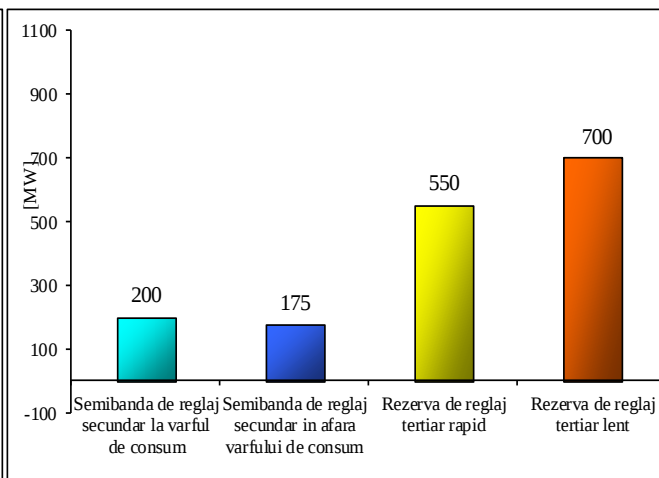


Cantitati medii realizate [hMW/h]

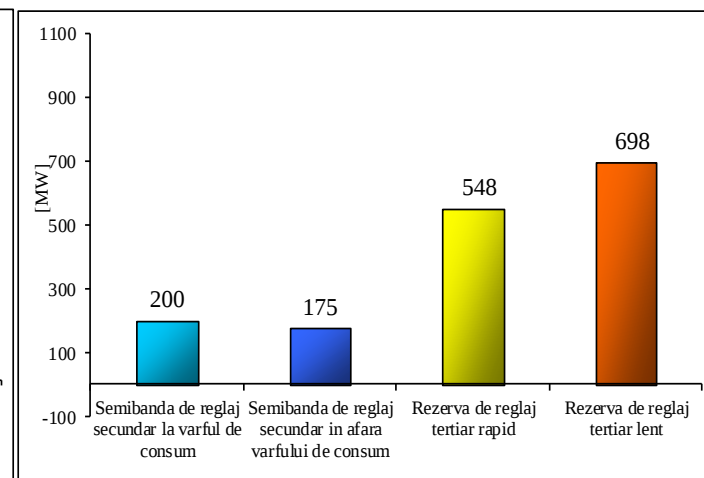


Servicii tehnologice de sistem

Cota de Piata a Celui/Celor 3 mai mari Participanti la Piata Serviciilor Tehnologice de Sistem

C1

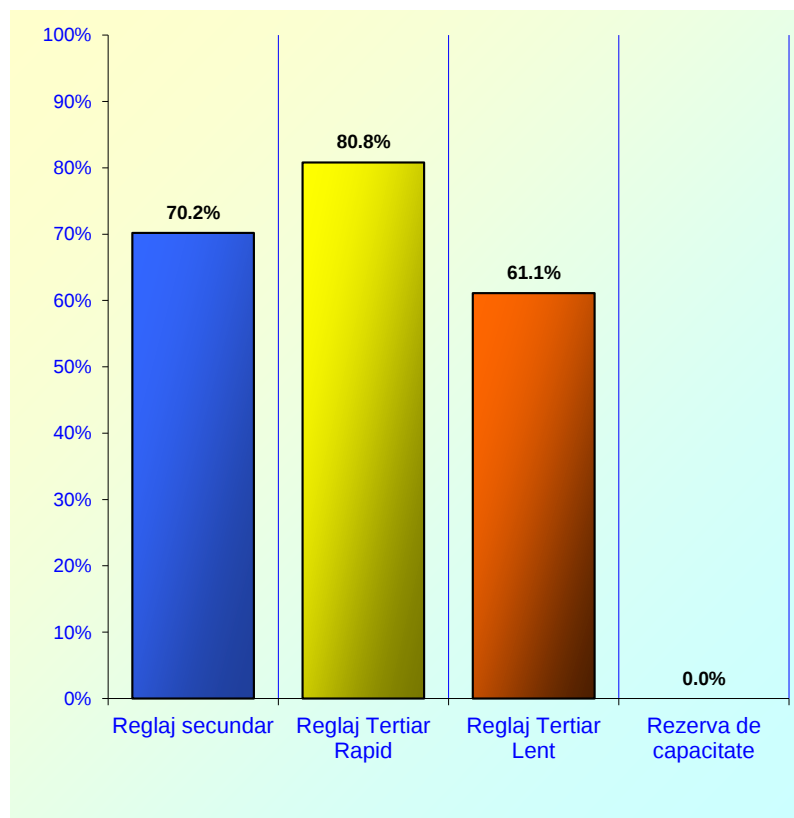

C3

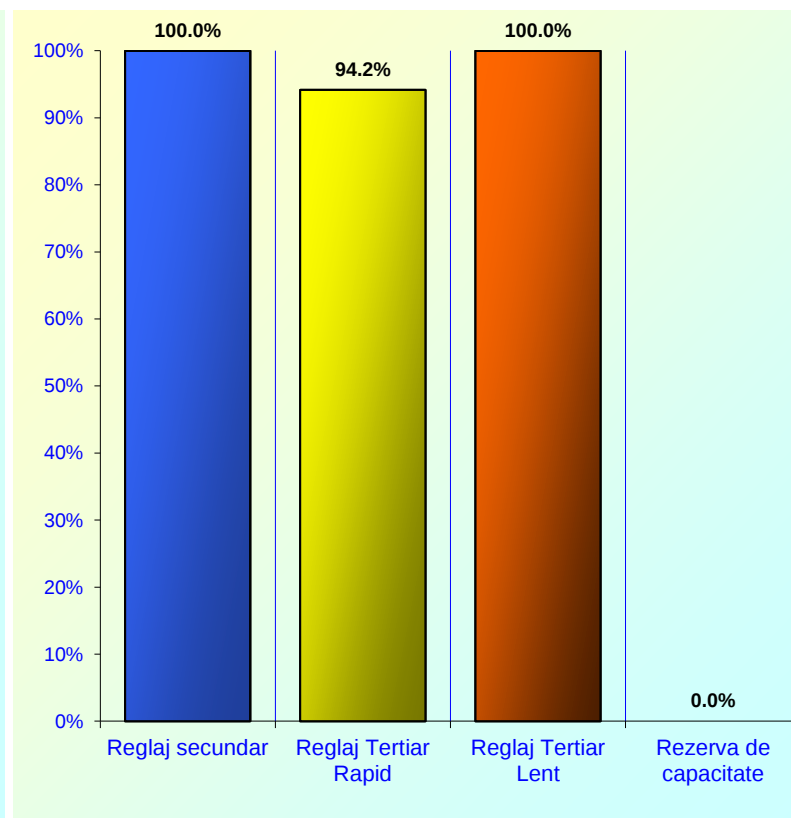

Persoane de contact

Email: Monitorizare.Piata@transelectrica.ro

Fax: 021 3035630