



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

RAPORT de MONITORIZARE

Capacitati pe liniile de interconexiune

Luna august 2012

Abrevieri

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

HHI - Indexul Herfindahl-Hirschman

PRE - Parte Responsabila cu Echilibrarea

PE - Piata de Echilibrare

OTS - Operatorul de Transport si de Sistem

SEN - Sistemul Electroenergetic National

UD – unitate dispecerizabila

NF – notificare fizica

DEN - Dispecerul Energetic National

C1 – Cota de piata a celui mai mare participant la piata

C3 – Suma cotelor de piata a primilor 3 participanti

NPS – Numarul minim al producatorilor reziduali

TTC – Capacitate Totala de Transfer

NTC – Capacitatea Neta de Transfer pe liniile de interconexiune

ATC – Capacitatea Disponibila de Transfer

Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, în conformitate cu Codul Comercial, operează și supraveghează activitatea desfășurată pe 3 categorii de piețe: piața de echilibrare, piața de servicii tehnologice de sistem și piața de alocare de capacități de transfer pe liniile de interconexiune.

Utilizând înregistrările din bazele de date ale celor 3 piețe, Transelectrica realizează rapoarte săptămânale și lunare. O parte din datele conținute de aceste rapoarte (cele care nu au caracter confidential) sunt publicate pe site-ul **www.transelectrica.ro**.

Alocarea, prin licitatie, a capacitatilor de transfer pe liniile de interconexiune

- Avand in vedere memorandumurile pe care Transelectrica le-a incheiat cu tarile vecine pentru anul 2012:
 - ✓ pe granita cu Bulgaria se organizeaza alocare bilateral coordonata pentru 100% din total capacitate: licitatiile pe termen lung se tin de catre ESO EAD, cele zilnice si intra-zilnice de catre Transelectrica; la alocarea zilnica si intra-zilnica se aplica principiul de “netting”;
 - ✓ pe granita cu Ungaria se organizeaza alocare bilateral coordonata pentru 100% din total capacitate: licitatiile zilnice si intra-zilnice se tin de catre Transelectrica, licitatiile pe termen lung de catre MAVIR; la alocarea zilnica si intra-zilnica se aplica principiul de “netting”;
 - ✓ pe granita cu Serbia, Transelectrica organizeaza licitatii pe termen lung pentru 50% din total capacitate, restul de 50% fiind alocati de operatorul de transport si sistem din tara vecina.
- Licitatiile se organizeaza utilizand platforma informatica Damas (incepand cu luna martie 2010), moneda de tranzactionare fiind euro.
- Rezultatele licitatiilor pe termen lung pe granitele Romania - Bulgaria si Romania - Ungaria (preturi de inchidere, capacitati alocate) sunt furnizate de catre OTS-urile respective. Capacitatea solicitata la licitatiile pe granita cu Bulgaria nu este detinuta de OTS-ul roman.
- Alocarea intra-zilnica se face in doua sesiuni de licitatie pentru intervalele 00:00-12:00 si 12:00-24:00.
- In luna august s-au realizat licitatii pentru :
 - ✓ export Ungaria (01.08 – 03.08.2012; 04.08 – 05.08.2012; 06.08 – 13.08.2012; 14.08 – 18.08.2012; 19.08.2012; 20.08 – 26.08.2012; 27.08 – 28.08.2012; 29.08 – 31.08.2012);
 - ✓ import Ungaria (01.08 – 19.08.2012; 20.08.2012; 21.08 – 24.08.2012; 25.08 – 31.08.2012);

Alocarea, prin licitatie, a capacitatilor de transfer pe liniile de interconexiune

- ✓ export Serbia (01.08 – 03.08.2012; 04.08 – 13.08.2012; 14.08 – 18.08.2012; 19.08 – 28.08.2012);
 - ✓ import Serbia (01.08 – 03.08.2012; 04.08 – 13.08.2012; 14.08 – 18.08.2012; 19.08.2012; 20.08 – 26.08.2012; 27.08 – 28.08.2012);
 - ✓ export / import Bulgaria (01.08 – 31.08.2012);
 - ✓ import Ucraina (01.08 – 18.08.2012; 19.08.2012; 20.08 – 24.08.2012; 25.08 – 31.08.2012);
-
- In perioada 29 – 31.08, valoarea capacitatii disponibile de interconexiune (ATC) pe granita cu Serbia a fost zero, ca urmare a retragerii programate din exploatare a liniei de interconexiune 400 kV Portile de Fier – Djerdap.
 - Ca urmare a lipsei de solicitari, pe directia import Serbia au ramas nealocati 20 MW in perioadele 01.08 – 03.08; 14.08 – 18.08.
 - Utilizarea capacitatii obtinute prin licitatie pe granitele cu Ucraina si Moldova este conditionata de acordul scris al OTS din Ucraina, respectiv al distribuitorului din zona in care se realizeaza insula de consum.

Alocarea lunara Rezultate 01 – 31 August 2012

	Preturi [euro/MW/h]	Capacitati [MW]						
Ungaria export	Rezultate	TTC*	NTC*	ATC	AAC	Solicitat	Alocat	Drepturi finale**
01 - 03 august 2012	0.47	400	300	105	195	600	105	300
04 - 05 august 2012	0.47	450	350	155	195	600	155	350
06 - 13 august 2012	0.47	350	250	55	195	600	55	250
14 - 18 august 2012	0.47	500	400	205	195	600	205	400
19 august 2012	0.47	450	350	155	195	600	155	350
20 - 26 august 2012	0.47	350	250	55	195	600	55	250
27 - 28 august 2012	0.47	450	350	155	195	600	155	350
29 - 31 august 2012	0.47	550	450	255	195	600	255	450
Ungaria import								
01 - 19 august 2012	0.03	800	700	555	145	725	555	700
20 august 2012	0.03	750	650	505	145	725	503	648
21 - 24 august 2012	0.03	600	500	355	145	725	351	496
25 - 31 august 2012	0.03	800	700	555	145	725	555	700
Bulgaria export								
01 - 31 august 2012	0.25	350	250	60	190	-	60	250
Bulgaria import								
01 - 31 august 2012	0.37	400	300	150	150	-	150	300

* valori totale

** drepturi finale = Capacitatea alocata lunar + Capacitatea alocata anual ramasa dupa renuntari, retrageri etc.



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea lunara Rezultate 01 – 31 August 2012

	Preturi [euro/MW/h]	Capacitati [MW]						
	Rezultate	TTC*	NTC*	ATC	AAC	Solicitat	Alocat	Drepturi finale**
Serbia export								
01 - 03 august 2012	0.65	450	350	100	75	297	100	350
04 - 13 august 2012	0.77	400	300	75	75	263	75	300
14 - 18 august 2012	0.47	500	400	125	75	289	125	400
19 august 2012	0.47	450	350	100	75	270	100	350
20 - 26 august 2012	1.37	350	250	50	75	214	50	250
27 - 28 august 2012	0.69	400	300	75	75	228	75	300
29 - 31 august 2012	-	0	0	-	-	-	-	-
Serbia import								
01 - 03 august 2012	0.00	400	300	105	45	85	85	279
04 - 13 august 2012	0.02	350	250	80	45	85	80	250
14 - 18 august 2012	0.00	400	300	105	45	85	85	278
19 - 28 august 2012	0.09	250	150	30	45	65	30	150
29 - 31 august 2012	-	0	0	-	-	-	-	-
Ucraina export								
01 - 31 august 2012	-	150	50	0	50	-	-	50
Ucraina import								
01 - 18 august 2012	0.55	300	200	150	50	236	150	200
19 august 2012	0.27	350	250	200	50	261	200	250
20 - 24 august 2012	1.62	200	100	50	50	133	50	100
25 - 31 august 2012	0.27	350	250	200	50	256	200	250
Moldova export								
01 - 31 august 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova import								
01 - 31 august 2012	-	175	175	0	175	-	-	175

* valori totale

** drepturi finale = Capacitatea alocata lunar + Capacitatea alocata anual ramasa dupa renuntari, retrageri etc.




Nota: pe granita cu Serbia, datele referitoare la ATC, AAC, Solicitat si Alocat sunt cele aferente licitatiilor organizate de OTS-ul roman. In perioada 29 – 31.08 linia de interconexiune 400 kV Portile de Fier – Dierdap a fost retrasa din exploatare (programat).



Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnica pe granita Romania - Ungaria

Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

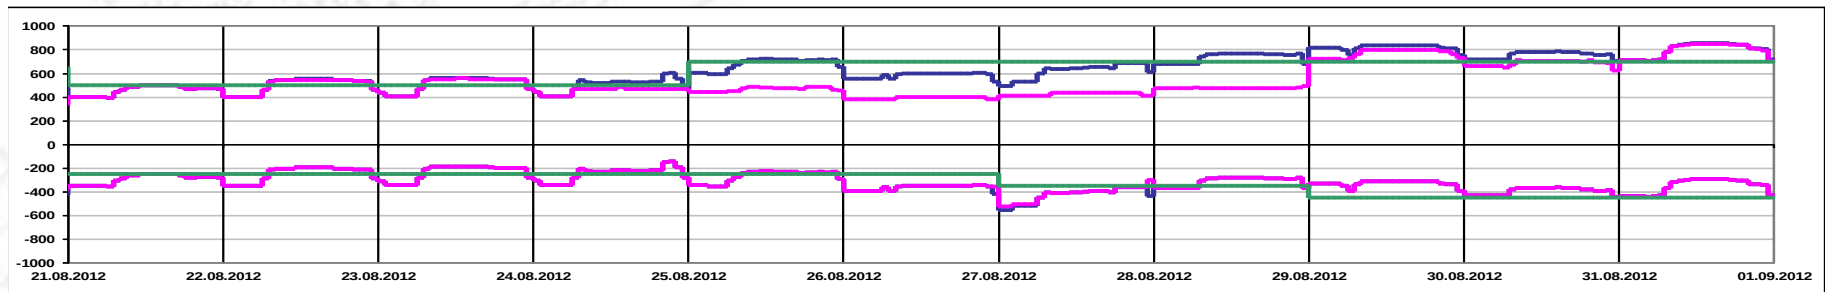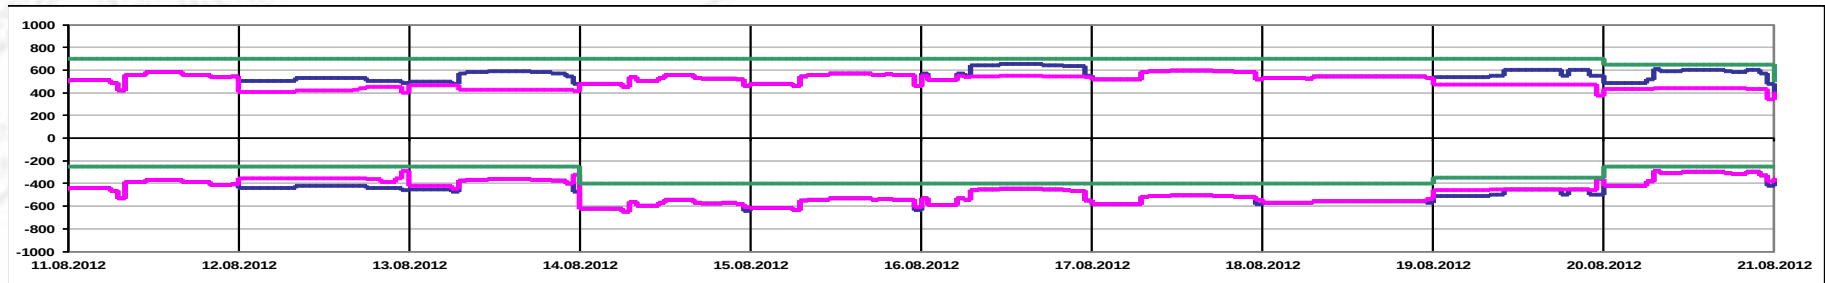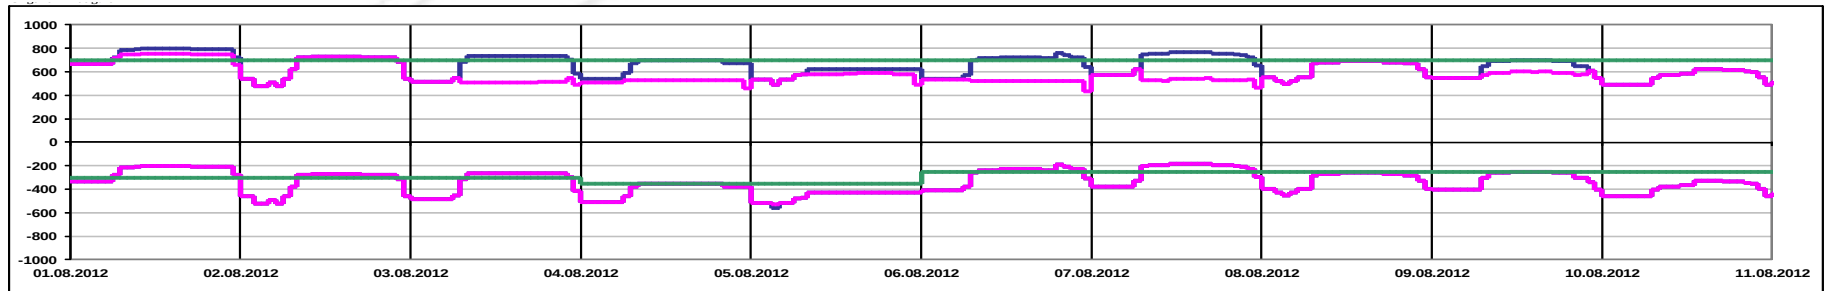

Capacitate Oferita la licitatie zilnica Import(+) / Export(-) [MW]

Capacitate Alocata la licitatie zilnica Import(+) / Export(-) [MW]

Capacitatea Neta de Transfer (NTC) Import(+) / Export(-) [MW]

Public



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Ungaria

Pretul de închidere a licitației [Euro/MW/h] - Export

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.21	0.55	0.55	0.55	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.70	0.70	0.70	0.76	0.76	0.55	0.07	0.76
2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.11	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.11	0.11	0.10	0.04	0.25
3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.10	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.55	0.55	0.55	0.33	0.03	0.75
4	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	0.03	0.08
5	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.11	0.11	0.11	0.11	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.11
6	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.55	1.55	0.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	4.55	0.55	0.15	1.05	0.03	4.55
7	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.01	0.03	0.13	0.15	0.15	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.02	0.25
8	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.30	0.30	0.30	0.30	0.15	0.03	0.30
9	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.26	0.26	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.13	0.13	0.10	0.03	0.41
10	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.26	0.26	0.26	0.26	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.05	0.01	0.26
11	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.05
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.51	0.51	0.05	0.05	0.03	0.00	0.51
14	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
15	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03
16	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05
17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.04
18	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
20	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15	0.15	0.05	0.00	0.15
21	0.07	0.07	0.07	0.13	0.07	0.07	0.07	0.25	0.24	0.25	0.26	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.76	0.55	0.55	0.26	0.76	0.50	0.13	0.76
22	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.15	0.56	2.02	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.02	2.02	2.02	1.01	1.01	1.23	0.40	2.22
23	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.33	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.00	3.00	3.00	1.23	0.51	0.33	0.02	7.00
24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.23	0.23	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.55	1.51	5.00	3.51	0.50	0.02	5.00
25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.55	0.55	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	1.01	2.00	2.00	0.55	0.05	2.00
26	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.18
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.22	0.22	0.22	0.07	0.51	0.51	0.22	0.22	0.07	0.00	0.51
28	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	4.50	3.50	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	2.55	0.40	5.55
29	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.20	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.10	0.10	0.10	0.10	0.51
30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.11	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.11	0.11	0.11	0.10	0.08	0.08	0.03	0.17
31	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.20	0.20	0.51	0.51	0.51	0.51	0.31	0.31	0.31	0.31	0.27	0.27	0.20	0.20	0.09	0.01	0.51

Ungaria

aug.2012

Public



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Ungaria

Pretul de închidere a licitației [Euro/MW/h] - Import

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.15	0.33
3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.01	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
8	0.20	0.20	0.55	0.56	0.55	0.20	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.56
9	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10
10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.10	0.13	0.13
11	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.20	0.20
15	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
16	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03
18	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.00	0.05
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05
22	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.03	0.03
23	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
24	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Ungaria aug.2012

Public



Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune



Alocarea Zilnica pe granita Romania - Bulgaria

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Bulgaria

aug.2012

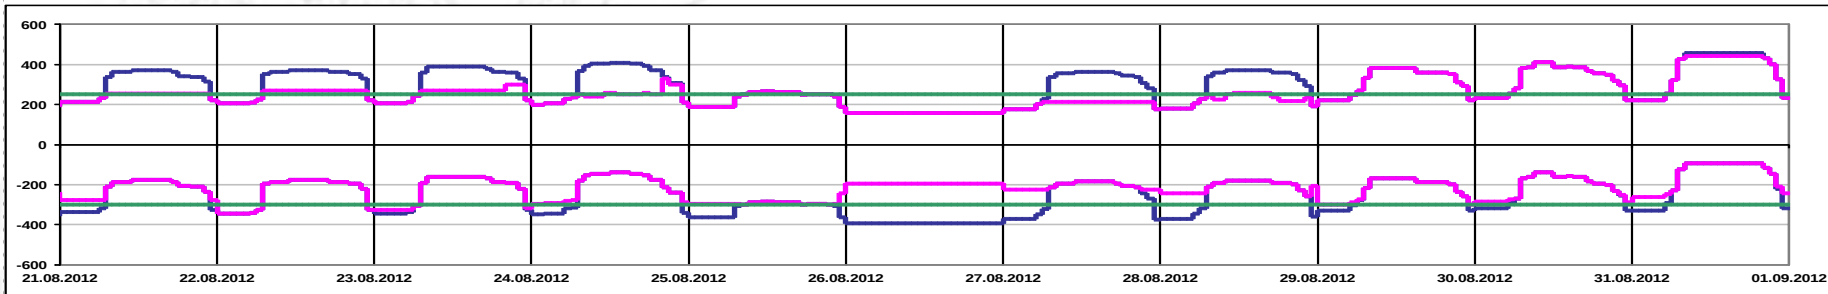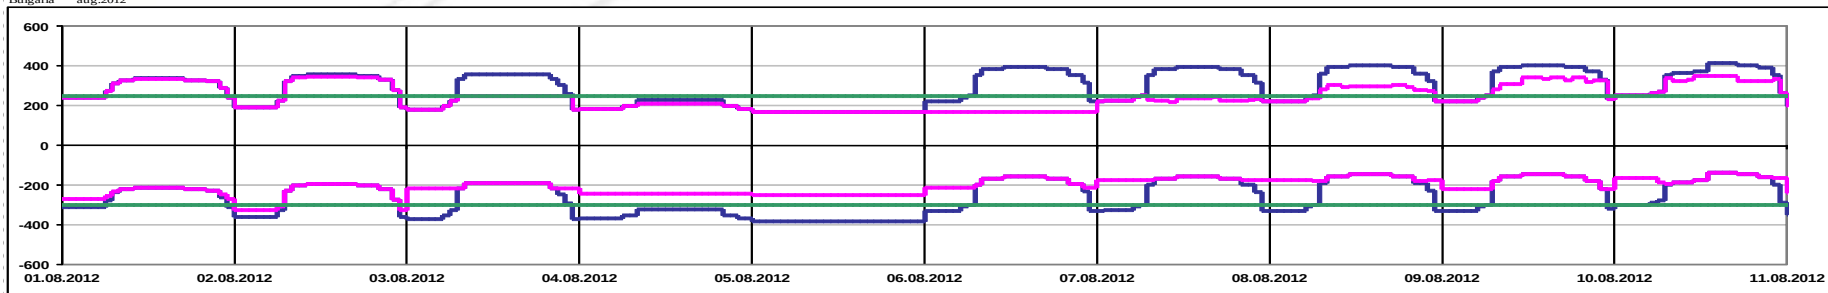

Capacitate Oferita la licitatie zilnica Import(+) / Export(-) [MW]

Capacitate Alocata la licitatie zilnica Import(+) / Export(-) [MW]

Capacitatea Neta de Transfer (NTC) Import(+) / Export(-) [MW]

Public



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Bulgaria

Pretul de închidere a licitației [Euro/MW/h] - Export

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
3	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13
4	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
8	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
9	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
12	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
16	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02
17	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
20	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
21	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
22	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
23	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
24	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
25	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
26	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
27	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
28	0.05	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
29	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.10
30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
31	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.08	

Bulgaria

aug.2012



Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Bulgaria

Pretul de închidere a licitației
[Euro/MW/h] - Import

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.03
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.05
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.03
16	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.01	0.05
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.03
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.00	0.05
22	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	1.11	1.11	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	1.11
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	0.17	0.14	0.14	0.03	0.03	0.03	0.00	3.55
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.03
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.17	1.27	1.27	0.34	0.34	0.34	0.34	0.11	0.11	0.11	0.03	0.01	0.00	0.00	1.27
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	3.37	3.37	4.00	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	4.01	4.01	4.01	1.17	0.09	0.00	0.00	5.11

Bulgaria aug.2012



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Statistica ofertelor aferente licitației lunare

	aug.2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ungaria export	Numar participantii ofertanti	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Numar participantii castigatori	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Numar oferte	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Ungaria import	Numar participantii ofertanti	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Numar participantii castigatori	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Numar oferte	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Bulgaria export	Numar participantii ofertanti																															
	Numar participantii castigatori	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Numar oferte																															
Bulgaria import	Numar participantii ofertanti																															
	Numar participantii castigatori	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Numar oferte																															
Serbia export	Numar participantii ofertanti	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11				
	Numar participantii castigatori	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	5	5	5	5	5	5	5	7	7			
	Numar oferte	23	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	20	20	20	20	20	21	18	18	18	18	18	18	18	20	20			
Serbia import	Numar participantii ofertanti	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
	Numar participantii castigatori	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	Numar oferte	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
Ucraina export	Numar participantii ofertanti																															
	Numar participantii castigatori																															
	Numar oferte																															
Ucraina import	Numar participantii ofertanti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Numar participantii castigatori	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
	Numar oferte	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	25

aug.2012	Maxim	Minim
Numar participantii ofertanti	19	5
Numar participantii castigatori	18	3
Numar oferte	62	7

Nota:

Datele pe granita bulgara privind numarul participantilor ofertanti si numarul de oferte nu sunt disponibile.

Pe granita cu Serbia a fost retrasa din exploatare (programat) linia de interconexiune 400 kV Portile de Fier – Djerdap in perioada 29 – 31.08.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Statistica ofertelor aferente licitatiilor zilnice

august 2012		Licitatii zilnice																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ungaria Export	Numar maxim participantii ofertanti	12	9	9	7	6	7	10	10	9	10	8	5	5	7	8	9	8	7	6	8	10	13	13	10	9	5	6	11	13	12	12
	Numar maxim participantii castigatori	9	7	8	7	6	6	8	7	7	9	8	5	5	7	8	8	8	7	6	8	8	8	8	7	7	4	6	7	9	10	8
	Numar maxim oferte	25	24	25	20	14	16	20	28	22	20	17	8	13	16	19	21	18	17	9	14	22	27	24	19	25	10	17	29	28	26	25
Ungaria Import	Numar maxim participantii ofertanti	9	10	9	9	8	6	8	11	10	10	10	6	4	11	10	7	12	10	6	7	12	11	11	11	8	4	5	7	10	10	10
	Numar maxim participantii castigatori	9	9	9	9	8	6	8	11	10	10	9	6	4	9	8	7	11	10	6	7	11	11	10	10	8	4	5	7	10	10	9
	Numar maxim oferte	18	23	17	18	16	12	16	21	21	23	19	10	8	24	20	17	22	21	9	10	20	19	20	16	16	9	9	12	18	18	22
Bulgaria Export	Numar maxim participantii ofertanti	6	7	6	6	6	4	6	7	7	6	5	5	6	7	7	6	7	5	7	7	7	8	9	8	7	5	6	8	7	7	8
	Numar maxim participantii castigatori	6	7	6	6	6	4	6	7	7	6	5	5	6	7	6	6	7	5	6	7	7	8	8	7	7	3	5	8	7	7	7
	Numar maxim oferte	10	12	10	9	9	6	9	11	12	11	9	10	10	13	12	11	12	7	10	10	10	12	13	12	13	8	9	13	13	14	15
Bulgaria Import	Numar maxim participantii ofertanti	6	6	5	4	4	5	7	7	6	6	5	4	5	5	5	8	6	5	6	7	9	9	9	8	6	4	6	6	9	9	9
	Numar maxim participantii castigatori	6	6	4	4	4	5	7	7	5	6	5	4	5	5	5	7	5	5	6	7	8	8	6	7	5	4	5	6	8	7	6
	Numar maxim oferte	9	12	9	9	8	10	11	12	10	11	9	8	9	11	12	16	12	10	11	13	16	17	16	12	11	6	9	10	14	17	16

Nota: Valorile reprezinta maximele orare dintr-o zi.




Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Ungaria

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitația zilnică

august 2012 Ungaria

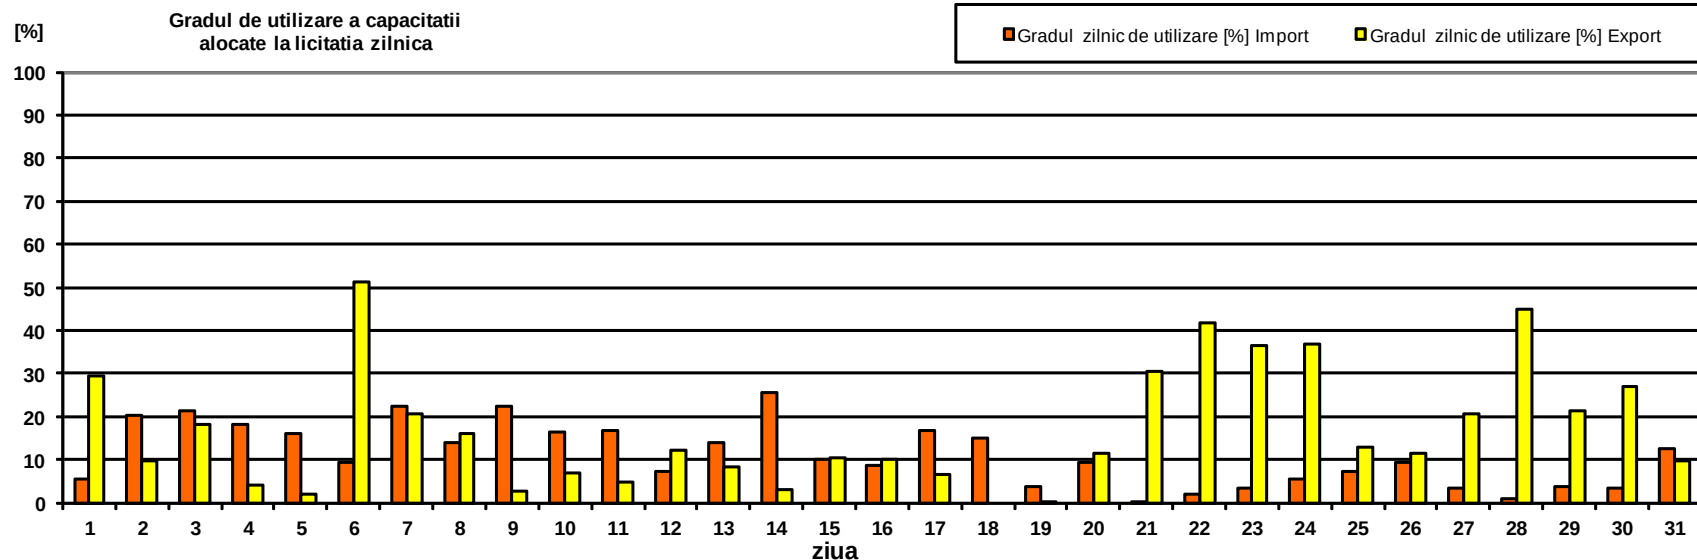

Gradul zilnic de utilizare [%]

aug.2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Import	5.31	20.17	21.24	18.11	15.93	9.32	22.43	13.97	22.39	16.25	16.89	7.14	13.95	25.45	9.94	8.60	16.66	15.06	3.56	9.30	0.28	1.97	3.22	5.28	7.14	9.22	3.28	0.89	3.67	3.28	12.43
Export	29.40	9.58	18.03	3.97	1.84	51.10	20.68	15.95	2.67	6.73	4.74	12.16	8.22	2.91	10.31	10.18	6.45	0.00	0.25	11.60	30.28	41.66	36.38	36.75	12.98	11.57	20.53	44.88	21.29	27.11	9.79

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitațiile zilnice, calculat la nivel lunar, ca raport între suma capacităților zilnice notificate și suma capacităților zilnice alocate are valorile:

- Import 11,21 [%]
- Export 14,37 [%]




Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Societate Administrată în Sistem Dualist

Alocarea Zilnică pe granița România - Bulgaria

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitația zilnică

august 2012 Bulgaria

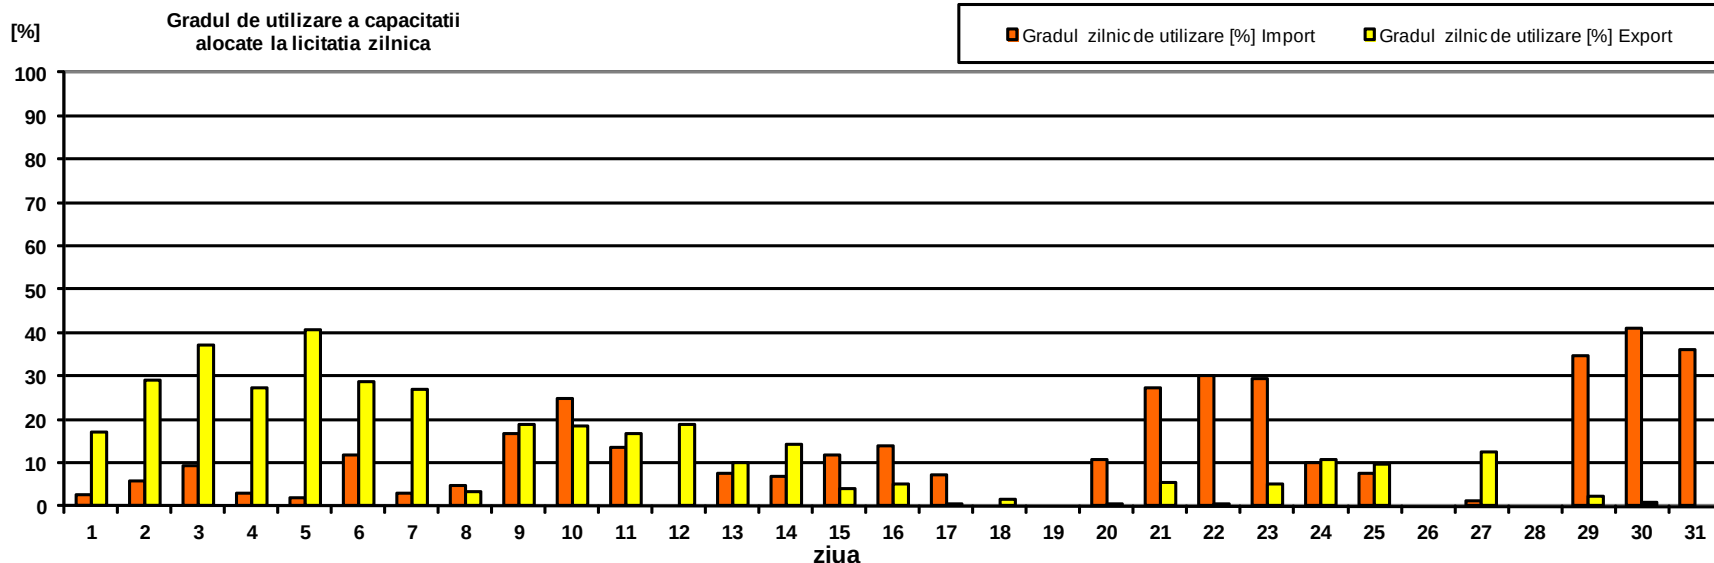


Gradul zilnic de utilizare [%]

aug.2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Import	2.62	5.65	9.24	2.92	2.00	11.72	2.99	4.91	16.71	24.94	13.57	0.00	7.52	6.97	11.78	13.93	7.19	0.00	0.00	10.73	27.39	30.28	29.44	10.10	7.64	0.00	1.37	0.00	34.54	41.07	36.17
Export	17.06	29.00	36.99	27.29	40.69	28.75	26.93	3.51	18.92	18.39	16.72	18.68	10.14	14.41	4.05	5.11	0.52	1.52	0.00	0.09	5.61	0.63	5.23	10.72	9.66	0.00	12.59	0.00	2.14	1.01	0.00

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitațiile zilnice, calculat la nivel lunar, ca raport între suma capacităților zilnice notificate și suma capacităților zilnice alocate are valorile:

- Import 11,97 [%]
- Export 11,99 [%]

Gradul de utilizare a capacității totale alocate

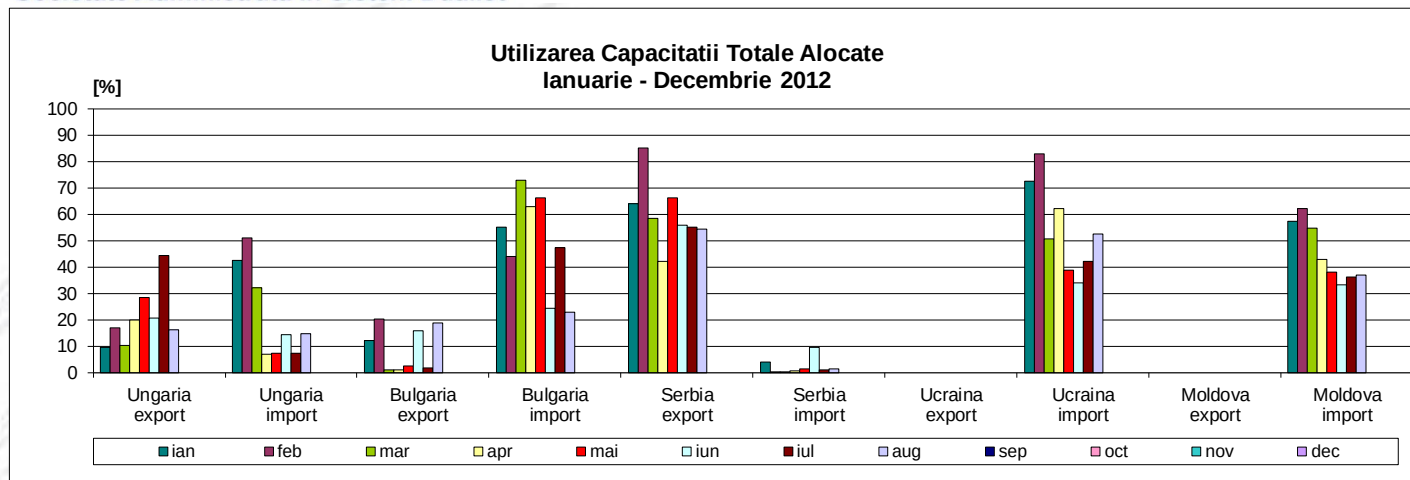

[%]	Ungaria export	Ungaria import	Bulgaria export	Bulgaria import	Serbia export	Serbia import	Ucraina export	Ucraina import	Moldova export	Moldova import
ian	9.60	42.62	12.29	55.10	63.80	3.88	0.00	72.31	-	57.34
feb	16.79	51.17	20.11	44.07	85.01	0.28	0.00	82.85	-	62.18
mar	10.25	32.01	0.91	73.02	58.34	0.17	0.00	50.67	-	54.54
apr	20.05	7.00	1.00	62.71	42.05	0.82	0.00	62.06	-	42.82
mai	28.28	7.14	2.51	66.36	66.22	1.23	0.00	38.94	-	38.19
iun	20.67	14.49	15.90	24.17	55.69	9.65	0.00	33.93	-	33.32
iul	44.28	7.32	1.88	47.46	55.01	1.05	0.00	42.27	-	36.13
aug	16.31	14.83	18.79	23.04	54.33	1.32	0.00	52.38	-	36.93
sep										
oct										
nov										
dec										
media	20.78	22.07	9.17	49.49	60.06	2.30	0.00	54.43	-	45.18

varianta A


Variantă A

de calcul:

Gradul de utilizare a capacității totale alocate pe o graniță și direcție, reprezintă raportul exprimat procentual dintre energia aferentă schimburilor comerciale realizate (notificate) la nivelul unei luni și energia corespunzătoare capacităților alocate, de către partea română și vecină, către participanții cu drept de utilizare a acestora (care au corespondent de partea cealaltă a graniței).

La nivelul lunii august, aplicând varianta A de calcul, cea mai mare valoare a gradului de utilizare se observă pe direcția export spre Serbia (54%). Comparativ cu lunile iunie și iulie, se observă pe direcția export spre Serbia menținerea gradului de utilizare la valori apropiate și tendinței de creștere pe direcția import din Ucraina.

Gradul de utilizare a capacitatii totale alocate

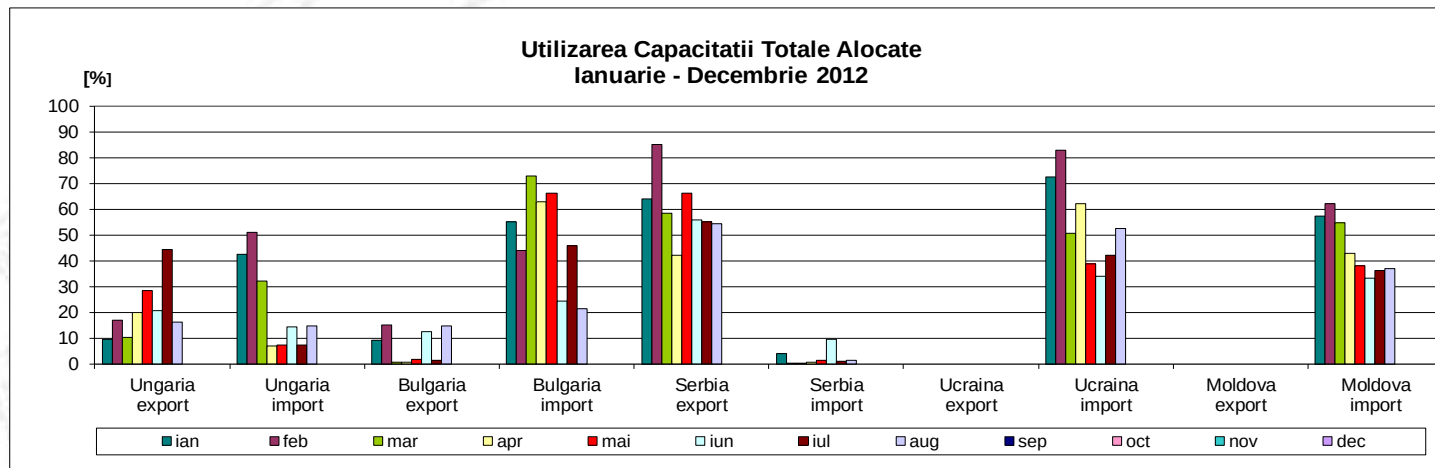

[%]	Ungaria export	Ungaria import	Bulgaria export	Bulgaria import	Serbia export	Serbia import	Ucraina export	Ucraina import	Moldova export	Moldova import
ian	9.60	42.62	9.12	55.10	63.80	3.88	0.00	72.31	-	57.34
feb	16.79	51.17	15.17	44.07	85.01	0.28	0.00	82.85	-	62.18
mar	10.25	32.01	0.68	73.02	58.34	0.17	0.00	50.67	-	54.54
apr	20.05	7.00	0.77	62.71	42.05	0.82	0.00	62.06	-	42.82
mai	28.28	7.14	1.88	66.36	66.22	1.23	0.00	38.94	-	38.19
iun	20.67	14.49	12.44	24.17	55.69	9.48	0.00	33.93	-	33.32
iul	44.28	7.32	1.47	45.99	55.01	1.05	0.00	42.27	-	36.13
aug	16.31	14.83	14.67	21.24	54.33	1.32	0.00	52.38	-	36.93
sep										
oct										
nov										
dec										
media	20.78	22.07	7.02	49.08	60.06	2.28	0.00	54.43	-	45.18

varianta B

Variantă B

de calcul:

Gradul de utilizare a capacitatii totale alocate pe o granita si directie, reprezinta raportul exprimat procentual dintre energia aferenta schimburilor comerciale realizate (notificate) la nivelul unei luni si energia corespunzatoare capacitatii totale alocate de catre partea romana si vecina catre toti participantii, indiferent daca exista sau nu un corespondent de cealalta parte a granitei.

În această variantă de calcul valorile obținute sunt mai mici pe granițele cu Bulgaria (import și export), aceasta fiind singura diferență față de varianta A de calcul. Calculurile au fost efectuate pe baza rezultatelor la licitații transmise de OTS-urile vecine.

Sinteza indicatorilor (C1, C3, HHI) pe tip de licitație și valori totale

aug.12

anexa nr. 12

Granita	Licitație												Total		
	Anuala			Lunara			Zilnica			Intra-zilnica					
	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI
Ungaria import	34.48	86.21	2866	18.04	35.18	816	38.56	76.52	2291	100.00	100.00	10000	20.31	38.00	793
Ungaria export	25.64	66.67	1742	20.00	48.46	1231	37.46	68.62	2131	100.00	100.00	10000	21.28	40.80	932
Bulgaria import	35.33	75.33	2279	23.33	66.67	1800	38.26	78.58	2630	-	-	-	21.69	46.19	1137
Bulgaria export	57.89	89.47	4114	33.33	83.33	2778	33.00	80.76	2470	-	-	-	21.93	59.01	1428
Serbia import	44.44	77.78	2840	25.84	72.47	2161	-	-	-	-	-	-	19.41	52.96	1471
Serbia export	49.33	93.33	3454	29.89	63.82	1781	-	-	-	-	-	-	23.68	53.94	1377
Ucraina import	46.00	96.00	3432	40.00	79.74	2745	-	-	-	-	-	-	34.92	76.85	2453
Ucraina export	40.00	90.00	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	90.00	3000
Moldova import	71.43	100.00	5918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.43	100.00	5918

Nota: Cota de piață totală s-a calculat ca raport între capacitatea total alocată fiecărui participant (la licitațiile anuală, lunară, zilnică și intra-zilnică) și capacitatea total alocată pe graniță și direcție (la licitațiile anuală, lunară, zilnică și intra-zilnică). Pe graniță cu Serbia sunt prezentate doar datele referitoare la licitațiile organizate de OTS-ul român.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Transelectrica - MONITORIZARE PIETE

Persoane de contact :

Octavia Unguroiu - Telefon: 021 3035636;

Mihaela Petrescu - Telefon: 021 3035633;

Ioana Craciun - Telefon: 021 3035668;

Transelectrica - SERVICIUL DE PROGRAMARE SI ANALIZA FUNCTIONARII

Persoana de contact - Servicii tehnologice de sistem:

Emanuel Ionita - Telefon: 021 3035655

Email: monitorizare@transelectrica.ro

Fax: 021 3035630