



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

RAPORT de MONITORIZARE

Capacități pe liniile de interconexiune

Luna August 2020

Abrevieri

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

HHI – Indexul Herfindahl-Hirschman

PRE – Parte Responsabilă cu Echilibrarea

PE – Piața de Echilibrare

OTS – Operatorul de Transport și de Sistem

SEN – Sistemul Electroenergetic Național

UD – unitate dispecerizabilă

NF – notificare fizică

DEN – Dispecerul Energetic Național

C1 – Cota de piață a celui mai mare participant la piață

C3 – Suma cotelor de piață a primilor 3 participanți

NPS – Numărul minim al producătorilor reziduali

TTC – Capacitate Totală de Transfer

NTC – Capacitatea Netă de Transfer pe liniile de interconexiune

ATC – Capacitatea Disponibilă de Transfer


Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, în conformitate cu Codul Comercial, operează și supraveghează activitatea desfășurată pe 3 categorii de piețe: piața de echilibrare, piața de servicii tehnologice de sistem și piața de alocare de capacități de transfer pe liniile de interconexiune.

Utilizând înregistrările din bazele de date ale celor 3 piețe, Transelectrica realizează rapoarte săptămânale și lunare. O parte din datele conținute de aceste rapoarte (cele care nu au caracter confidențial) sunt publicate pe site-ul **www.transelectrica.ro**.

Alocarea, prin licitație, a capacităților de transfer pe liniile de interconexiune

- Pentru anul 2020:
 - ✓ pe granița cu Bulgaria, Transelectrica organizează alocare bilateral coordonată pentru 100% din total capacitate pentru licitațiile zilnice. Începând cu ziua de 20.11.2019, se organizează alocare intra-zilnică implicită cu tranzacționare continuă pe granița cu Bulgaria în urma integrării pieței intra-zilnice din România în SIDC (Single Intra-Day Market). În cazul unei decuplări nu se organizează licitații explicite intra-zilnice pentru granița RO-BG; la alocarea zilnică și intra-zilnică se aplică principiul de “netting”;
 - ✓ pe granița cu Ungaria, începând cu ziua de 20.11.2019, se organizează alocare intra-zilnică implicită cu tranzacționare continuă în urma integrării pieței intra-zilnice din România în SIDC (Single Intra-Day Market). În cazul unei decuplări nu se organizează licitații intra-zilnice explicite pentru granița RO-HU. Alocarea zilnică este de tip implicit în urma cuplării piețelor de energie electrică pentru ziua următoare din Republica Ceha, Slovacia, Ungaria și România; în cazul unei decuplări, MAVIR este organizatorul licitațiilor zilnice explicite (licitații umbră) pentru granița RO-HU; la alocarea zilnică și intra-zilnică se aplică principiul de “netting”;
 - ✓ pe granița cu Serbia se organizează alocare bilateral coordonată pentru 100% din total capacitate: licitațiile zilnice se țin de către EMS (Serbia), iar licitațiile pe termen lung și licitațiile intra-zilnice de către Transelectrica; la alocarea zilnică și intra-zilnică se aplică principiul de “netting”; alocarea intra-zilnică se face în șase sesiuni de licitație pentru intervalele 00:00-04:00, 04:00-08:00, 08:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00, 20:00-00:00 CET;
 - ✓ pe granițele cu Ungaria, Bulgaria și Serbia se aplică principiul UIOSI („use it or sell it”);
 - ✓ Licitațiile pe termen lung pentru granițele cu Ungaria și Bulgaria se țin de către Joint Allocation Office (JAO), în baza Regulilor Armonizate de Alocare pe Termen Lung (HAR) și a Anexelor specifice pe granițe. Pe aceste granițe se aplică:
 - ✓ rezervarea unui procent din capacitatea de transport transfrontalieră pentru licitațiile zilnice, capacitatea oferită la licitațiile lunare fiind calculată ca 80% din minimul capacităților disponibile ale subperioadelor din lună.

Public

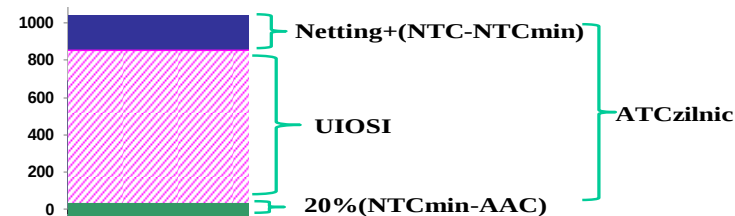



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Observații generale

Alocarea, prin licitație, a capacităților de transfer pe liniile de interconexiune

- Licitările organizate de Transelectrica se realizează utilizând platforma informatică Damas, moneda de tranzacționare fiind euro;
- Pe granițele România – Bulgaria, România – Serbia și România – Ungaria, notificarea drepturilor fizice de transport se realizează în conformitate cu principiul de nominalizare de tipul m:n pentru toate orizonturile de timp;
- Rezultatele licitațiilor zilnice pe granița cu Serbia (prețuri de închidere, capacități alocate) sunt furnizate de către OTS-ul din Serbia, iar cele aferente licitațiilor pe termen lung pe granițele cu Ungaria și Bulgaria sunt furnizate de către JAO;
- Utilizarea capacității obținute prin licitație pe granițele cu Ucraina și Moldova este condiționată de acordul scris al OTS din Ucraina, respectiv al distribuitorului din zonă în care se realizează insula de consum;
- Licitările pentru luna august s-au organizat după cum urmează:
 - ✓ import Ungaria: 01 – 02.08.2020; 03 – 07.08.2020; 08 – 09.08.2020; 10 – 21.08.2020; 22 – 23.08.2020; 24 – 31.08.2020;
 - ✓ export Ungaria*: 01 – 31.08.2020;
 - ✓ import/export Bulgaria*: 01– 31.08.2020;
 - ✓ import Serbia: 01 – 02.08.2020; 08 – 09.08.2020; 10 – 21.08.2020; 22 – 23.08.2020; 24 – 31.08.2020;
 - ✓ export Serbia: 01 – 02.08.2020; 08 – 09.08.2020; 10 – 14.08.2020; 15 – 16.08.2020; 17 – 21.08.2020; 22 – 28.08.2020; 29 – 30.08.2020; 31.08.2020;
 - ✓ import Ucraina: 01 – 02.08.2020; 03 – 07.08.2020; 08 – 09.08.2020; 10 – 21.08.2020; 22 – 23.08.2020; 24 – 31.08.2020;
 - ✓ export Ucraina: 01 – 02.08.2020; 03 – 07.08.2020; 08 – 09.08.2020; 10 – 14.08.2020; 15 – 16.08.2020; 17 – 21.08.2020; 22 – 23.08.2020; 24 – 28.08.2020; 29 – 31.08.2020;
- În luna august nu s-au organizat licitații lunare de alocare de capacitate pe granița cu Moldova.
- Conform planificării inițiale, LEA 400 kV Porțile de Fier – Djerdap era retrasă din exploatare în perioada 03 – 07.08.2020. Linia a fost pusă în funcțiune cu o zi mai devreme, astfel încât valorile NTC la export/import pentru ziua de 07.08.2020 au fost disponibile pentru licitațiile zilnice și intrazilnice.

* conform regulilor de alocare, pentru capacitatea oferită la licitația lunară a fost luată în calcul valoarea minimă a NTC-ului din lună



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Alocarea, prin licitație, a capacităților de transfer pe liniile de interconexiune

- Ca urmare a lipsei de solicitări, în urma licitațiilor lunare pe direcția import Ucraina a rămas nealocată capacitate astfel:
 - 92 MW în perioadele 03 – 07.08.2020 și 24 – 28.08.2020;
 - 47 MW în perioada 22 – 23.08.2020.

Alocarea lunară Rezultate 01 – 31 august 2020

	Preturi [euro/MWh]	Capacitati [MW]								
	Rezultate	TTC	NTC	ATC	AAC	Returnat	Oferit	Solicitat	Alocat	Drepturi finale*
Ungaria export										
01 - 07 august 2020	0.40	800	700	351	349	0	80	957	80	429
08 - 09 august 2020	0.40	750	650	301	349	0	80	957	80	429
10 - 14 august 2020	0.40	550	450	101	349	0	80	957	80	429
15 - 16 august 2020	0.40	700	600	251	349	0	80	957	80	429
17 - 21 august 2020	0.40	550	450	101	349	0	80	957	80	429
22 - 31 august 2020	0.40	800	700	351	349	0	80	957	80	429
Ungaria import										
01 - 02 august 2020	0.43	550	450	100	350	0	80	2387	73	423
03 - 07 august 2020	0.43	800	700	350	350	0	280	2387	280	630
08 - 09 august 2020	0.43	550	450	100	350	0	80	2387	73	423
10 - 21 august 2020	0.43	800	700	350	350	0	280	2387	280	630
22 - 23 august 2020	0.43	550	450	100	350	0	80	2387	73	423
24 - 31 august 2020	0.43	500	400	50	350	0	40	2387	32	382
Bulgaria export										
01 - 23 august 2020	0.20	1000	900	651	249	0	360	2381	360	609
24 - 31 august 2020	0.20	800	700	451	249	0	360	2381	360	609
Bulgaria import										
01 - 23 august 2020	0.24	1000	900	650	250	0	360	2523	359	609
24 - 31 august 2020	0.24	800	700	450	250	0	360	2523	359	609

Note:

Valorile ATC pe granițele cu Ungaria și Bulgaria reprezintă valorile calculate înainte de rezervarea de capacitate. Capacitatea oferită conține rezervarea de capacitate și returnarea;

Solicitat = Capacitatea solicitată rămasă după respingerea automată a unor oferte ca urmare a depășirii limitei de credit;

Drepturi finale = Capacitatea alocată lunar + Capacitatea alocată anual rămasă după returnări, retrageri etc.



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea lunară Rezultate 01 – 31 august 2020

	Preturi [euro/MWh]	Capacitati [MW]								
	Rezultate	TTC	NTC	ATC	AAC	Returnat	Oferit	Solicitat	Alocat	Drepturi finale*
Serbia export										
01 - 02 august 2020	0.12	700	600	350	250	-	350	769	350	600
03 - 07 august 2020	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
08 - 09 august 2020	0.13	700	600	350	250	-	350	714	350	600
10 - 14 august 2020	0.33	450	350	100	250	-	100	449	100	350
15 - 16 august 2020	0.14	700	600	350	250	-	350	804	350	600
17 - 21 august 2020	0.33	450	350	100	250	-	100	449	100	350
22 - 28 august 2020	0.15	600	500	250	250	-	250	734	250	500
29 - 30 august 2020	0.10	800	700	450	250	-	450	859	450	700
31 august 2020	0.11	700	600	350	250	-	350	784	350	600
Serbia import										
01 - 02 august 2020	0.43	450	350	100	250	-	100	438	100	350
03 - 07 august 2020	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
08 - 09 august 2020	0.41	450	350	100	250	-	100	413	100	350
10 - 21 august 2020	0.29	600	500	250	250	-	250	763	250	500
22 - 23 august 2020	0.59	450	350	100	250	-	100	463	100	350
24 - 31 august 2020	0.62	400	300	50	250	-	50	324	50	300
Ucraina export										
01 - 02 august 2020	0.01	200	100	100	-	-	100	103	100	100
03 - 07 august 2020	0.00	300	200	200	-	-	200	108	108	108
08 - 09 august 2020	0.01	200	100	100	-	-	100	103	100	100
10 - 14 august 2020	0.02	150	50	50	-	-	50	68	50	50
15 - 16 august 2020	0.01	200	100	100	-	-	100	103	100	100
17 - 21 august 2020	0.02	150	50	50	-	-	50	68	50	50
22 - 23 august 2020	0.00	250	150	150	-	-	150	103	103	103
24 - 28 august 2020	0.00	300	200	200	-	-	200	108	108	108
29 - 31 august 2020	0.01	200	100	100	-	-	100	103	100	100
Ucraina import										
01 - 02 august 2020	0.02	200	100	100	-	-	100	135	100	100
03 - 07 august 2020	0.02	400	300	300	-	-	300	380	300	300
08 - 09 august 2020	0.02	200	100	100	-	-	100	140	100	100
10 - 21 august 2020	0.02	400	300	300	-	-	300	380	300	300
22 - 23 august 2020	0.02	200	100	100	-	-	100	135	100	100
24 - 31 august 2020	0.02	300	200	200	-	-	200	270	200	200
Moldova export										
01 - 31 august 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova import										
01 - 31 august 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO_Vulcanesti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 - 31 august 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO_Costesti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 - 31 august 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO_Cioara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:

Solicitat = Capacitatea solicitată rămasă după respingerea automată a unor oferte ca urmare a depășirii limitei de credit;


Drepturi finale = Capacitatea alocată lunar + Capacitatea alocată anual rămasă după returnări, retrageri etc;



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

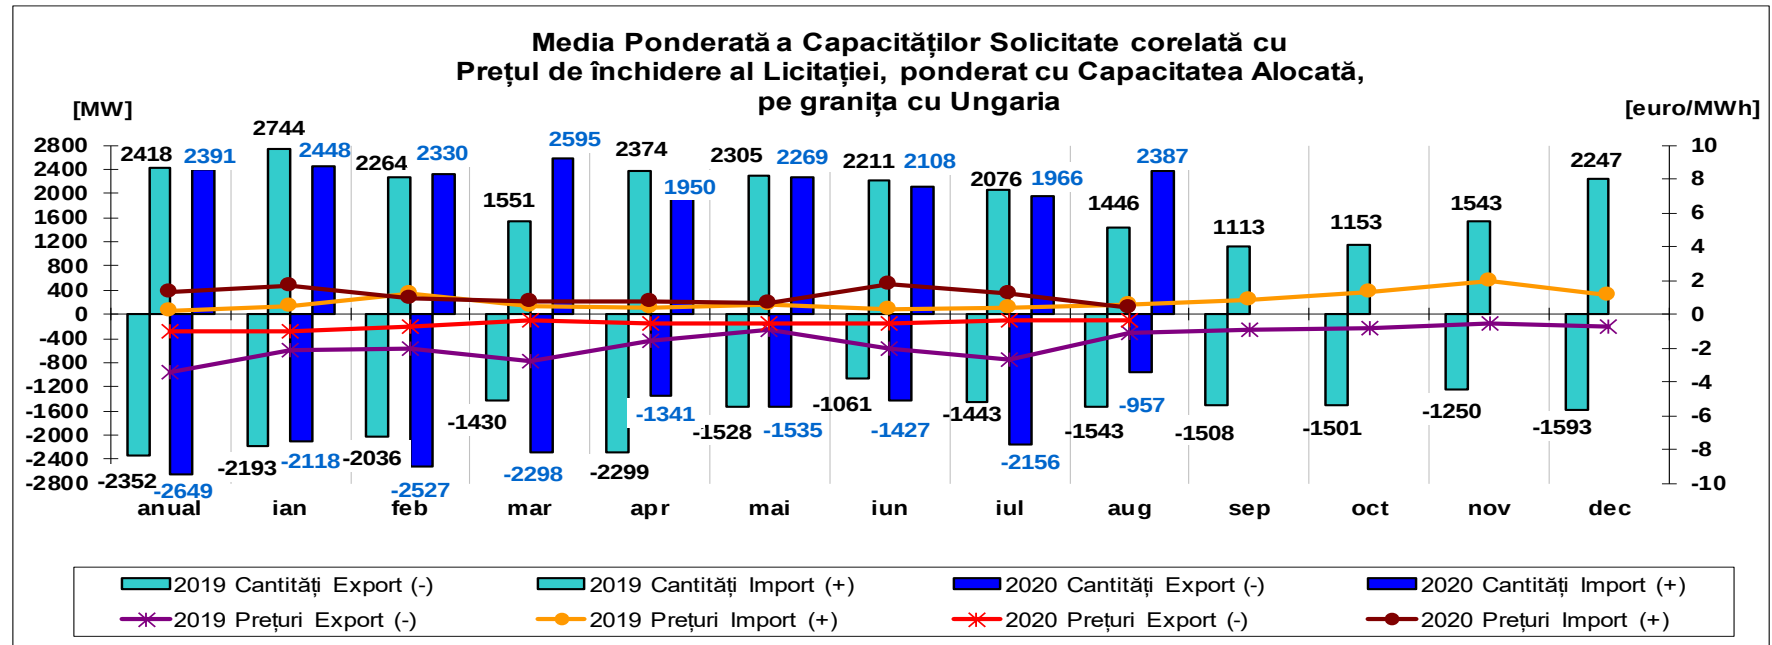

Granița	anual	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20
Ungaria export	1.03	1.05	0.72	0.33	0.54	0.58	0.53	0.33	0.40				
Ungaria import	1.28	1.67	0.96	0.78	0.77	0.64	1.77	1.18	0.43				

Granița	anual	ian.19	feb.19	mar.19	apr.19	mai.19	iun.19	iul.19	aug.19	sept.19	oct.19	nov.19	dec.19
Ungaria export	3.46	2.14	2.07	2.81	1.61	0.96	2.02	2.71	1.13	0.94	0.81	0.57	0.75
Ungaria import	0.24	0.51	1.19	0.49	0.37	0.59	0.27	0.42	0.56	0.87	1.31	2.00	1.13


În august 2020 comparativ cu august 2019, s-a înregistrat o scădere a prețului de închidere la export, în condițiile în care atât capacitatea oferită cât și cea solicitată au fost mai mici. La import, prețul de închidere a licitațiilor lunare a scăzut ușor față de perioada similară a anului trecut, în condițiile în care atât capacitatea oferită cât și cea solicitată au fost mai mari.



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

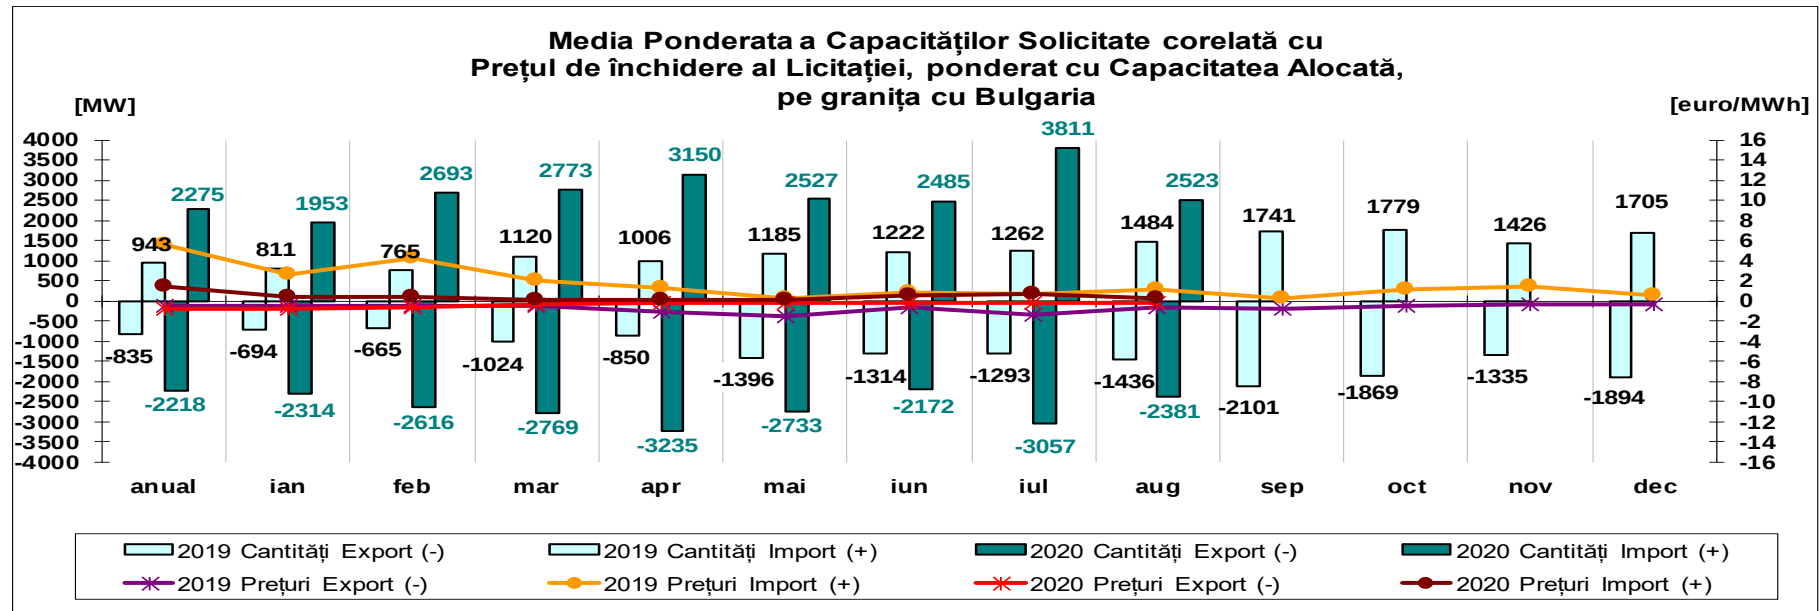

Granița	anual	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20
Bulgaria export	0.77	0.71	0.68	0.35	0.18	0.19	0.25	0.14	0.20				
Bulgaria import	1.43	0.41	0.40	0.09	0.07	0.09	0.51	0.73	0.24				

Granița	anual	ian.19	feb.19	mar.19	apr.19	mai.19	iun.19	iul.19	aug.19	sept.19	oct.19	nov.19	dec.19
Bulgaria export	0.51	0.47	0.44	0.46	1.03	1.45	0.58	1.36	0.61	0.71	0.51	0.37	0.35
Bulgaria import	5.60	2.67	4.24	2.09	1.27	0.27	0.82	0.68	1.11	0.31	1.11	1.42	0.51


În august 2020 comparativ cu august 2019, prețul de închidere a licitației la export a scăzut, în condițiile în care atât capacitatea oferită cât și capacitatea solicitată au fost mai mari. La import, prețul de închidere a licitației lunare a scăzut față de perioada similară a anului trecut, în condițiile în care atât capacitatea oferită cât și capacitatea solicitată au crescut.



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

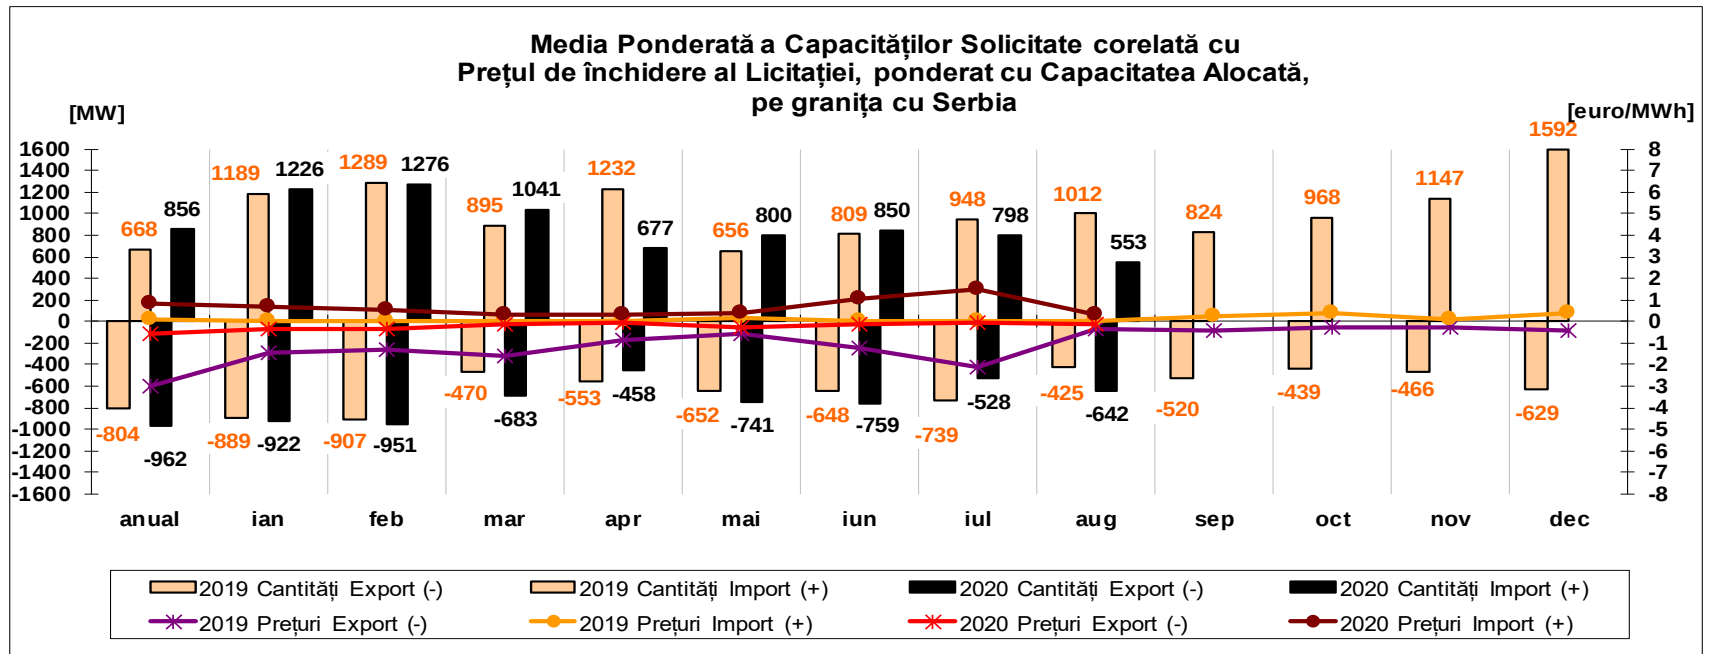

Granița	anual	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20
Serbia export	0.56	0.36	0.32	0.13	0.07	0.24	0.12	0.05	0.16				
Serbia import	0.82	0.66	0.52	0.29	0.32	0.43	1.08	1.50	0.35				

Granița	anual	ian.19	feb.19	mar.19	apr.19	mai.19	iun.19	iul.19	aug.19	sept.19	oct.19	nov.19	dec.19
Serbia export	2.97	1.42	1.27	1.58	0.88	0.55	1.24	2.13	0.38	0.45	0.28	0.29	0.43
Serbia import	0.07	0.03	0.03	0.01	0.03	0.16	0.04	0.03	0.06	0.21	0.39	0.13	0.41


În august 2020 comparativ cu august 2019, în condițiile în care atât capacitatea oferită cât și cea solicitată au crescut, s-a constatat o scădere a prețului de închidere a licitației la export. La import, prețul de închidere a crescut, în condițiile în care atât capacitatea oferită cât și cea solicitată au fost mai mici.

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

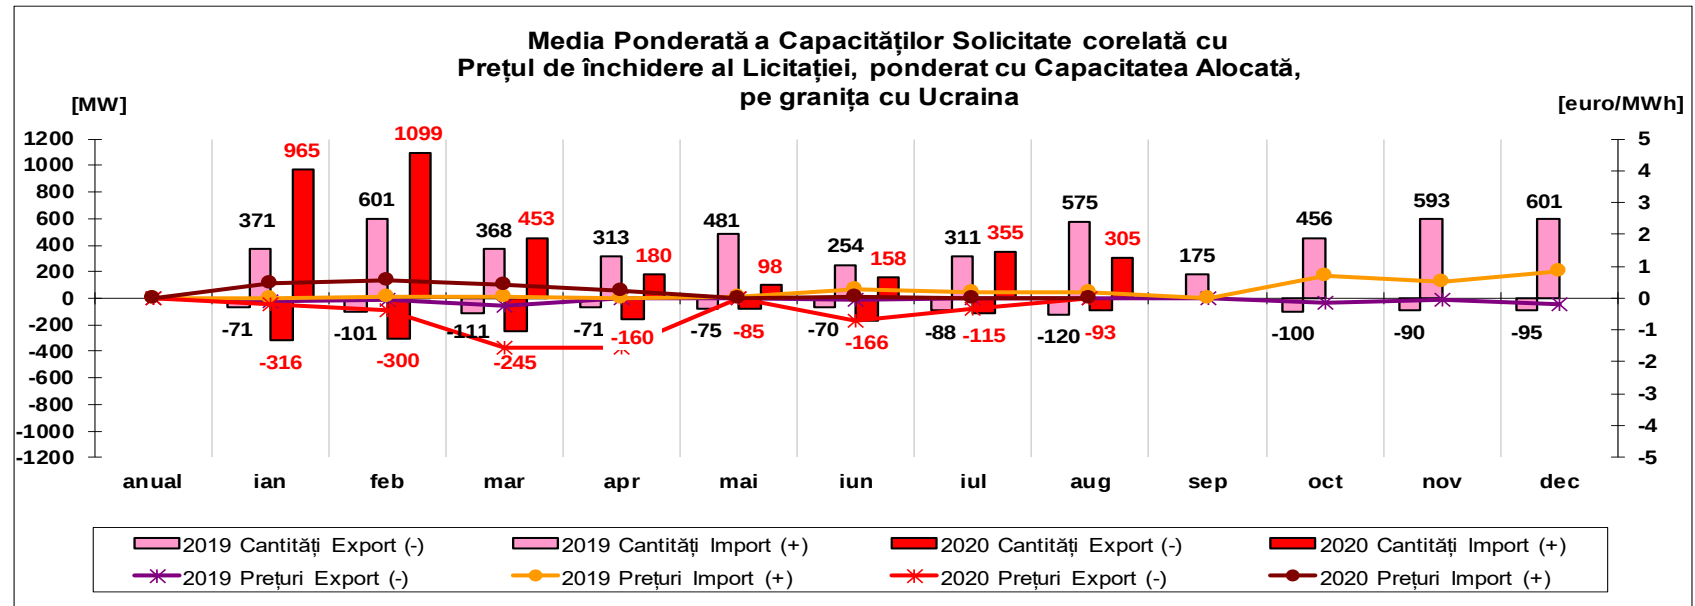


Granița	anual	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20
Ucraina export	-	0.20	0.37	1.55	1.55	0.02	0.69	0.32	0.01				
Ucraina import	-	0.45	0.55	0.44	0.23	0.02	0.03	0.02	0.02				

Granița	anual	ian.19	feb.19	mar.19	apr.19	mai.19	iun.19	iul.19	aug.19	sept.19	oct.19	nov.19	dec.19
Ucraina export	-	0.08	0.07	0.22	0.01	0.00	0.07	0.02	0.01	-	0.13	0.07	0.21
Ucraina import	-	0.00	0.04	0.02	0.00	0.06	0.29	0.18	0.21	0.01	0.68	0.527	0.85

În august 2020 comparativ cu august 2019, în condițiile în care capacitatea oferită a fost mai mare, iar cea solicitată a scăzut, s-a constatat o scădere a prețului de închidere a licitației la import. La export, prețul de închidere s-a menținut scăzut, în condițiile în care capacitatea oferită a fost mai mare, iar cea solicitată mai mică.

**Media Ponderată a Capacităților Solicitate corelată cu
Prețul de închidere al Licităției, ponderat cu Capacitatea Alocată,
pe granița cu Moldova**

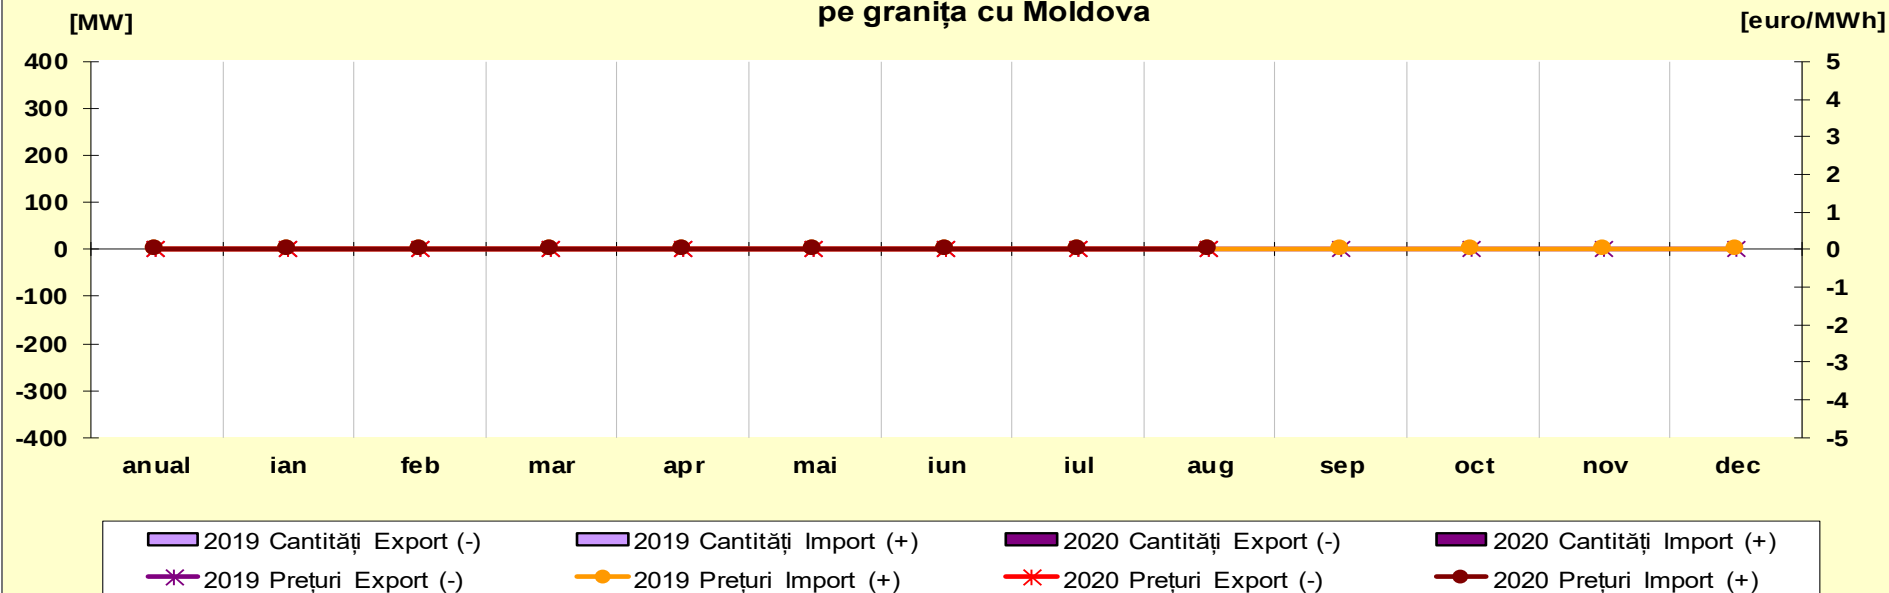

Granița	anual	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20
Moldova export	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Granița	anual	ian.19	feb.19	mar.19	apr.19	mai.19	iun.19	iul.19	aug.19	sept.19	oct.19	nov.19	dec.19
Moldova export	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist




Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Implicită pe granița România - Ungaria

Capacitate rezervată [MW] valoare medie		Capacitate nenotificată [MW] valoare medie	
RO-HU	HU-RO	RO-HU	HU-RO
21	45	429	408

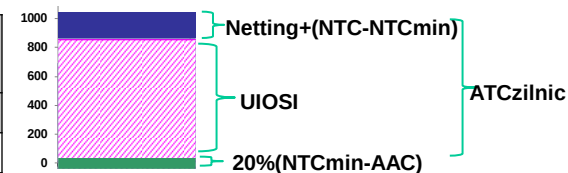

Ungaria aug.20

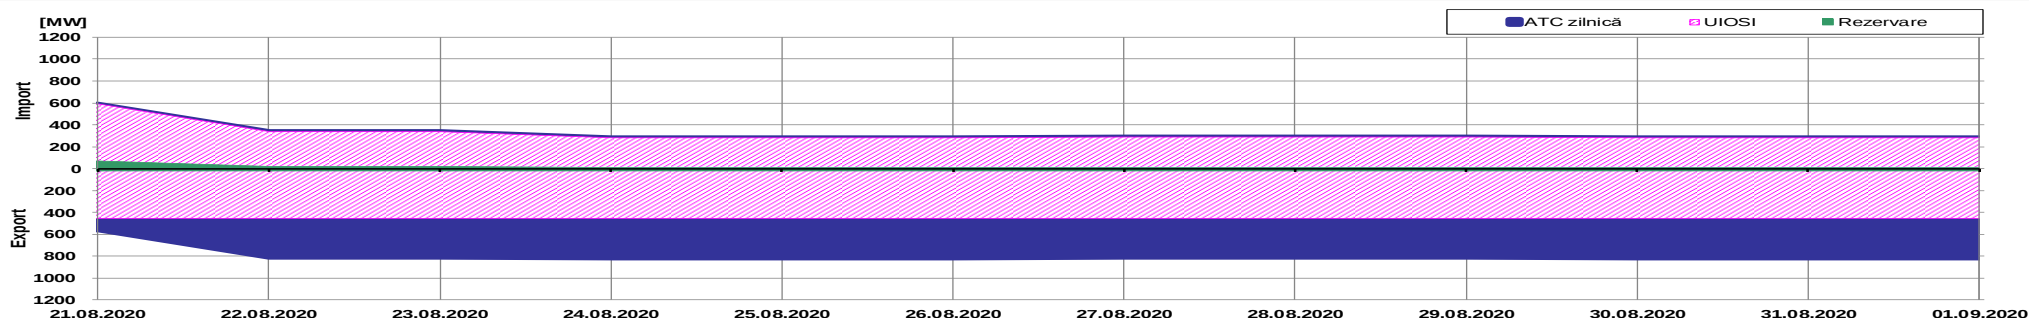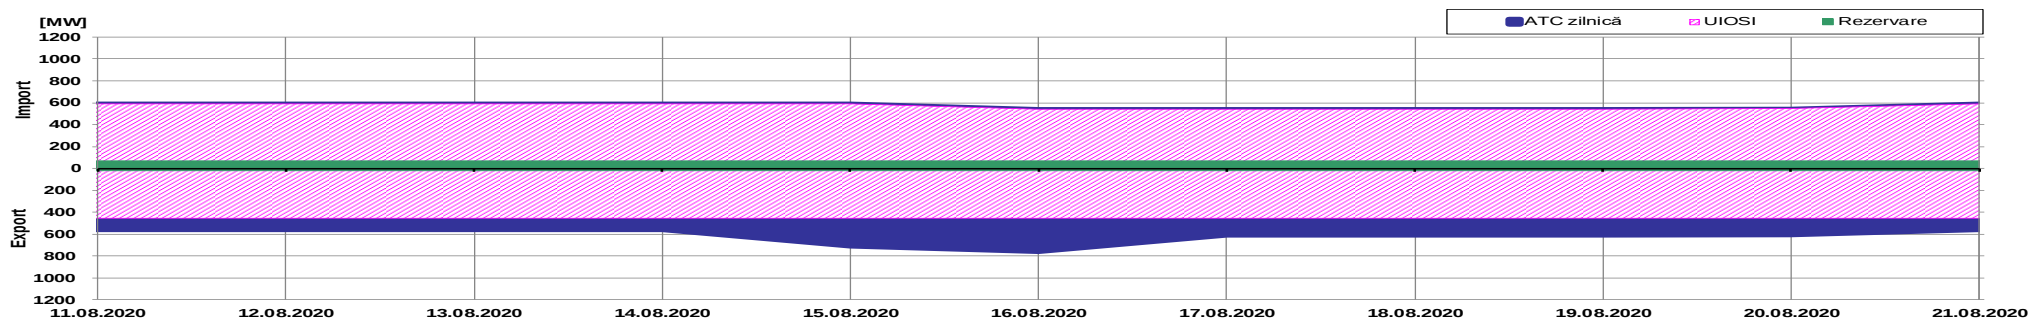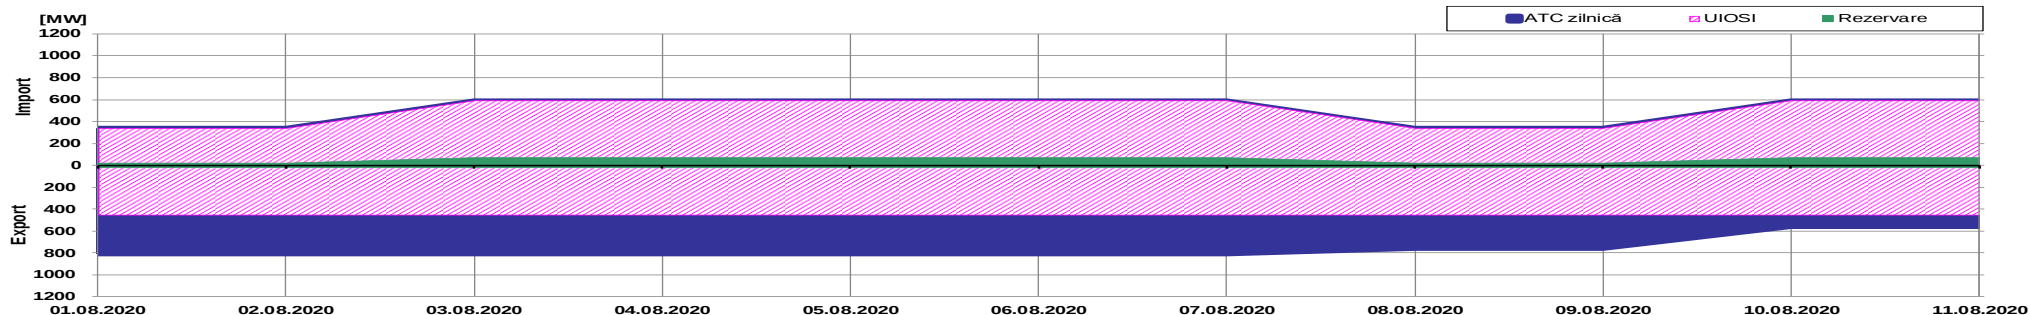






Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Implicită pe granița România - Ungaria

Ungaria aug.2020

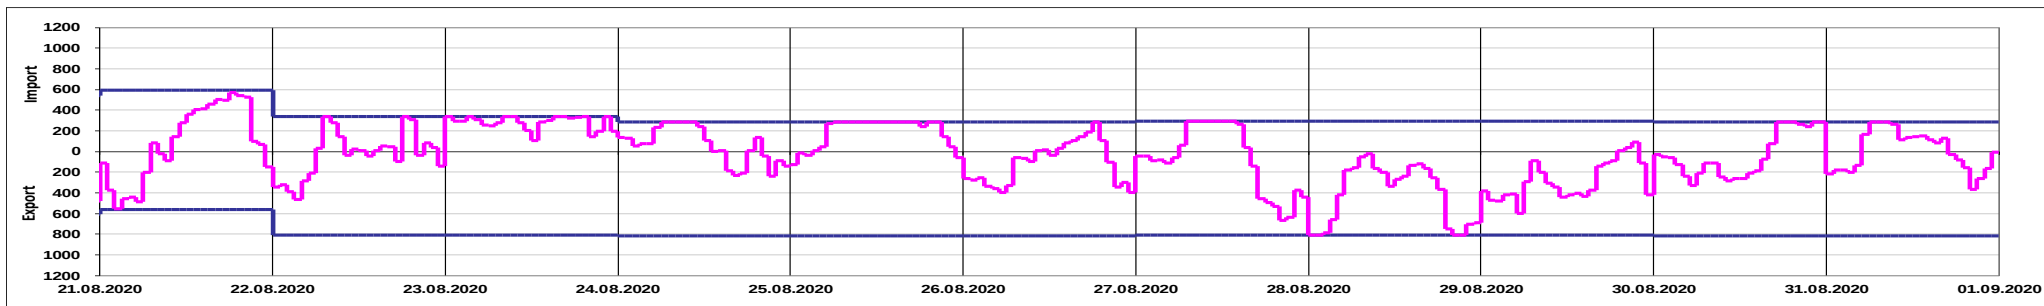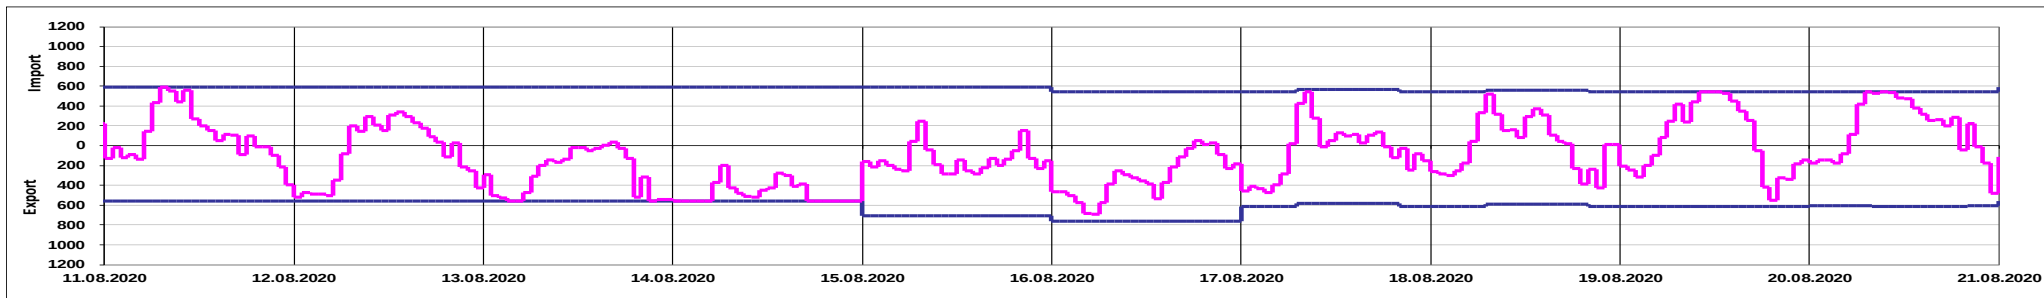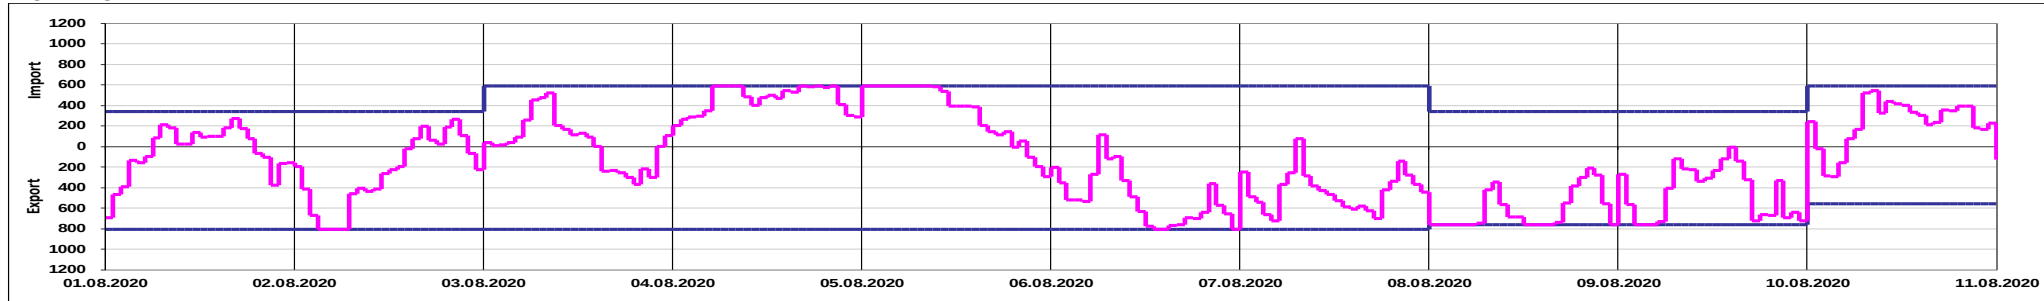

Capacitate Oferită la licitația zilnică [MW]

Poziția Netă Granița RO-HU [MWh]

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Implicită pe granița România - Ungaria

Prețuri PZU RO [EUR/MWh]

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	39.04	28.05	24.99	24.20	24.01	23.60	27.79	40.77	43.26	41.56	42.64	40.22	42.00	40.77	40.77	42.69	45.32	53.60	51.98	52.98	60.47	55.67	44.01	40.01	60.47
2	31.00	25.94	24.90	23.05	22.56	22.39	22.77	25.60	26.12	27.00	26.78	27.63	27.07	24.62	24.00	24.51	27.99	36.11	41.99	38.89	47.62	52.55	42.81	35.35	52.55
3	31.17	27.11	26.18	25.75	26.01	29.96	37.96	45.98	47.80	45.57	43.12	42.00	41.00	39.50	39.14	39.92	42.34	44.59	47.48	49.57	48.15	44.87	42.94	36.34	49.57
4	32.13	28.17	26.80	26.10	26.31	28.53	46.01	51.95	43.26	40.46	39.00	39.02	38.96	37.58	37.02	38.60	38.70	40.82	43.01	43.98	45.51	41.90	40.78	34.79	51.95
5	39.41	31.02	27.92	25.65	26.68	33.56	47.36	49.00	49.43	45.29	43.41	43.85	43.85	41.38	39.01	38.96	39.90	40.24	41.50	43.48	43.91	41.96	40.00	33.35	49.43
6	32.00	26.23	24.00	22.98	22.98	26.01	33.56	39.97	40.96	38.05	34.94	32.97	31.23	28.77	28.77	34.31	38.68	39.86	43.30	47.98	48.20	44.01	41.00	35.40	48.20
7	29.85	26.78	25.01	24.58	24.60	27.05	32.60	38.78	39.01	37.01	32.60	30.80	30.19	29.80	29.36	31.40	32.65	37.87	41.92	45.66	44.45	42.01	39.26	34.59	45.66
8	33.39	28.74	25.26	22.75	21.71	21.71	28.01	30.02	31.64	31.02	28.76	28.49	23.17	21.71	21.71	26.23	29.74	34.86	38.05	40.86	41.76	40.13	38.67	31.69	41.76
9	32.56	28.00	26.14	19.00	20.67	25.07	24.94	25.13	25.09	24.90	25.10	25.59	23.93	22.44	23.51	24.81	26.67	28.98	33.75	38.06	40.93	38.94	37.92	31.74	40.93
10	28.48	25.23	24.74	24.60	25.00	28.50	34.98	41.93	42.43	41.76	41.95	43.46	45.56	45.81	46.94	45.91	49.00	49.76	52.70	55.98	61.08	51.47	48.96	43.18	61.08
11	45.48	39.52	38.01	33.55	34.94	36.42	39.47	45.20	41.45	40.50	38.67	38.65	39.50	38.57	38.45	38.97	38.80	45.27	44.36	50.03	48.64	45.26	42.06	38.00	50.03
12	31.94	28.74	27.03	26.72	26.98	30.13	35.21	40.97	41.28	40.02	38.76	39.56	39.08	39.62	40.32	39.50	42.67	43.22	47.84	52.12	51.49	44.34	39.26	31.31	52.12
13	35.44	29.15	27.53	24.80	25.46	30.56	36.24	42.00	43.17	43.48	41.42	41.49	45.80	45.30	43.99	45.30	40.95	44.10	47.96	53.43	49.23	44.64	42.73	39.11	53.43
14	32.14	29.54	28.74	28.74	28.74	33.64	38.36	45.99	48.80	48.01	46.51	46.52	46.12	44.00	41.32	40.94	42.31	44.05	43.36	45.45	45.85	40.74	37.96	31.69	48.80
15	33.14	29.82	27.94	27.86	27.38	27.01	26.29	27.81	30.42	30.80	30.38	29.35	28.01	27.51	27.01	26.58	27.28	29.65	34.92	36.19	37.67	36.00	35.01	30.96	37.67
16	29.52	26.52	25.51	24.10	23.85	23.25	23.49	24.44	26.14	26.35	26.18	25.09	24.05	22.83	22.47	22.30	26.26	29.39	31.75	36.15	41.22	38.98	36.20	31.61	41.22
17	33.05	28.74	27.26	26.26	26.54	29.94	37.50	44.51	46.58	45.16	45.85	45.00	43.08	41.50	40.50	40.41	42.96	45.33	50.00	53.40	54.89	47.81	45.08	41.77	54.89
18	36.90	33.94	32.12	30.83	31.21	33.79	39.71	46.44	47.71	46.26	43.72	44.01	41.54	40.53	40.01	38.99	40.39	43.22	49.43	55.93	56.98	52.00	47.13	39.29	56.98
19	36.96	34.20	32.52	31.00	30.69	33.39	41.44	48.10	48.38	44.96	41.99	40.75	39.30	38.02	37.49	37.04	38.95	43.71	49.70	53.68	50.91	45.30	40.55	33.76	53.68
20	32.91	28.75	26.19	25.01	25.40	29.00	35.07	44.35	41.58	42.57	38.72	36.34	35.48	34.00	33.00	33.80	36.30	42.64	46.44	51.90	49.00	43.04	40.29	33.13	51.90
21	28.92	26.35	23.18	22.66	22.70	24.89	30.38	36.08	37.14	36.67	33.48	30.87	30.93	29.02	29.37	29.90	35.28	38.87	41.00	46.34	46.98	41.08	37.04	32.50	46.98
22	30.93	26.67	23.98	22.30	21.51	21.51	22.95	27.01	31.36	30.43	29.54	28.94	27.10	25.56	25.37	28.24	33.02	42.95	36.78	40.91	50.91	36.47	33.51	29.45	50.91
23	34.92	22.85	19.33	12.40	11.58	10.17	15.50	22.97	25.31	25.31	27.70	27.33	28.03	24.08	25.82	27.91	31.50	35.49	36.78	38.64	45.66	41.47	38.47	34.90	45.66
24	28.90	27.99	27.00	26.20	26.07	29.72	40.01	61.36	54.40	51.14	48.01	48.01	49.38	49.60	48.82	50.92	51.24	55.30	52.79	57.16	59.16	51.93	49.38	40.29	61.36
25	37.98	34.01	32.41	30.93	30.75	33.55	45.78	57.21	55.60	51.24	51.24	55.37	56.61	55.37	51.24	49.59	49.00	47.00	44.39	47.31	47.31	39.48	36.71	33.52	57.21
26	28.72	28.21	22.73	17.75	18.15	28.72	37.38	42.18	47.94	46.37	46.94	49.38	53.11	52.54	50.40	51.00	51.30	53.13	51.24	58.06	59.04	49.00	42.91	38.32	59.04
27	36.74	34.92	28.93	28.11	29.10	34.90	44.05	49.00	51.25	49.39	47.59	49.39	51.04	49.39	47.32	48.93	49.39	56.68	64.46	75.40	74.00	64.00	56.49	50.01	75.40
28	39.76	35.15	33.37	31.57	32.06	36.67	45.22	49.38	49.50	45.64	44.57	43.47	43.00	41.82	39.96	43.18	43.99	45.51	48.50	53.70	54.00	45.24	43.71	39.24	54.00
29	36.75	31.51	30.10	28.40	27.70	28.76	30.80	34.86	37.51	38.53	37.92	37.00	34.05	32.49	32.55	32.50	34.24	40.42	45.00	47.64	50.88	45.70	43.05	40.01	50.88
30	38.26	33.09	32.07	31.33	31.33	30.78	29.63	29.92	32.30	32.50	32.50	33.00	32.52	31.00	29.34	29.78	30.98	38.01	47.33	53.94	56.99	49.00	47.33	38.99	56.99
31	33.79	30.04	28.91	28.81	29.01	33.82	57.45	84.11	62.21	58.00	54.83	54.42	52.25	52.17	51.25	51.35	52.41	59.53	64.22	76.17	84.01	59.93	52.99	46.00	84.11

Media 37.88 EUR/MWh

aug.2020



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Implicită pe granița România - Ungaria

Prețul Congestiei [EUR/MWh]

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2	-	-	-	0.44	0.73	0.75	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4	-	-	-	-	-	-	11.30	11.01	1.60	-	-	-	-	-	-	-	0.71	-	1.97	-	2.39	-	-	-	11.30
5	7.08	2.95	3.40	3.14	3.77	8.21	15.18	8.08	4.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.18
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	2.40
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8	2.11	2.89	3.64	4.65	4.78	5.58	-	-	-	-	-	4.04	5.34	4.77	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	2.98	5.58
9	-	-	0.06	6.56	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.56
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11	-	-	-	-	-	-	-	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13	-	-	-	2.57	2.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	-	-	2.69
14	4.21	2.96	2.54	2.26	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.28	5.26	5.56	1.49	3.29	3.34	4.37	5.56
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.81	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81
20	-	-	-	-	-	-	-	4.96	-	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22	-	-	-	-	-	-	-	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.50	-	-	-	-	-	3.50
23	7.42	-	-	0.31	-	-	-	-	2.47	1.40	-	-	-	-	-	-	1.48	-	-	0.76	-	-	0.53	-	7.42
24	-	-	-	-	-	-	1.91	15.39	2.48	1.22	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.39
25	-	-	-	-	-	-	3.48	6.47	3.63	3.29	7.12	12.43	16.09	16.35	12.41	10.15	8.96	6.47	-	1.62	1.80	-	-	-	16.35
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	0.20
27	-	-	-	-	-	-	-	0.16	0.55	0.48	1.02	1.94	1.13	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94
28	0.79	1.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.52	2.76	-	-	2.76
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10	5.04	3.93	-	-	4.41	2.01	5.04
31	-	-	-	-	-	-	9.76	29.14	3.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.14

Media

4.04 EUR/MWh


aug.2020

Public

16

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Implicită pe granița România - Ungaria

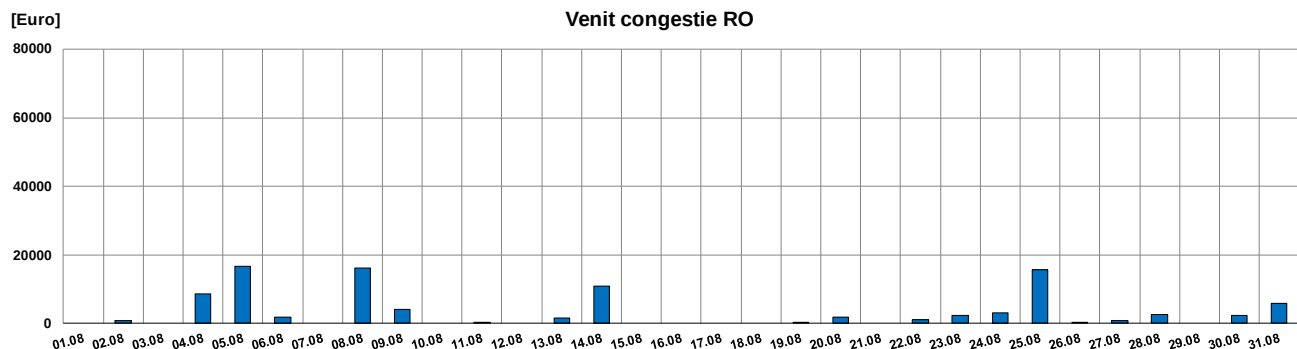

Venit Licitații Zilnice [Euro]		Remunerare UIOSI [Euro]	
RO-HU	HU-RO	RO-HU	HU-RO
76235	118512	47679	107759
194747		155438	

Venit pentru OTS-uri (Z-R) [Euro]	Venit pentru OTS RO (Z-R) [Euro]
39309	19654

Ziua	Venit congestie granița RO-HU [Euro]	Venit congestie RO [Euro]
01.08	0	0
02.08	1798	899
03.08	0	0
04.08	17098	8549
05.08	33241	16620
06.08	3937	1968
07.08	0	0
08.08	32186	16093
09.08	8299	4150
10.08	0	0
11.08	826	413
12.08	0	0
13.08	3203	1602
14.08	21717	10858
15.08	0	0
16.08	0	0
17.08	0	0
18.08	0	0
19.08	902	451
20.08	3541	1771
21.08	0	0
22.08	2060	1030
23.08	4886	2443
24.08	6501	3250
25.08	31206	15603
26.08	57	28
27.08	1554	777
28.08	5095	2547
29.08	0	0
30.08	4667	2333
31.08	11974	5987
Total	194747	97374






Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intrazilnică Implicită pe granița România – Ungaria

Ungaria aug.2020

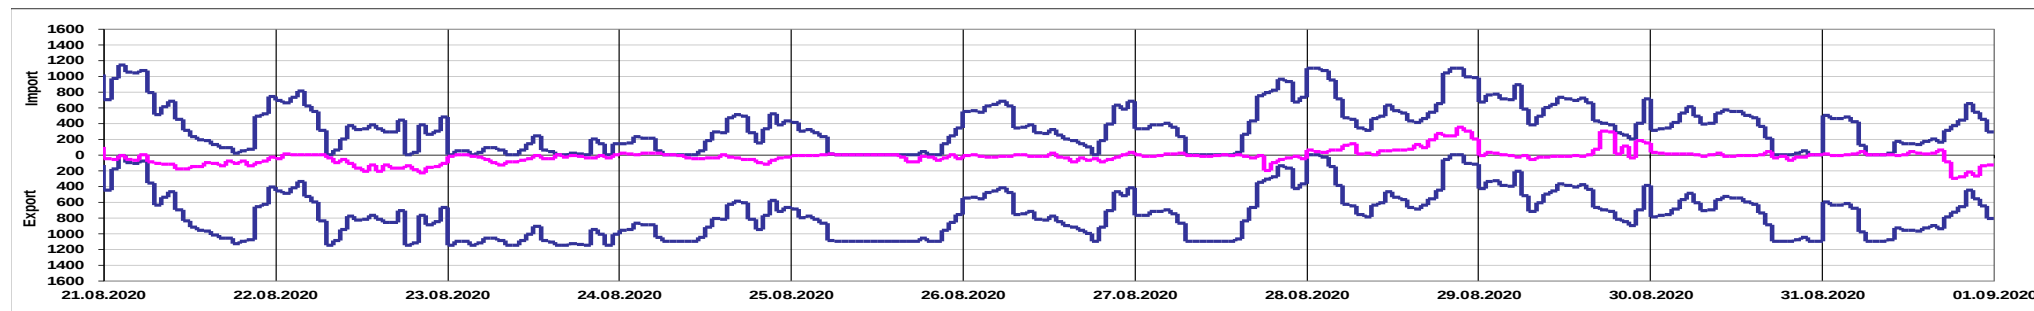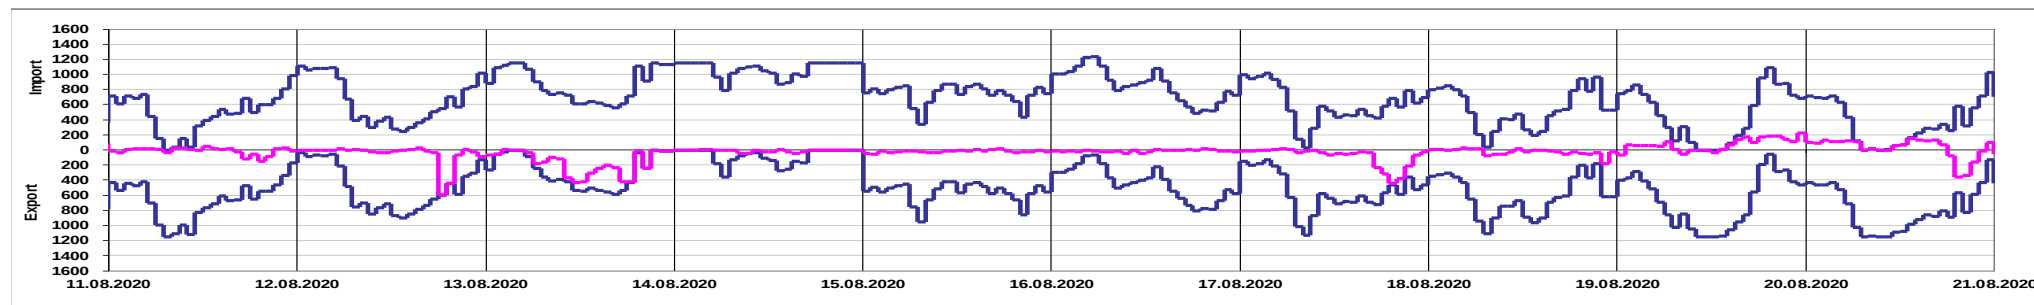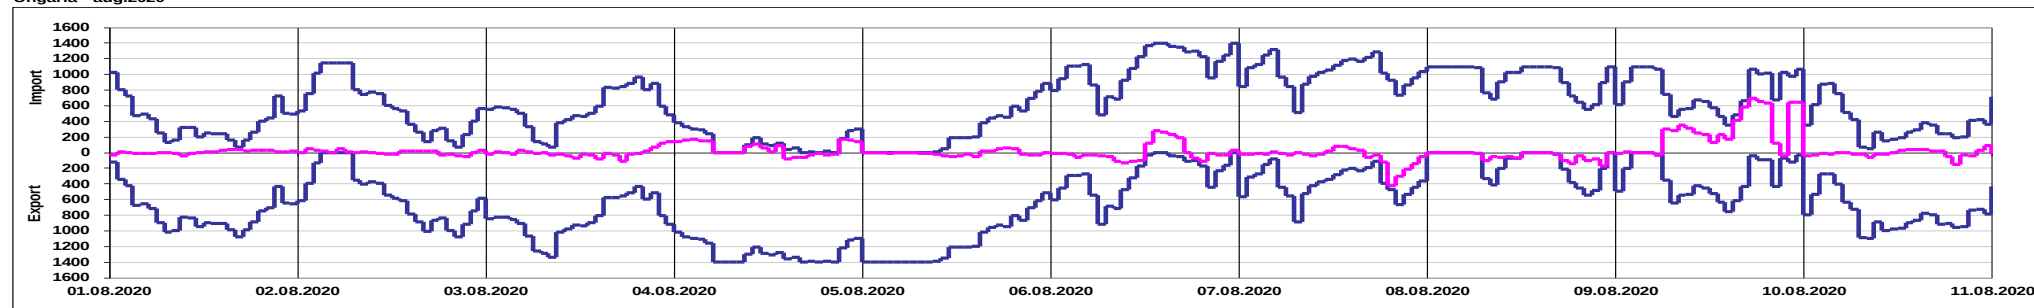

Capacitate Oferită la licitația intrazilnică [MW]

Poziția Netă Granița RO-HU [MWh]

Public




Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist


Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Explicită pe granița România - Bulgaria

Capacitate rezervată [MW] valoare medie		Capacitate nenotificată [MW] valoare medie	
RO-BG	BG-RO	RO-BG	BG-RO
91	90	537	462

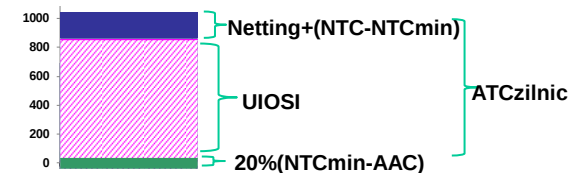

Bulgaria aug.20

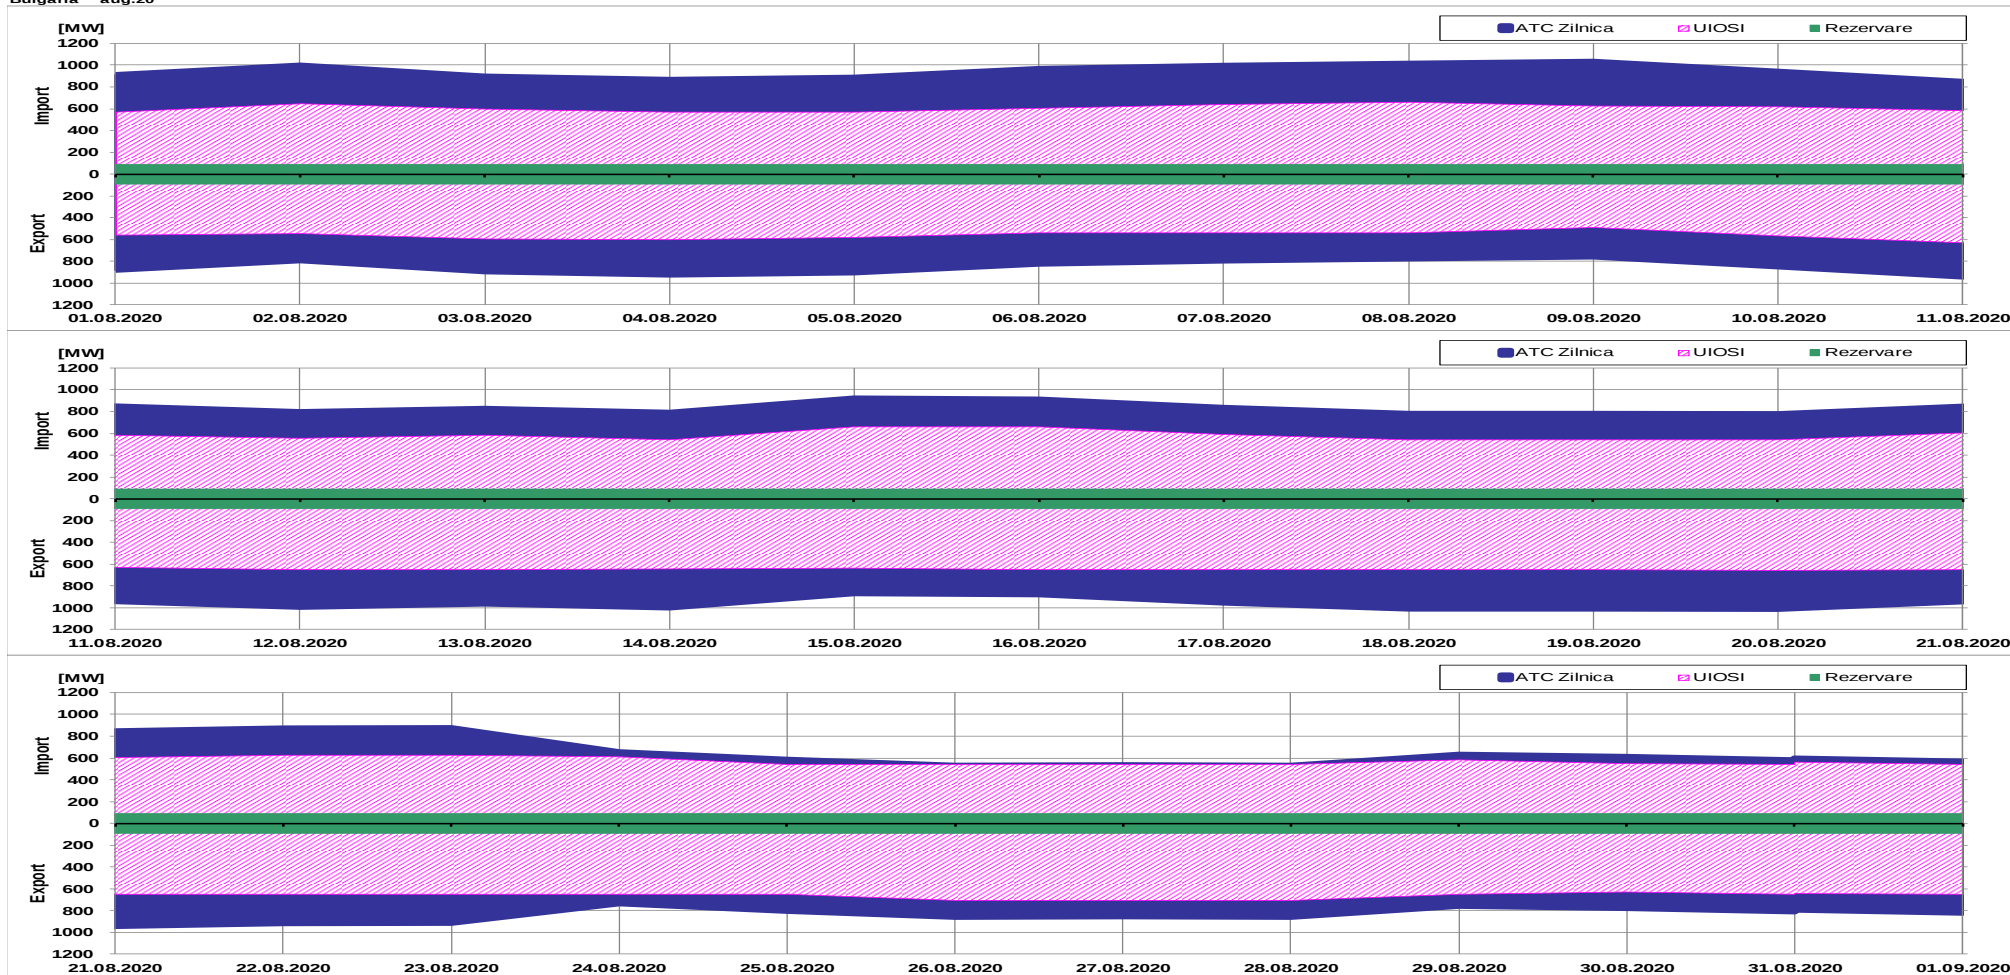

Public






Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Explicită pe granița România - Bulgaria

Bulgaria aug.2020

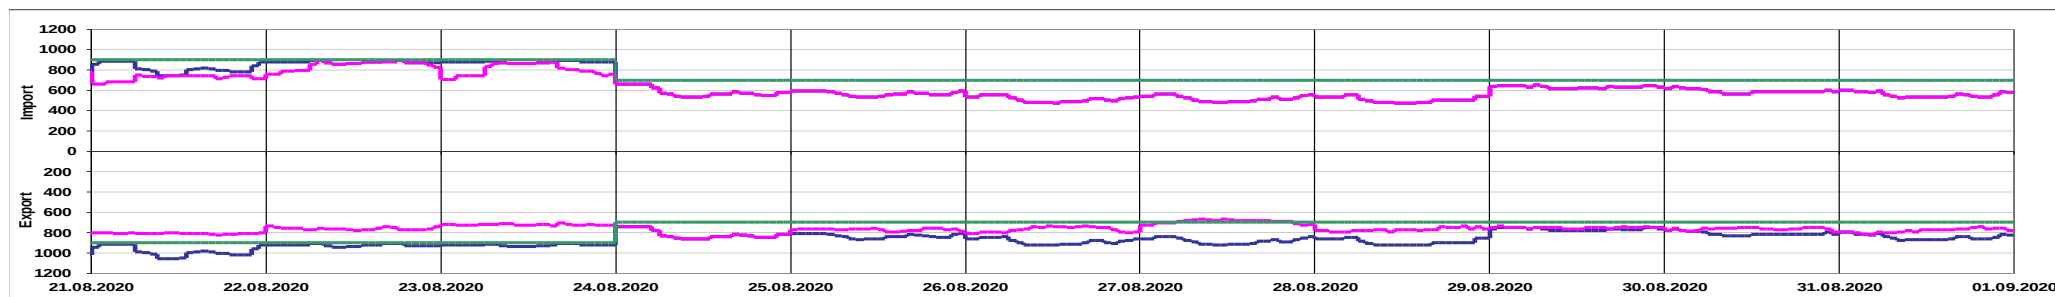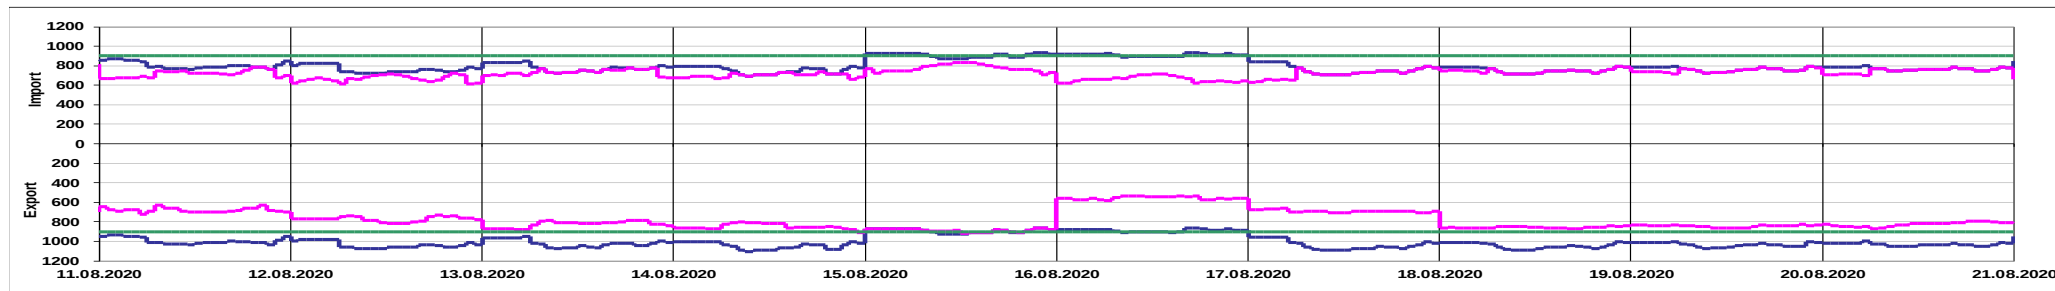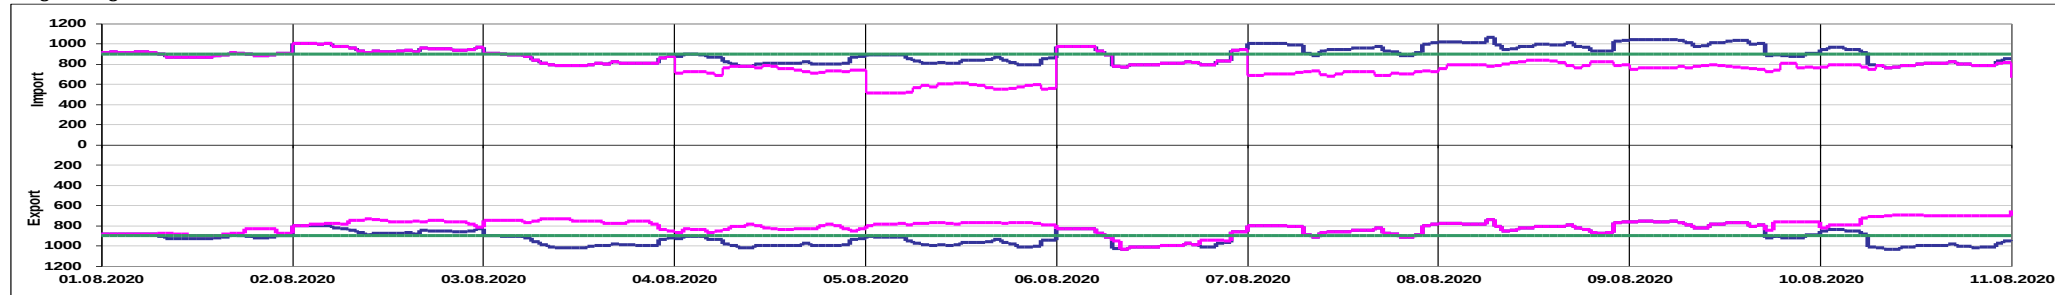

Capacitate Oferită la licitația zilnică [MW]

Capacitate Alocată la licitația zilnică [MW]

Capacitatea Netă de Transfer (NTC) [MW]

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Explicită pe granița România - Bulgaria

Prețul de închidere a licitației
[Euro/MWh] - Export

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03
7	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03
8	0.06	0.17	0.17	0.17	0.17	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.16	0.18	0.20	0.20	0.18	0.17	0.17	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06	0.20
9	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
30	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
31	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist


Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Explicită pe granița România - Bulgaria

Prețul de închidere a licitației
[Euro/MWh] - Import

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
3	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.32	0.32	0.32	0.27	0.27	0.18	0.16	0.16	0.41
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.10	0.10	0.07	0.06	0.05	0.05	0.10
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.01	0.00	0.05
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.06	0.08	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.03	0.08
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.08
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.03	0.02	0.06
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.06	0.06	0.02	0.06
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
24	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.21	0.21	0.33	0.36	0.36	0.36	0.25	0.21	0.21	0.21	0.08	0.13	0.21	0.25	0.36	0.25	0.12	0.12	0.36
25	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.36	0.41	0.41	0.41	0.29	0.29	0.21	0.21	0.21	0.21	0.10	0.20	0.21	0.37	0.37	0.21	0.06	0.06	0.41
26	0.12	0.12	0.07	0.07	0.05	0.05	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.21	0.21	0.24	0.24	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.12	0.12	0.24
27	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.14	0.25	0.30	0.30	0.29	0.14	0.14	0.24	0.24	0.24	0.20	0.20	0.37	0.37	0.53	0.20	0.04	0.05	0.53
28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.08	0.22	0.32	0.41	0.41	0.65	0.67	0.50	0.50	0.41	0.40	0.31	0.23	0.19	0.22	0.23	0.19	0.12	0.12	0.67
29	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.18	0.29	0.33	0.34	0.33	0.29	0.29	0.26	0.26	0.21	0.16	0.10	0.10	0.16	0.16	0.16	0.06	0.07	0.34
30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.22	0.22	0.31	0.31	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.10	0.11	0.22	0.22	0.22	0.07	0.10	0.31
31	0.11	0.11	0.21	0.21	0.21	0.11	0.11	0.21	0.25	0.21	0.21	0.21	0.21	0.25	0.25	0.21	0.11	0.16	0.21	0.38	0.38	0.21	0.11	0.11	0.38

Alocarea Zilnică Explicită pe granița România - Bulgaria

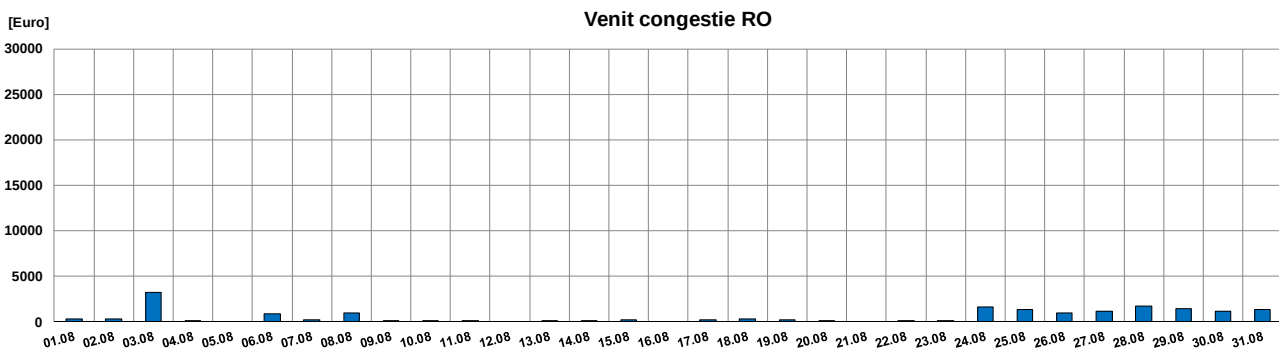

Venit Licitații Zilnice [Euro]		Remunerare UIOSI [Euro]	
RO-BG	BG-RO	RO-BG	BG-RO
4647	32787	2693	22605
37433		25298	

Venit pentru OTS-uri (Z-R) [Euro]	Venit pentru OTS RO (Z-R) [Euro]
12135	6067

Ziua	Venit congestie granița RO-BG [Euro]	Venit congestie RO [Euro]
01.08	706	353
02.08	638	319
03.08	6546	3273
04.08	23	12
05.08	0	0
06.08	1847	924
07.08	386	193
08.08	2061	1030
09.08	292	146
10.08	228	114
11.08	94	47
12.08	0	0
13.08	216	108
14.08	184	92
15.08	441	220
16.08	0	0
17.08	505	253
18.08	680	340
19.08	421	210
20.08	357	179
21.08	0	0
22.08	235	118
23.08	103	52
24.08	3267	1634
25.08	2749	1375
26.08	1880	940
27.08	2342	1171
28.08	3432	1716
29.08	2826	1413
30.08	2313	1157
31.08	2659	1329
Total	37433	18717






Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intrazilnică Implicită pe granița România – Bulgaria

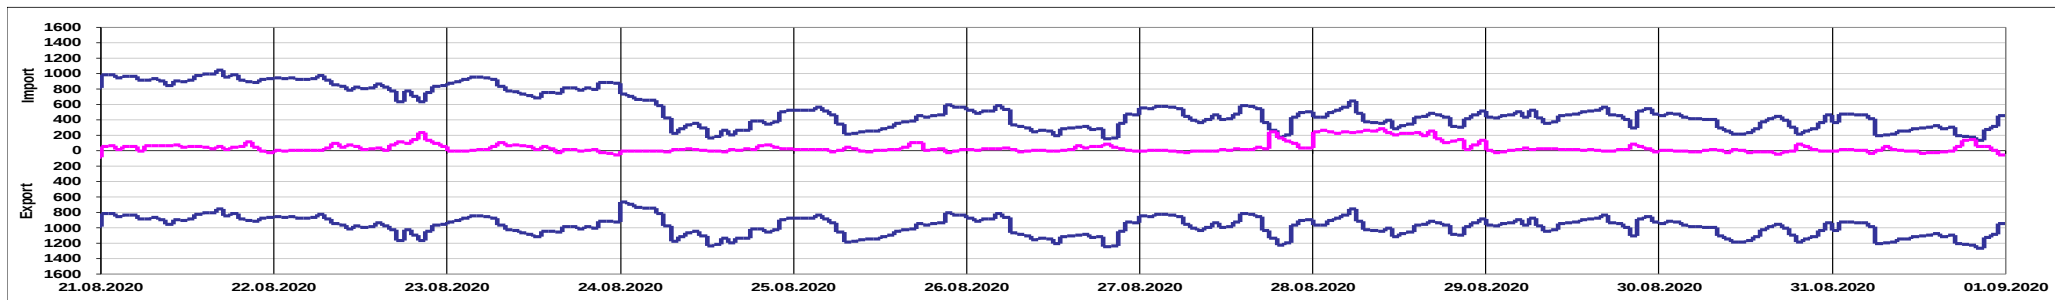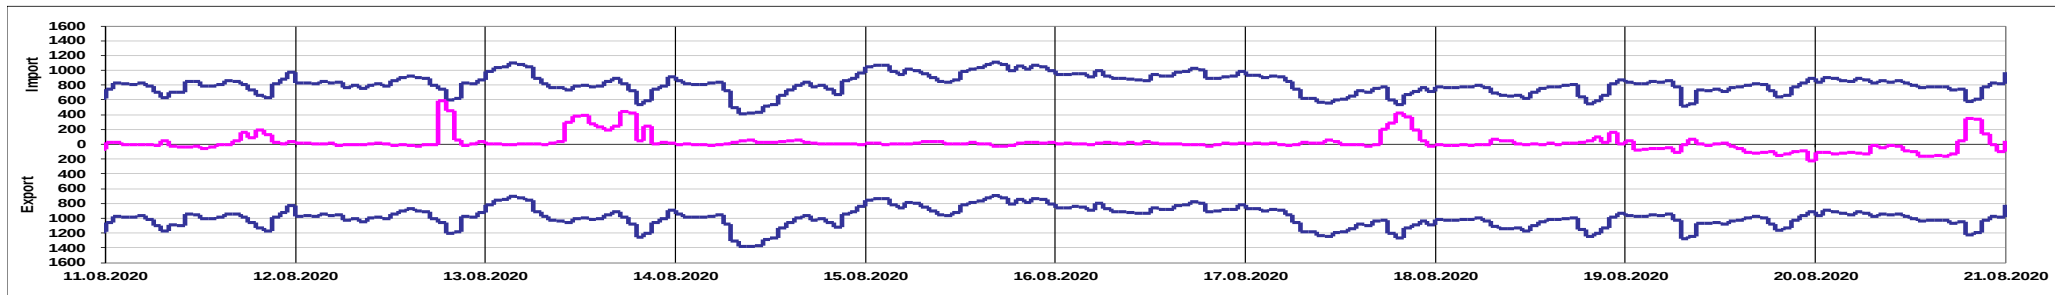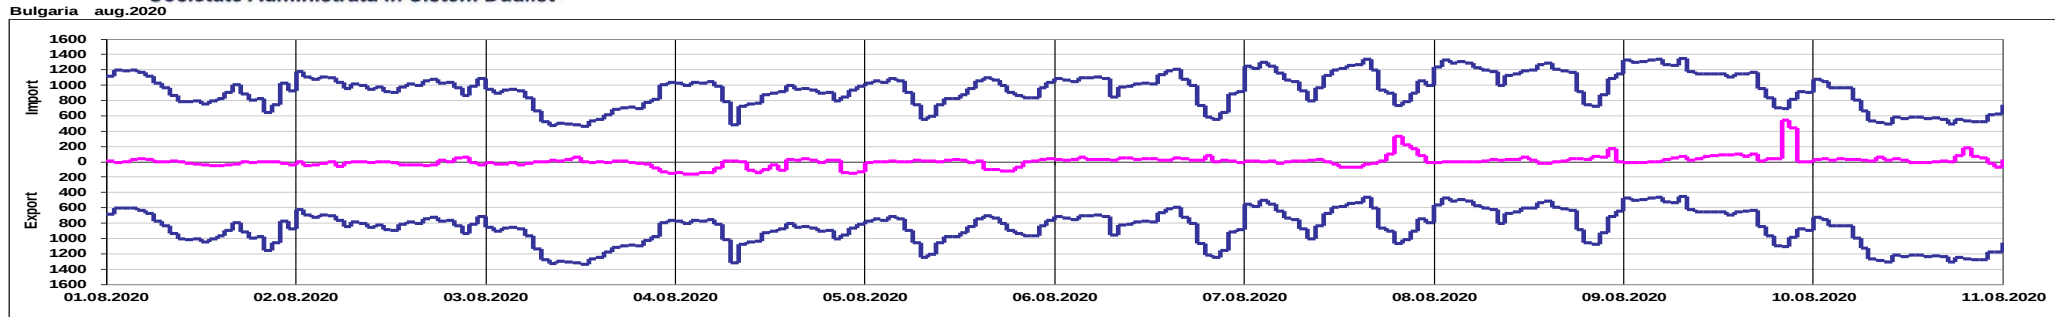

Capacitate Oferită la licitația intrazilnică [MW]


Poziția Netă Granița RO-HU [MWh]

Public

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Explicită pe granița Romania - Serbia

Capacitate nenotificată [MW] valoare medie	
RO-RS	RS-RO
399	291

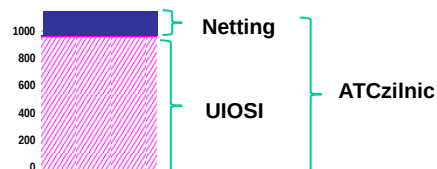

Serbia aug.20



Notă: LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020

Public






Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Explicită pe granița Romania - Serbia

Serbia aug.2020

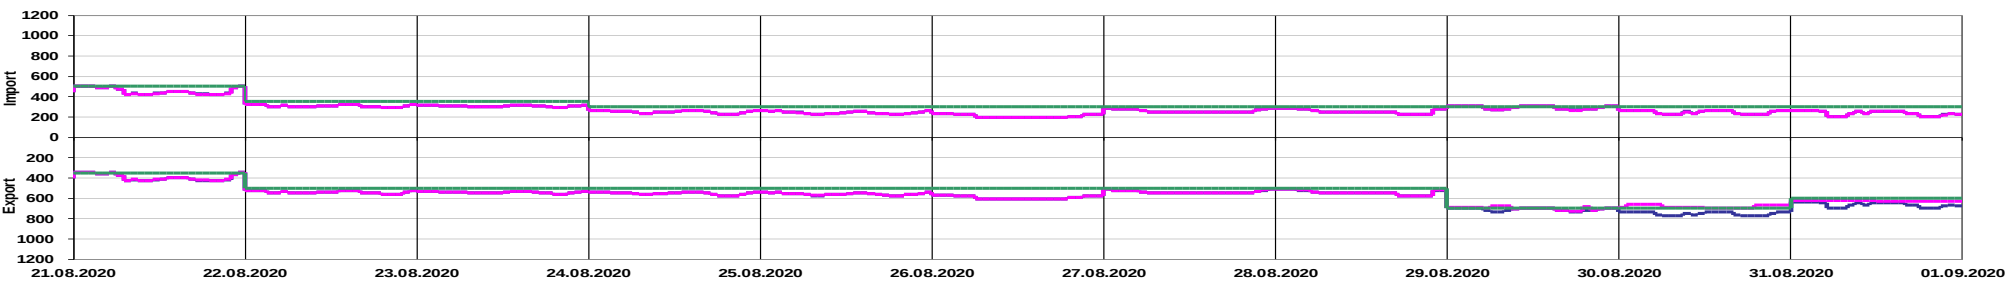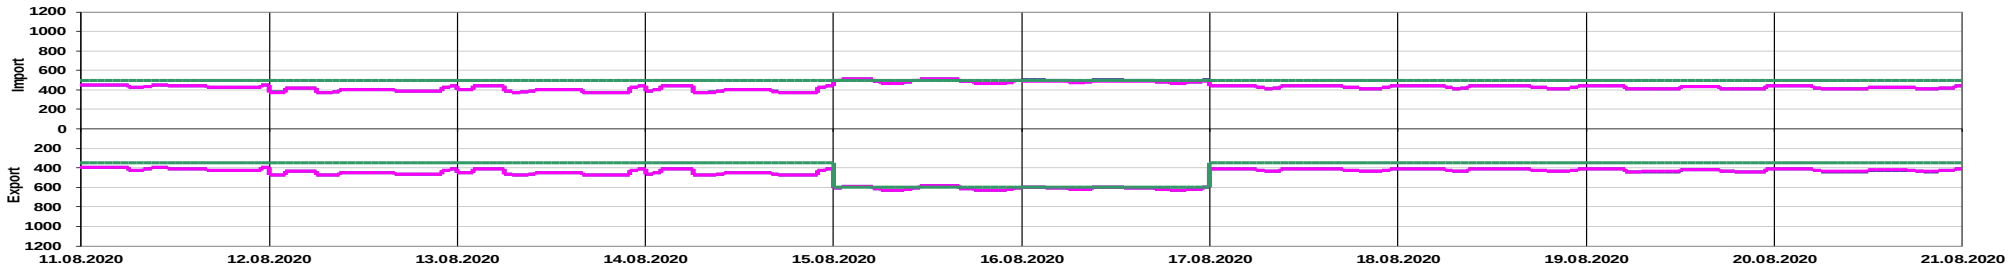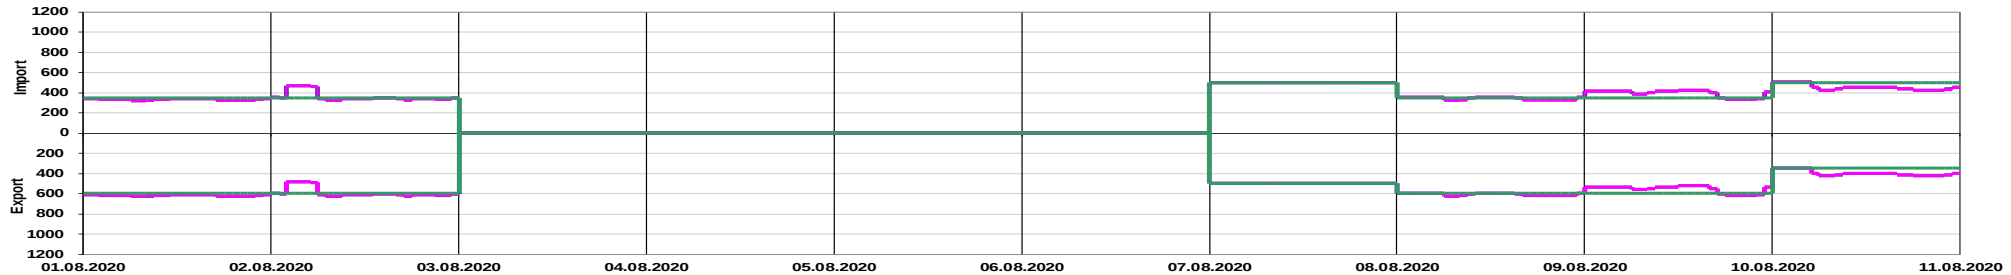

Capacitate Oferită la licitația zilnică [MW]
Capacitate Alocată la licitația zilnică [MW]
Capacitatea Netă de Transfer (NTC) [MW]

Notă: LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Explicită pe granița România - Serbia

Prețul de închidere a licitației
[Euro/MWh] - Export

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
2	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.17	0.13	0.11	0.11	0.11	0.17	0.17	0.24	0.24	0.17	0.17	0.17	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.24
8	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.18	0.18	0.18	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.17	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.18	0.30
9	1.20	1.50	2.15	2.08	1.77	1.50	0.84	0.55	0.51	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	2.15
10	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.43	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.66
11	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05
12	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04
13	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.08	0.12
14	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	0.18	0.18
15	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.27	0.27	0.27	0.23	0.23	0.11	0.32
16	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.08	0.09	0.09
17	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12
18	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.09
19	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
20	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06
21	0.33	0.33	0.25	0.24	0.24	0.25	0.15	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.33
22	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.06
23	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08
24	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
25	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
26	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04
27	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06
28	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Serbia aug.20

Notă: LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică Explicită pe granița România - Serbia


Prețul de închidere a licitației
[Euro/MWh] - Import

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max	
1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.27	0.19	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.27	
2	0.16	0.18	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.13	0.18	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
8	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
9	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.09	0.15	
10	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.11	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.09	0.13	
11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.18	0.15	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.18	
12	0.16	0.16	0.09	0.09	0.09	0.09	0.16	0.16	0.16	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.08	0.05	0.16	
13	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.14	0.14	0.14	0.14	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.09	0.08	0.14	
14	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	
15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05	
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	
17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.01	0.06	
18	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.09	0.33	0.33	0.31	0.31	0.20	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.33	
19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.26	
20	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.25	0.31	0.31	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.31	0.26	0.26	0.16	0.41
21	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	0.15	0.18	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.18	0.15	0.09	0.21	
22	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.21	0.21	0.21	0.21	0.13	0.13	0.12	0.18	0.21	0.54	0.55	0.56	0.69	0.69	0.69	0.69	0.28	0.13	0.69	
23	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.38	0.38	0.38	0.38	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.33	0.38	0.80	0.91	0.91	0.91	0.86	0.55	0.55	0.91	
24	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	1.10	1.10	1.50	1.10	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.88	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	0.68	0.68	1.50	
25	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44	0.66	1.10	1.20	1.20	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	0.85	0.86	0.86	0.99	0.82	0.82	0.82	0.60	0.36	0.26	1.20	
26	0.55	0.55	0.55	0.55	0.61	0.89	1.77	2.11	2.55	2.55	2.81	2.81	3.12	3.12	3.12	3.91	3.12	3.00	2.64	2.00	2.00	1.69	0.61	0.61	3.91	
27	0.22	0.22	0.22	0.22	0.34	0.74	0.92	0.92	0.92	0.92	0.76	0.76	0.62	0.62	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.33	0.33	0.22	0.16	0.15	0.92	
28	0.13	0.13	0.15	0.16	0.16	0.69	1.24	1.74	1.74	1.74	1.74	1.50	1.74	1.50	1.50	0.90	0.90	0.44	0.34	0.34	0.34	0.34	0.15	0.15	1.74	
29	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.31	
30	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.27	0.61	0.61	0.61	0.38	0.22	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.22	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.43	0.31	0.66	
31	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.66	0.66	0.66	0.66	0.61	0.66	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	

Serbia aug.2020

Notă: LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020

Public

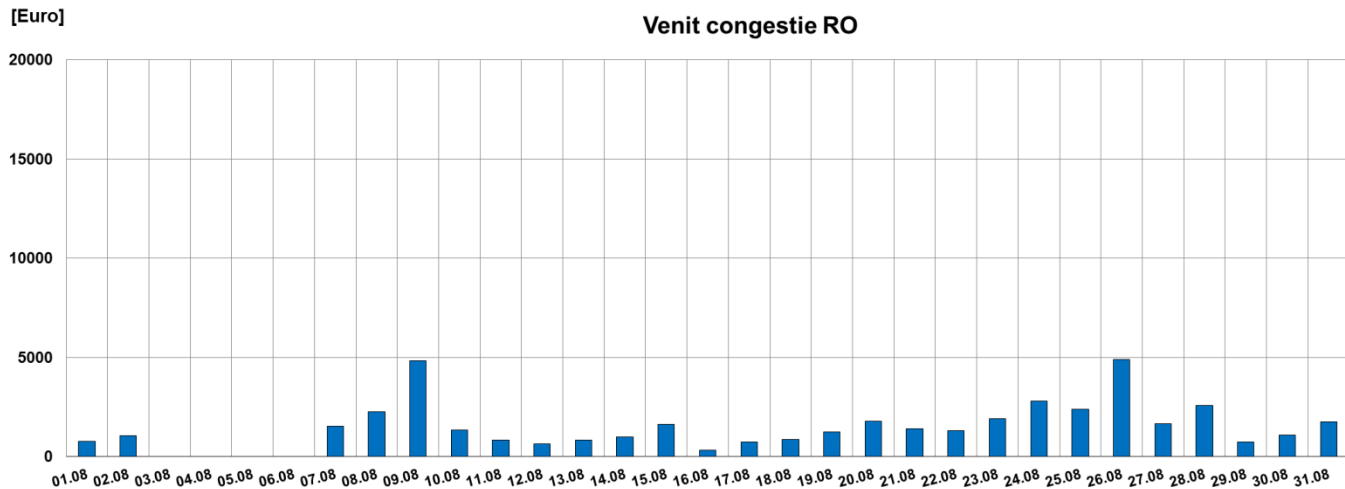

Venit Licitatii Zilnice [Euro]		Remunerare UIOSI [Euro]	
RO-RS	RS-RO	RO-RS	RS-RO
29467	58770	25779	56478
88237		82257	

Venit pentru OTS-uri (Z-R) [Euro]	Venit pentru OTS RO (Z-R) [Euro]
5980	2990

Ziua	Venit congestie granița RO-RS [Euro]	Venit congestie RO [Euro]
01.08	1538	769
02.08	2084	1042
03.08	-	-
04.08	-	-
05.08	-	-
06.08	-	-
07.08	3032	1516
08.08	4501	2250
09.08	9662	4831
10.08	2688	1344
11.08	1672	836
12.08	1264	632
13.08	1659	829
14.08	2002	1001
15.08	3247	1624
16.08	652	326
17.08	1448	724
18.08	1720	860
19.08	2468	1234
20.08	3570	1785
21.08	2815	1407
22.08	2612	1306
23.08	3802	1901
24.08	5590	2795
25.08	4763	2382
26.08	9810	4905
27.08	3328	1664
28.08	5175	2587
29.08	1485	742
30.08	2153	1076
31.08	3498	1749
Total	88237	44118

Notă: LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020

Public






Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intrazilnică Explicită pe granița România - Serbia

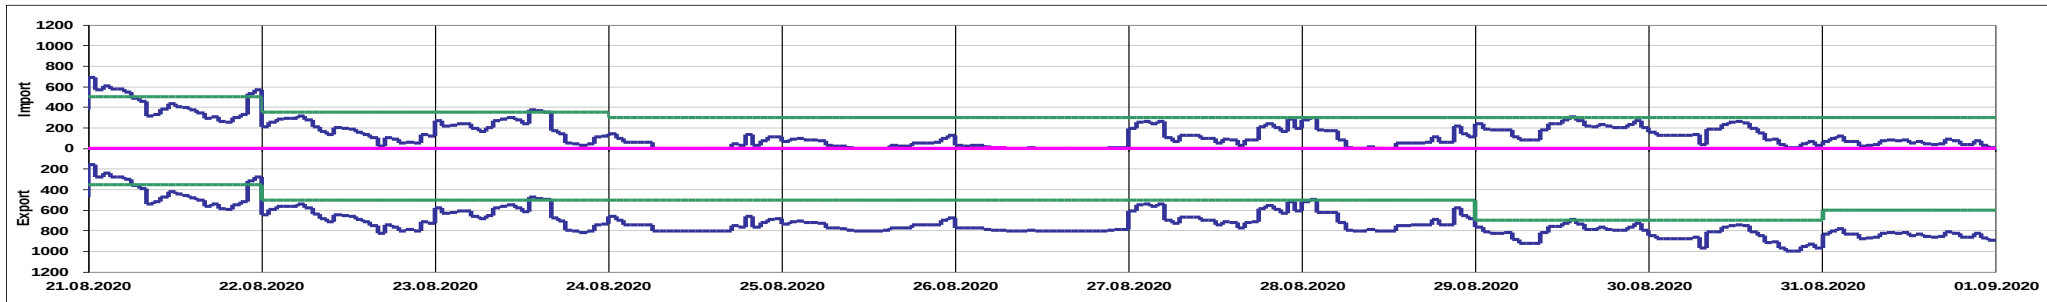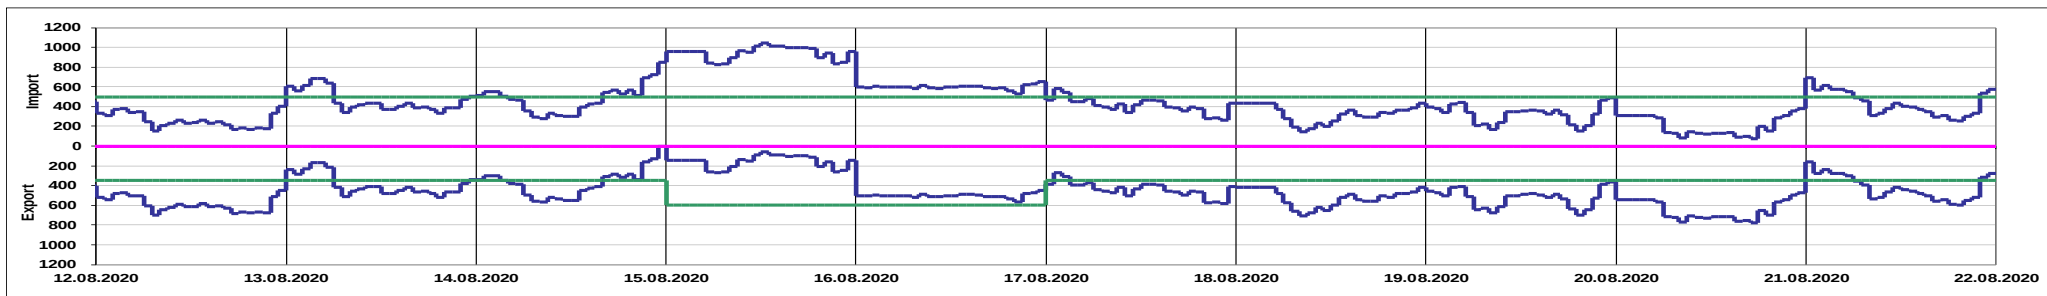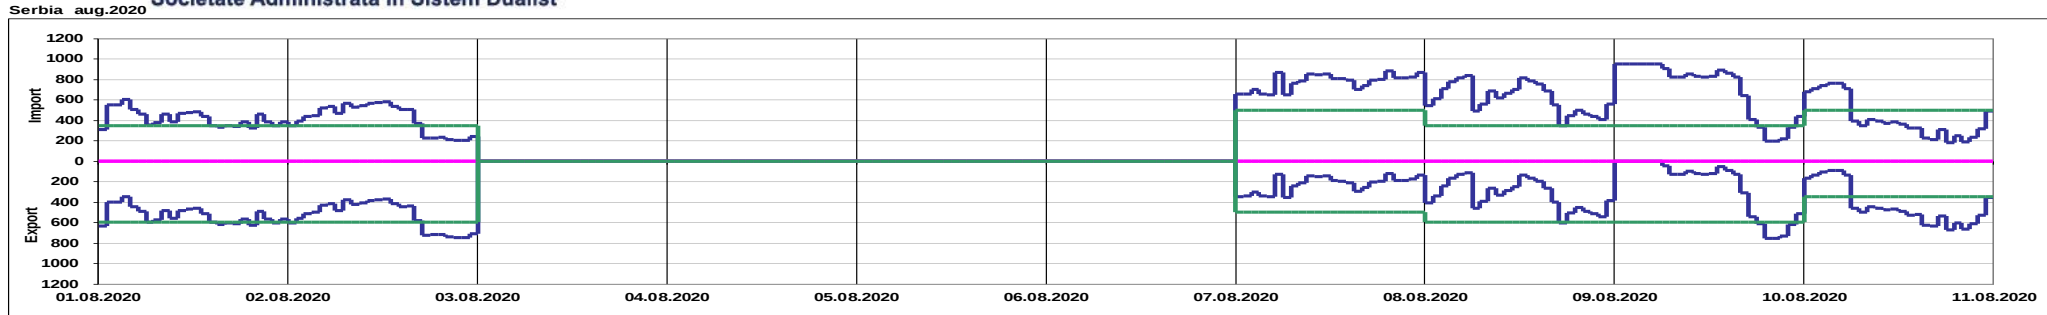

Capacitate Oferită la licitația intrazilnică [MW]
Capacitate Alocată la licitația intrazilnică [MW]
Capacitatea Netă de Transfer (NTC) [MW]

Notă: LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intrazilnică Explicită pe granița România - Serbia

Prețul de închidere a licitației
[Euro/MWh] - Export

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Serbia aug.20

Notă: LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intrazilnică Explicită pe granița România - Serbia

Prețul de închidere a licitației
[Euro/MWh] - Import

ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Serbia aug.2020

Notă: LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020

Public



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Statistica ofertelor aferente licitației lunare

	august 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ungaria export	Număr participanți ofertanți	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Număr participanți câștigători	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Număr oferte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ungaria import	Număr participanți ofertanți	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	Număr participanți câștigători	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Număr oferte	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Bulgaria export	Număr participanți ofertanți	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Număr participanți câștigători	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Număr oferte	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Bulgaria import	Număr participanți ofertanți	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Număr participanți câștigători	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Număr oferte	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Serbia export	Număr participanți ofertanți	10	10	-	-	-	-	-	10	10	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9
	Număr participanți câștigători	8	8	-	-	-	-	-	8	8	4	4	4	4	4	4	9	9	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	8	8	6
	Număr oferte	48	48	-	-	-	-	-	49	49	51	51	51	51	51	51	49	49	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	48	48	48
Serbia import	Număr participanți ofertanți	9	9	-	-	-	-	-	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Număr participanți câștigători	6	6	-	-	-	-	-	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
	Număr oferte	49	49	-	-	-	-	-	49	49	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	52	52	50	50	50	50	50	50	50	50
Ucraina export	Număr participanți ofertanți	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Număr participanți câștigători	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Număr oferte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ucraina import	Număr participanți ofertanți	5	5	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
	Număr participanți câștigători	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	Număr oferte	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Moldova import RO_Cioara	Număr participanți ofertanți	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Număr participanți câștigători	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Număr oferte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova import RO_Costesti	Număr participanți ofertanți	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Număr participanți câștigători	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Număr oferte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova import RO_Vulcanesti	Număr participanți ofertanți	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Număr participanți câștigători	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Număr oferte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aug.2020
 Număr participanți ofertanți
 Număr participanți câștigători
 Număr oferte

Maxim
 27
 16
 66

Minim
 5
 2
 7

Public

august 2020		Licitații zilnice																																				
Serbia Export	Număr maxim participanți ofertanți	7	8	-	-	-	-	6	8	7	7	7	6	8	8	8	7	8	6	7	7	8	8	8	7	8	8	7	7	8	8	7	8	8	7			
	Număr maxim participanți câștigători	7	8	-	-	-	-	5	7	6	7	7	6	7	7	7	7	6	6	6	8	8	8	7	8	8	7	7	8	8	7	8	8	7				
	Număr maxim oferte	29	29	-	-	-	-	29	33	30	30	29	26	31	32	38	31	30	29	28	30	34	31	34	30	30	33	32	30	32	29	28						
Serbia Import	Număr maxim participanți ofertanți	8	8	-	-	-	-	6	6	7	8	9	8	8	8	8	6	8	9	9	10	9	8	8	9	9	10	8	10	8	8	9						
	Număr maxim participanți câștigători	8	6	-	-	-	-	5	5	7	7	9	8	7	6	7	6	8	7	7	7	8	6	4	6	7	7	7	8	6	6	8						
	Număr maxim oferte	30	29	-	-	-	-	31	29	28	32	34	29	30	31	30	26	29	32	33	35	34	32	34	37	40	40	39	43	34	32	34						
Bulgaria Export	Număr maxim participanți ofertanți	14	10	12	14	14	16	10	14	12	12	12	14	13	13	14	9	11	14	14	15	14	13	11	14	14	14	14	14	13	11	13						
	Număr maxim participanți câștigători	14	10	12	14	14	16	10	14	12	12	12	14	13	13	14	9	11	14	14	15	14	13	11	14	14	14	14	14	13	11	13						
	Număr maxim oferte	34	25	24	29	27	37	29	35	27	27	25	29	28	30	35	21	25	28	30	32	31	29	23	30	31	30	27	30	28	27	27						
Bulgaria Import	Număr maxim participanți ofertanți	16	14	13	15	13	15	11	13	12	15	14	15	16	15	17	14	13	16	16	16	15	16	16	16	15	15	15	16	15	15	15						
	Număr maxim participanți câștigători	16	14	12	15	13	13	10	12	12	14	14	15	16	15	17	14	13	16	16	16	15	16	16	13	14	14	14	14	14	13	14						
	Număr maxim oferte	34	32	33	28	22	31	22	25	26	28	27	27	29	30	32	24	30	31	28	30	29	32	28	30	32	30	31	33	33	34	36						

Notă: valorile reprezintă maximele orare dintr-o zi.


LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020

Statistica ofertelor aferente licitațiilor intrazilnice

august 2020		Licitații intrazilnice		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Serbia Export	Număr maxim participanți ofertanți	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Număr maxim participanți câștigători	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serbia Import	Număr maxim participanți ofertanți	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Număr maxim participanți câștigători	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Notă: Valorile reprezintă maximele orare dintr-o zi.

LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap a fost retrasă programat în perioada 03 – 06.08.2020

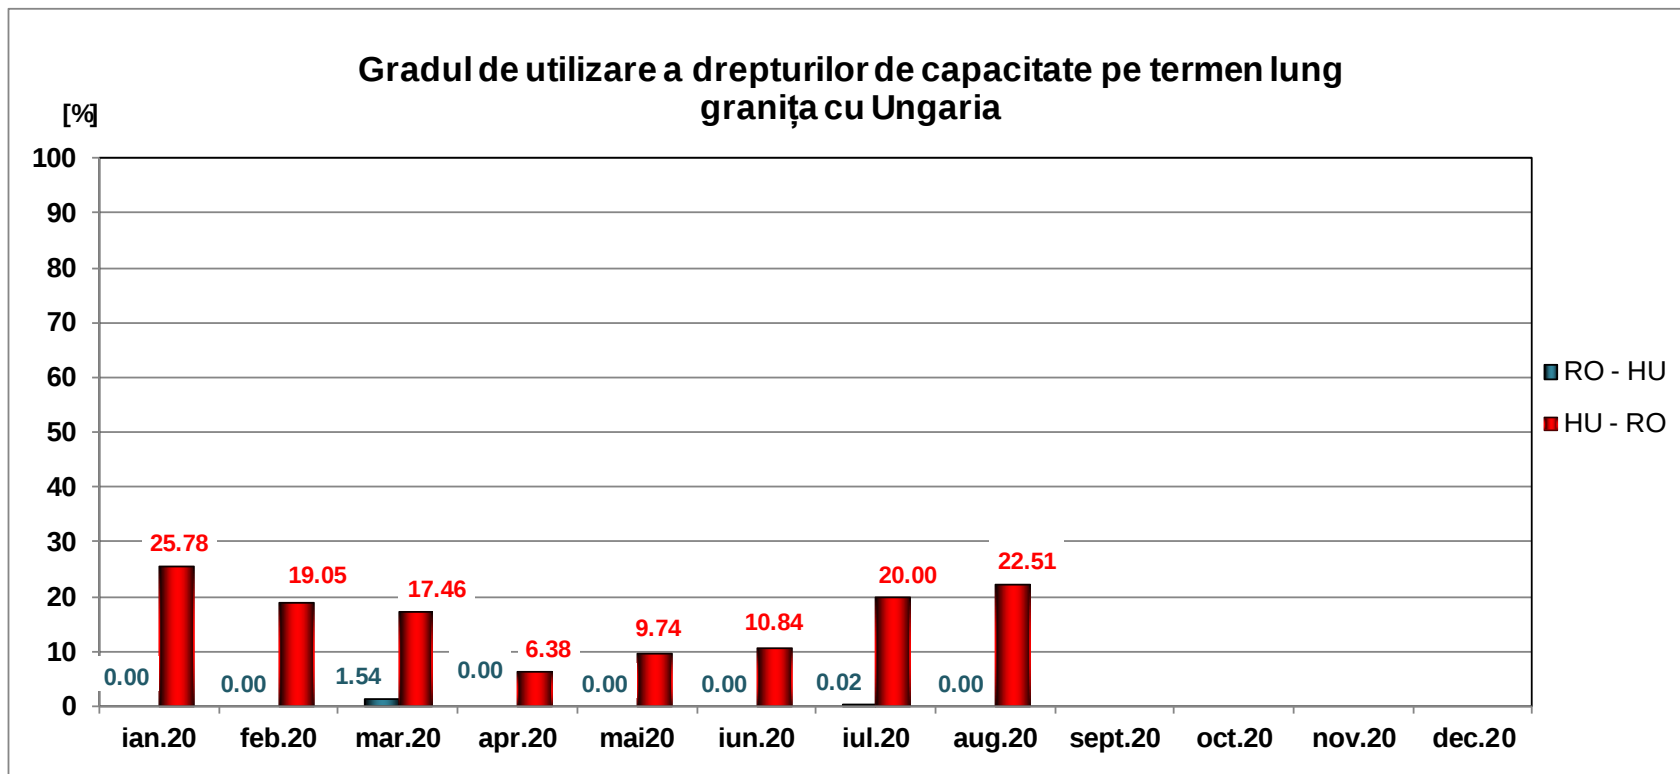

Ore CET


Gradul de utilizare a drepturilor de capacitate pe termen lung a fost calculat ca raport între capacitatea notificată și suma capacităților alocate la licitațiile lunare și anuale din care s-au scăzut returnările.

De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 0.19% și la import este de 16.47%.

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea pe termen lung pe granița România - Bulgaria

Gradul de utilizare a drepturilor de capacitate

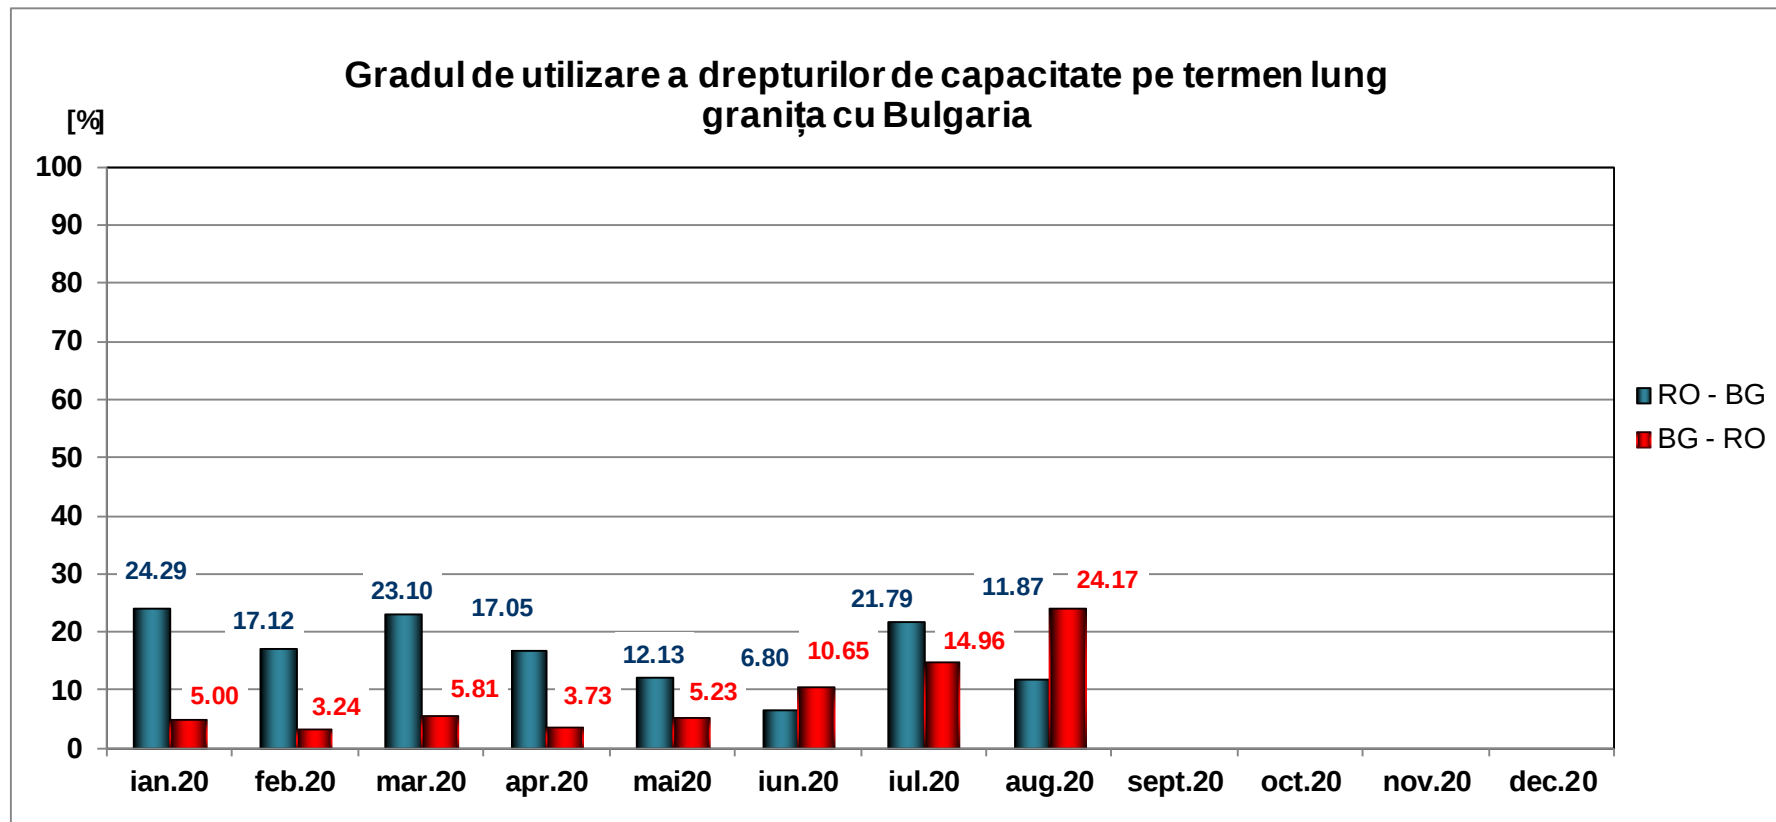

Ore CET

Gradul de utilizare a drepturilor de capacitate pe termen lung a fost calculat ca raport între capacitatea notificată și suma capacităților alocate la licitațiile lunare și anuale din care s-au scăzut returnările.


De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 16.77% și la import este de 9.1%.

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Bulgaria

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitația zilnică

august 2020 RO-BG

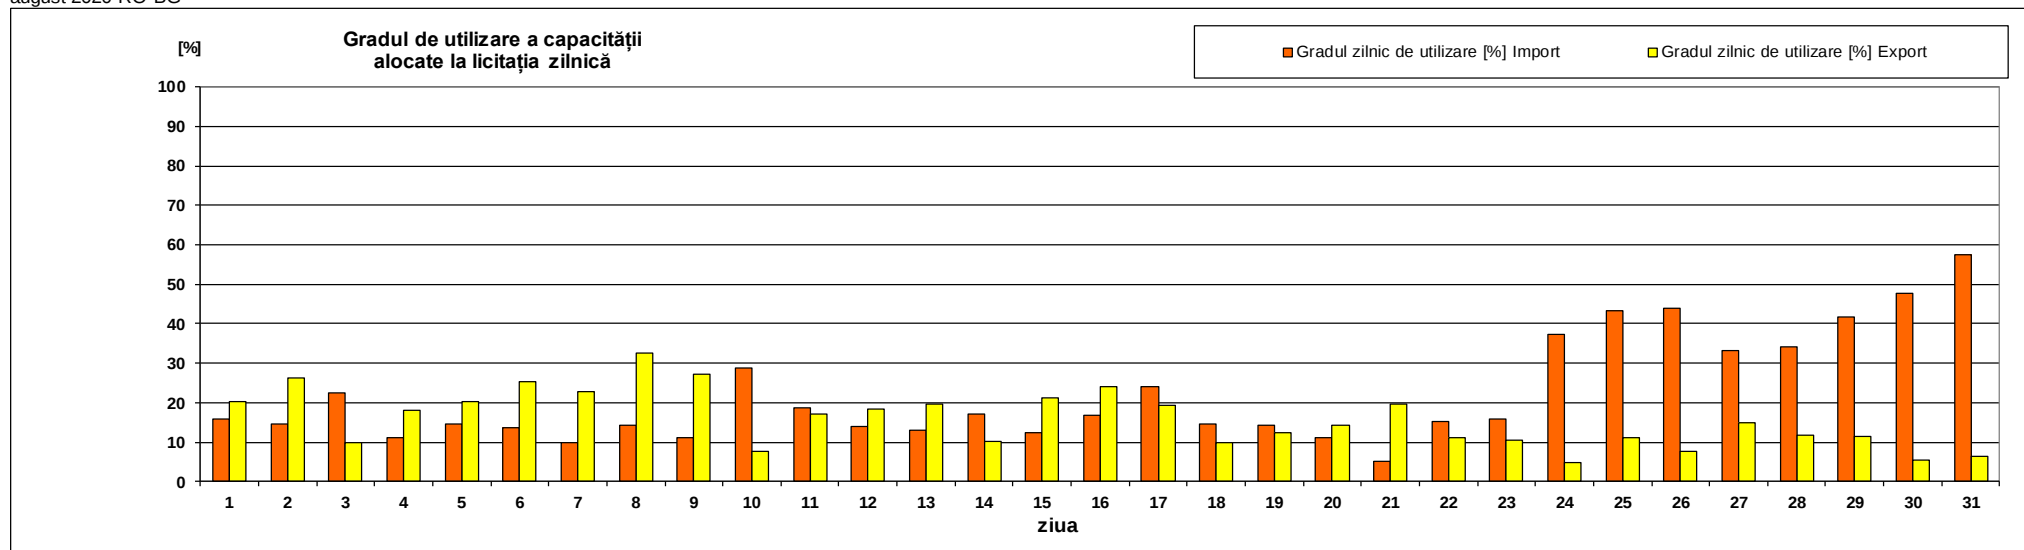


Gradul zilnic de utilizare [%]

aug.2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Import	15.77	14.57	22.64	10.98	14.69	13.79	9.89	14.37	11.12	28.81	18.84	13.93	12.94	17.26	12.32	16.86	24.08	14.51	14.43	11.26	5.02	15.22	15.90	37.34	43.25	43.83	33.09	34.08	41.60	47.78	57.59
Export	20.36	26.13	9.94	18.07	20.25	25.21	22.82	32.52	27.30	7.69	17.11	18.28	19.62	10.05	21.26	24.18	19.40	9.83	12.48	14.33	19.56	11.20	10.45	4.95	11.28	7.80	14.78	11.80	11.51	5.55	6.32

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitațiile zilnice, calculat la nivel lunar, ca raport între suma capacităților zilnice notificate și suma capacităților zilnice alocate are valorile:

- Import 20,77 [%]
- Export 15,92 [%]

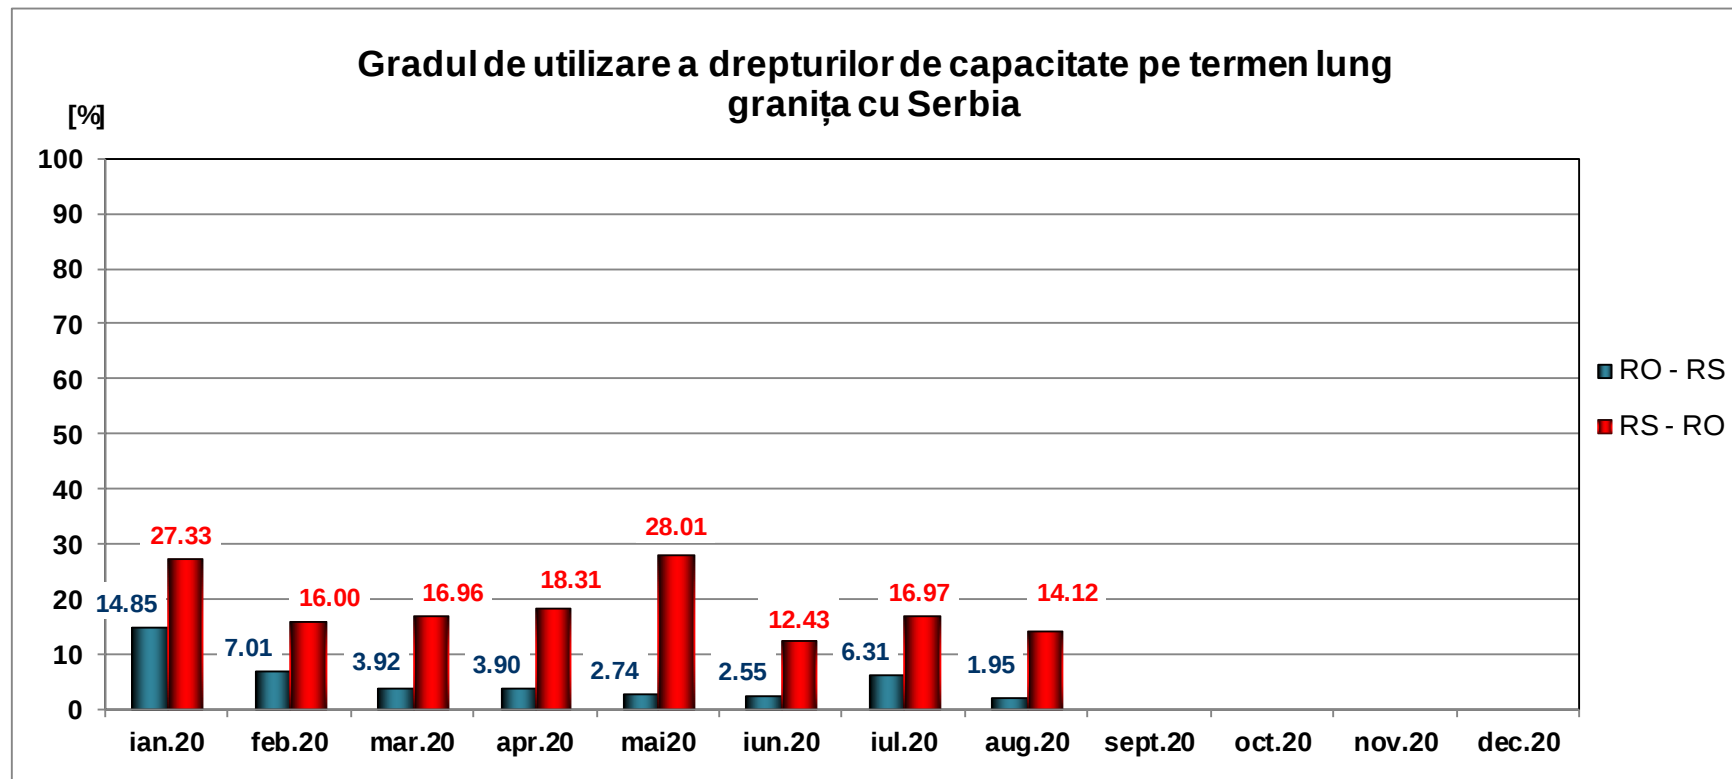

Ore CET

Gradul de utilizare a drepturilor de capacitate pe termen lung a fost calculat ca raport între capacitatea notificată și suma capacităților alocate la licitațiile lunare și anuale din care s-au scăzut returnările.


De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 5.41% și la import este de 18.77%.

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Zilnică pe granița România - Serbia

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitația zilnică

august 2020 Serbia

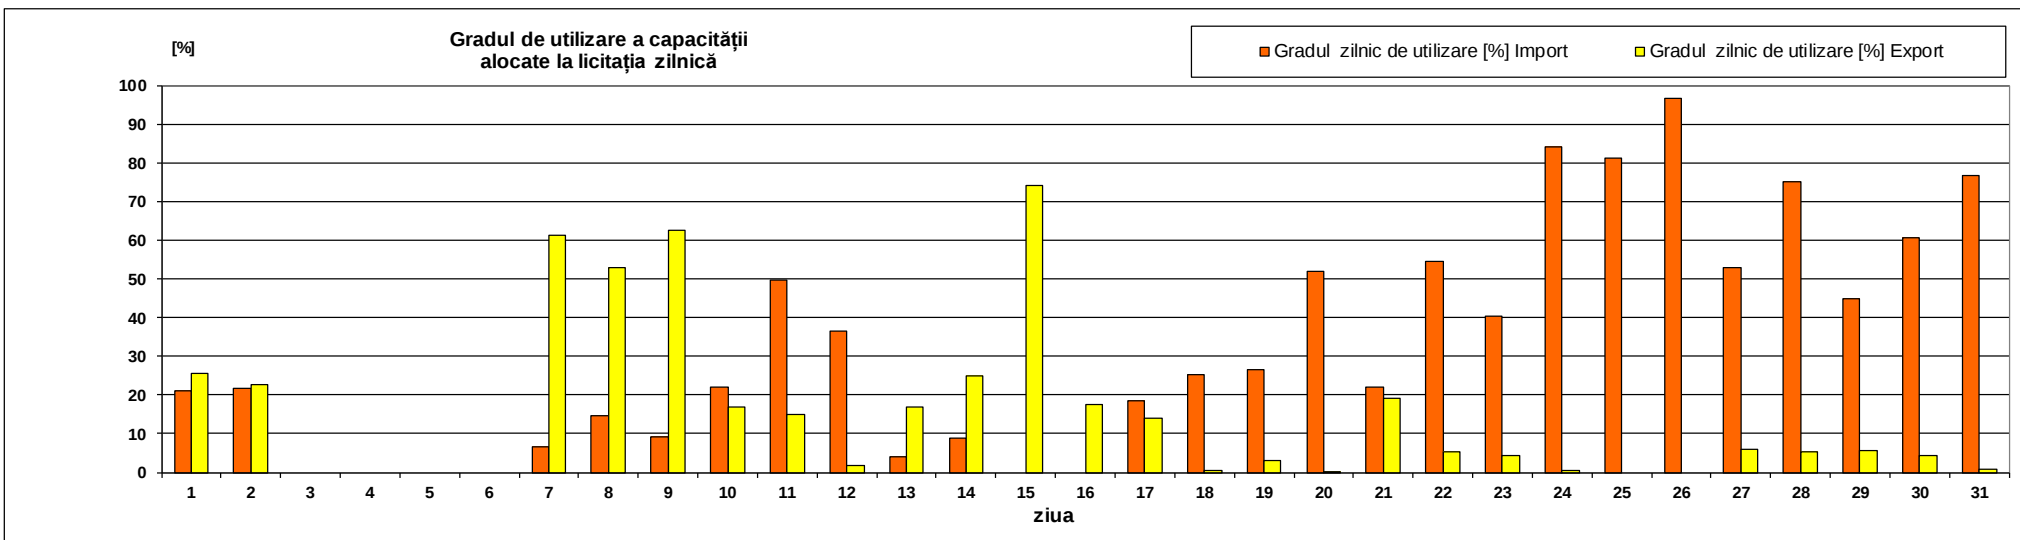

Gradul zilnic de utilizare [%]

aug.2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Import	21.04	21.67	-	-	-	-	6.54	14.60	9.32	22.08	49.83	36.69	4.00	8.72	0.00	0.00	18.47	25.44	26.43	52.12	21.99	54.70	40.35	84.02	81.21	96.66	52.98	75.32	44.81	60.61	76.80
Export	25.62	22.70	-	-	-	-	61.40	53.07	62.58	16.85	15.13	1.66	16.85	24.94	74.24	17.50	14.12	0.51	3.11	0.10	19.15	5.36	4.38	0.58	0.00	0.00	5.84	5.29	5.72	4.28	0.77

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitațiile zilnice, calculat la nivel lunar, ca raport între suma capacităților zilnice notificate și suma capacităților zilnice alocate are valorile:


- Import 31,7 [%]
- Export 17,55 [%]

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea Intrazilnică pe granița România - Serbia

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitația intrazilnică

august 2020 Serbia

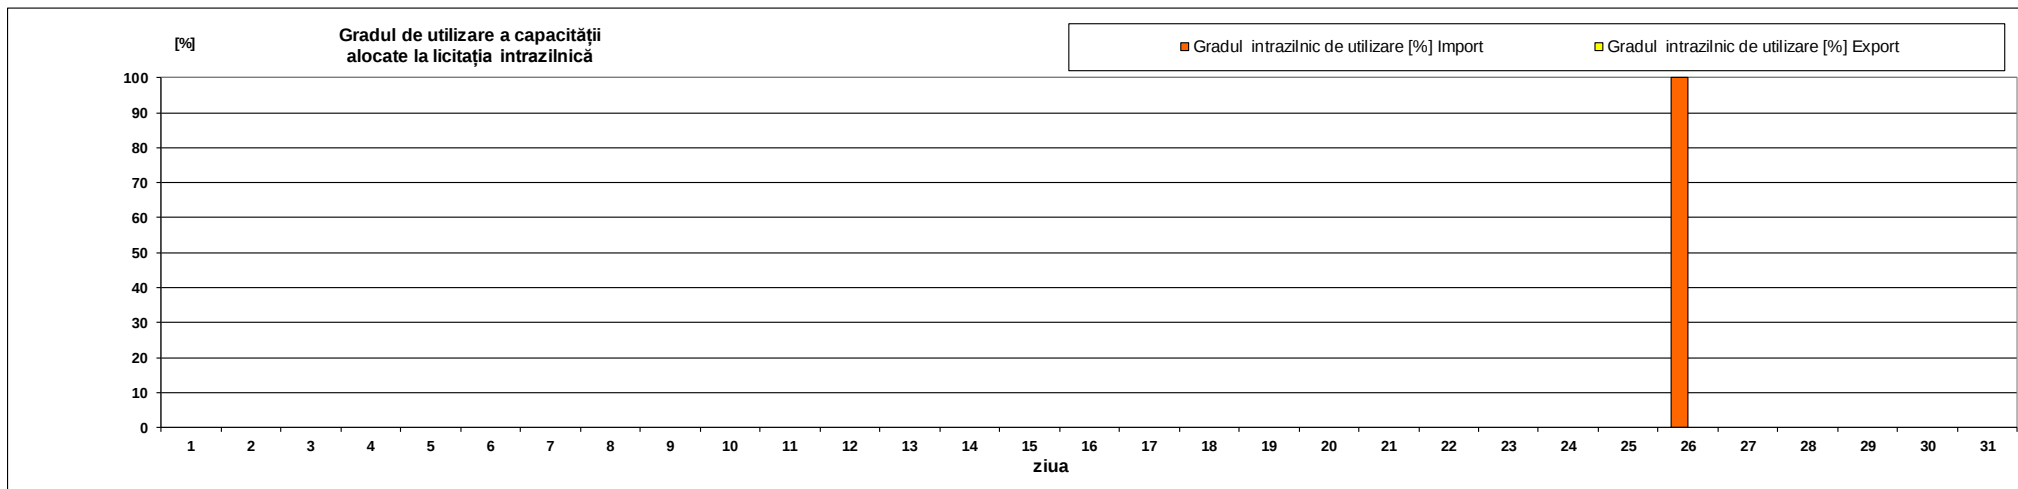

Gradul intrazilnic de utilizare [%]

aug.2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
Export	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitațiile zilnice, calculat la nivel lunar, ca raport între suma capacităților zilnice notificate și suma capacităților zilnice alocate are valorile:

- Import 100 [%] capacitate alocată doar în data de 26.08.2020
- Export - [%]




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Alocarea pe termen lung pe granița România - Ucraina

Gradul de utilizare a drepturilor de capacitate

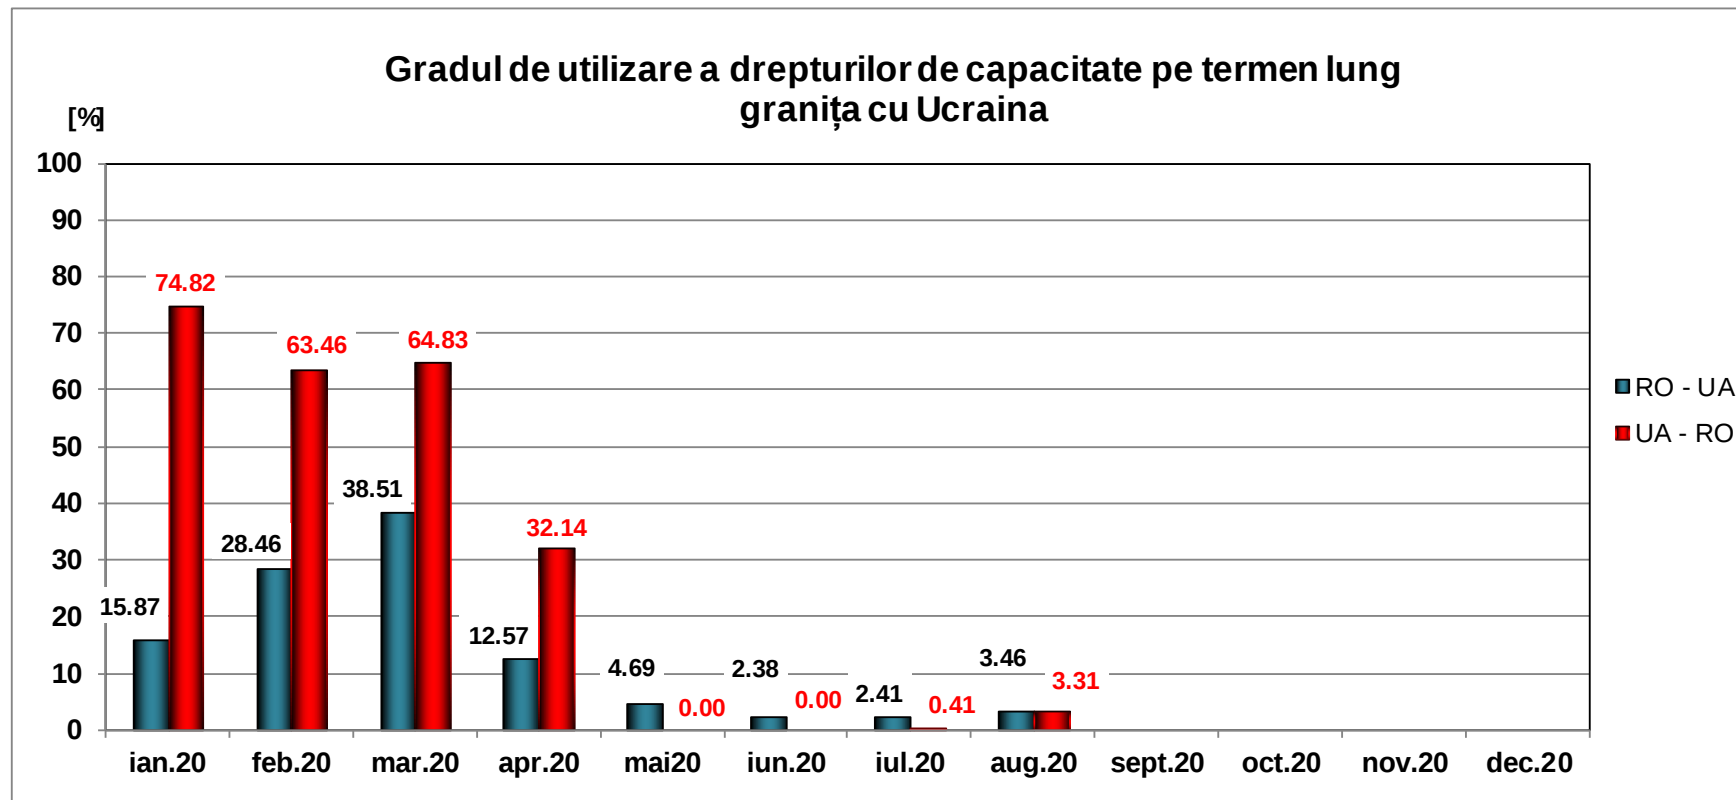

Ore CET

Gradul de utilizare a drepturilor de capacitate pe termen lung a fost calculat ca raport între capacitatea notificată și suma capacităților alocate la licitațiile lunare și anuale.

De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 13.54% și la import este de 29.87%.




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Gradul de utilizare a drepturilor totale de capacitate

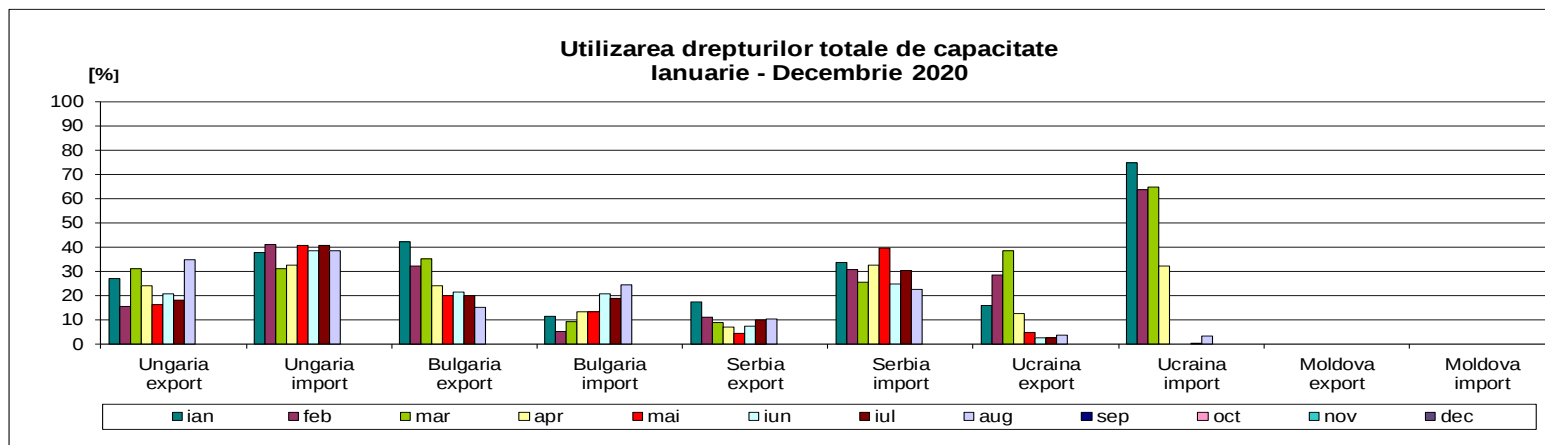

Gradul de utilizare a drepturilor totale de capacitate pe o graniță și direcție, reprezintă raportul exprimat procentual dintre energia aferentă schimburilor comerciale realizate (notificate) la nivelul unei luni și energia corespunzătoare drepturilor totale de capacitate.

[%]	Ungaria export	Ungaria import	Bulgaria export	Bulgaria import	Serbia export	Serbia import	Ucraina export	Ucraina import	Moldova export	Moldova import
ian	26.94	37.53	42.28	11.32	17.26	33.77	15.87	74.82	-	-
feb	15.52	41.05	32.10	5.03	10.98	30.55	28.46	63.46	-	-
mar	31.14	30.89	35.00	9.22	8.67	25.55	38.51	64.83	-	-
apr	23.90	32.60	24.14	13.12	7.09	32.47	12.57	32.14	-	-
mai	16.05	40.59	19.79	13.25	4.42	39.40	4.69	0.00	-	-
iun	20.64	38.30	21.43	20.52	7.15	24.72	2.38	0.00	-	-
iul	18.20	40.66	19.99	18.85	10.02	30.09	2.41	0.41	-	-
aug	34.81	38.42	14.96	24.34	10.22	22.58	3.46	3.31	-	-
sep										
oct										
nov										
dec										
media	23.40	37.50	26.21	14.46	9.48	29.89	13.54	29.87	-	-

varianta B

La nivelul lunii august 2020, se constată în general un grad scăzut de utilizare a drepturilor totale de capacitate. Cea mai mare valoare a gradului de utilizare s-a înregistrat la import, pe granița cu Ungaria.




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Gradul de utilizare NTC pe granița România - Ungaria

Ore CET

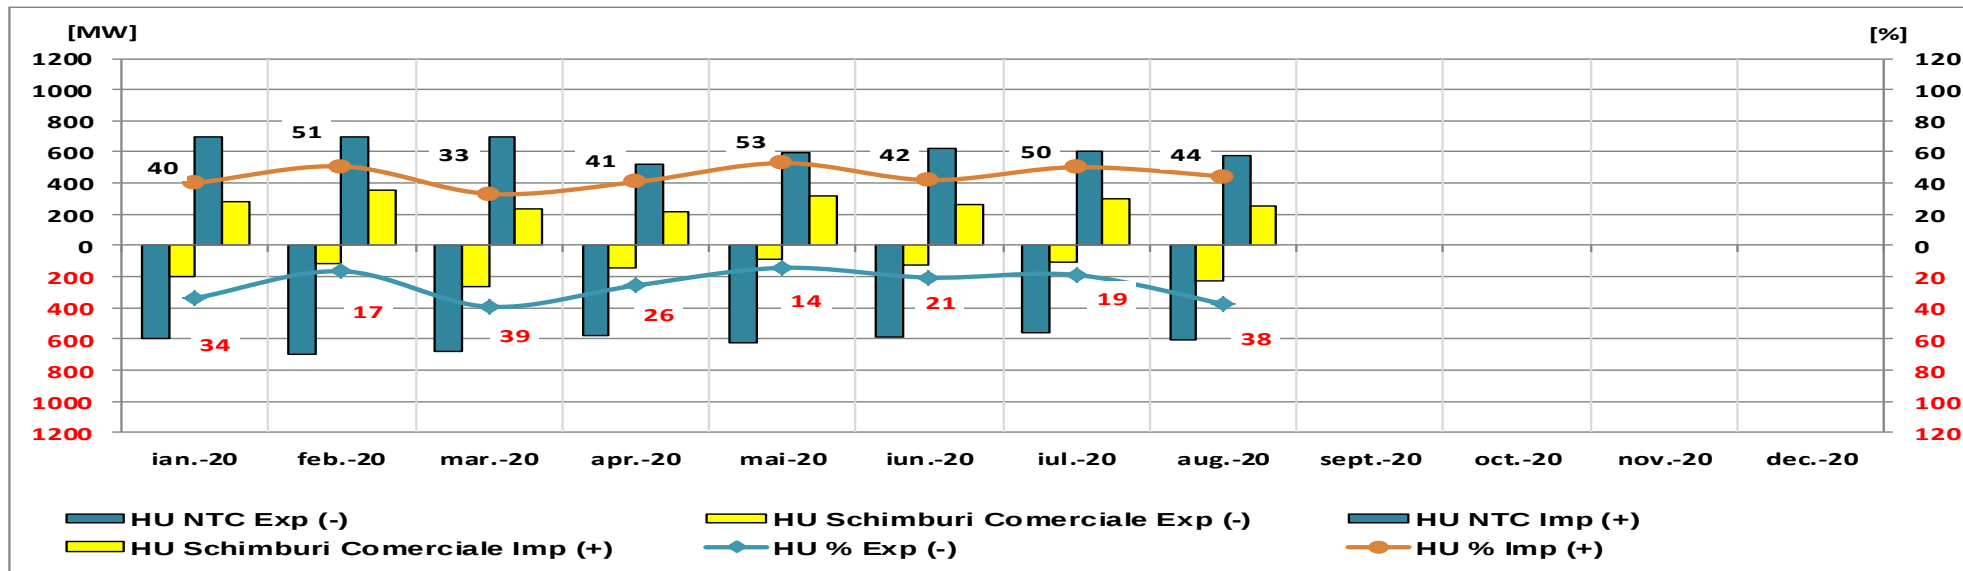


Ungaria (valori medii lunare, MW)	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20	sum
HU NTC Exp (-)	-600	-700	-675	-573	-626	-592	-556	-610					-4932
HU Schimburi Comerciale Exp (-)	-203	-116	-265	-147	-90	-122	-105	-229					-1277
HU NTC Imp (+)	700	700	701	523	595	620	600	574					5014
HU Schimburi Comerciale Imp (+)	280	355	232	213	315	260	301	254					2211

Gradul de utilizare a fost calculat ca raport între schimburile comerciale totale (utilizarea capacității pe termen lung și scurt) și NTC.

De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 25.84% și la import este de 44.24%.

Gradul de utilizare NTC pe granița România - Serbia

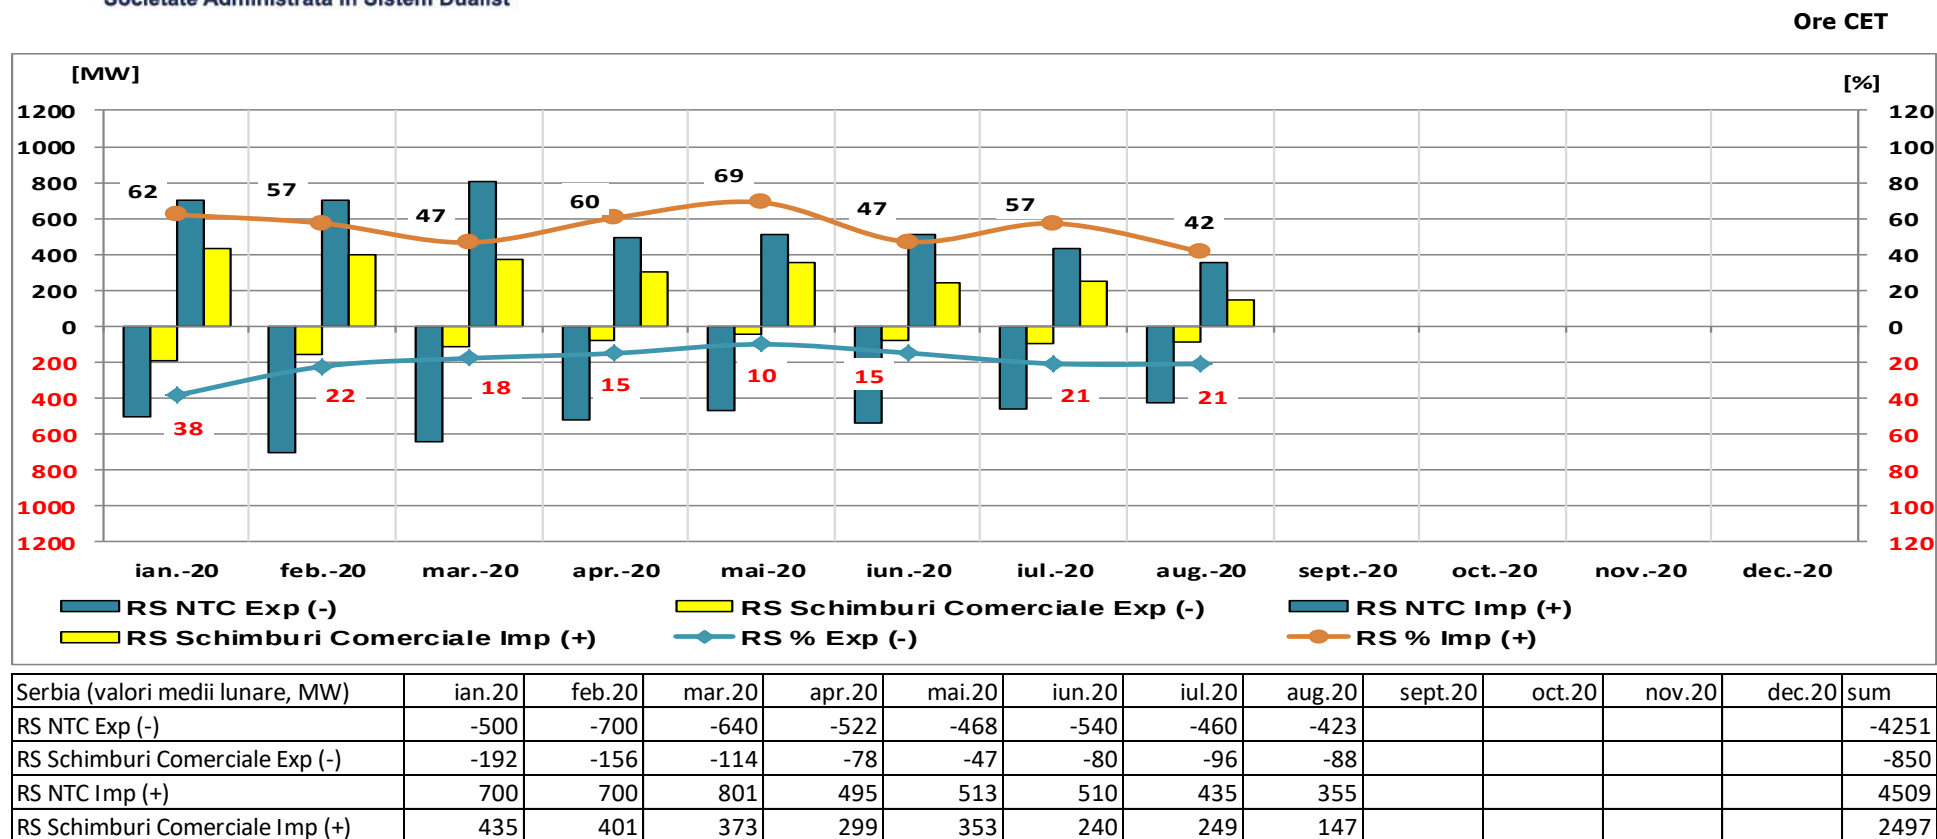


Gradul de utilizare a fost calculat ca raport între schimburile comerciale totale (utilizarea capacității pe termen lung și scurt) și NTC. De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 19.99% și la import este de 55.13%.

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Gradul de utilizare NTC pe granița România - Ucraina



Ore CET

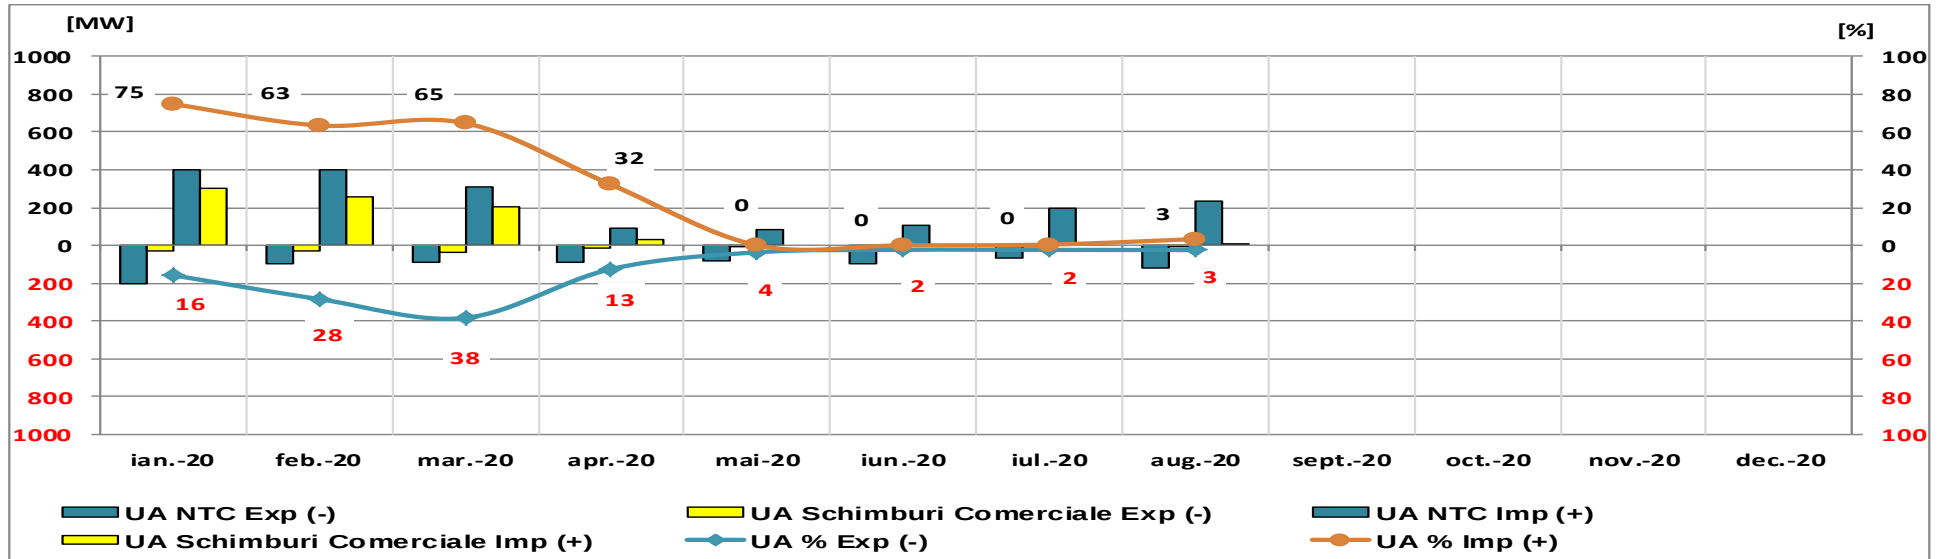

Ucraina (valori medii lunare, MW)	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20	sum
UA NTC Exp (-)	-200	-100	-94	-90	-84	-100	-68	-119					-855
UA Schimburi Comerciale Exp (-)	-31.7	-28.5	-36.0	-11.3	-3.1	-2.4	-1.6	-3.0					-118
UA NTC Imp (+)	400	400	310	90	85	108	200	235					1829
UA Schimburi Comerciale Imp (+)	299	254	201	29	0	0	1	8					791

Gradul de utilizare a fost calculat ca raport între schimburile comerciale totale (utilizarea capacității pe termen lung și scurt) și NTC. De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 13.29% și la import este de 29.86%.




Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Gradul de utilizare NTC pe granița România - Bulgaria

Ore CET

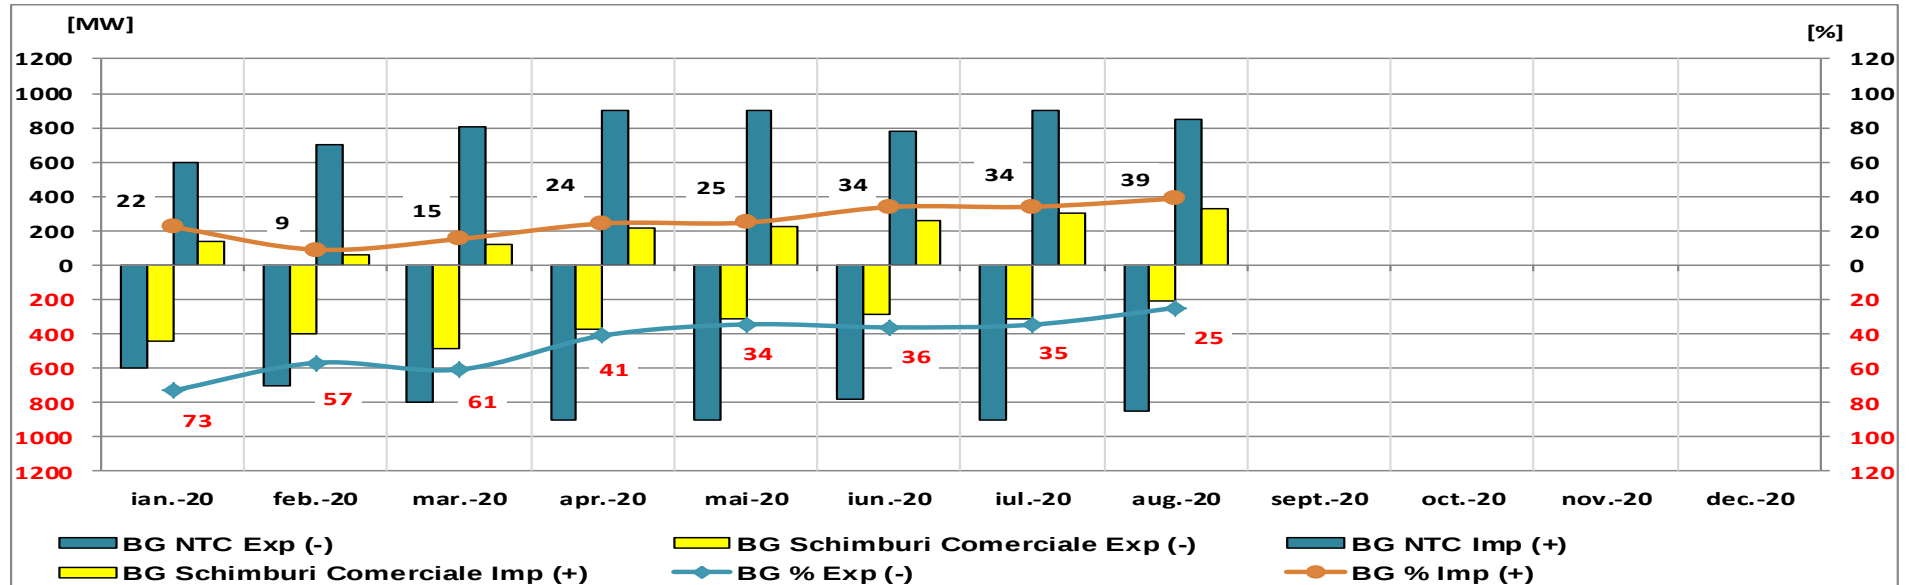

Bulgaria (valori medii lunare, MW)	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20	sum
BG NTC Exp (-)	-600	-700	-801	-900	-900	-780	-900	-848					-6429
BG Schimburi Comerciale Exp (-)	-438	-398	-487	-369	-310	-282	-312	-210					-2806
BG NTC Imp (+)	600	700	801	900	900	780	900	848					6429
BG Schimburi Comerciale Imp (+)	134	63	122	218	223	264	306	329					1658

Gradul de utilizare a fost calculat ca raport între schimburile comerciale totale (utilizarea capacității pe termen lung și scurt) și NTC. De la începutul anului până în luna analizată, valoarea medie (aritmetică) la export este de 45.22% și la import este de 25.26%.



Transelectrica®


Societate Administrată în Sistem Dualist

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune

Maximizarea utilizării NTC

Ore CET

Numărul de ore în care Suma Notificărilor Schimburilor Comerciale este mai mare decât NTC-ul

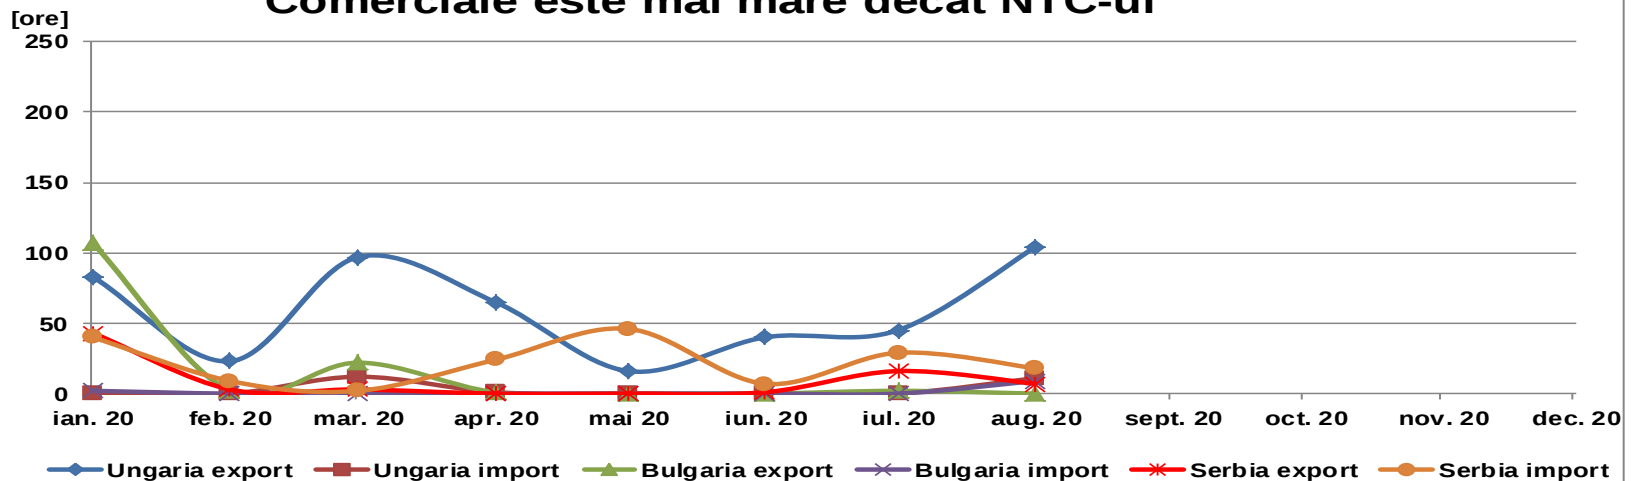

Nr. Ore	ian 20	feb 20	mar 20	apr 20	mai 20	iun 20	iul 20	aug 20	sept 20	oct 20	nov 20	dec 20
Ungaria export	83	23	97	65	16	40	45	104				
Ungaria import	0	0	12	1	0	0	0	11				
Bulgaria export	107	2	22	1	0	0	2	0				
Bulgaria import	2	0	0	0	0	0	0	9				
Serbia export	43	3	3	0	0	1	16	7				
Serbia import	40	9	2	24	46	7	29	18				

Prin maximizarea utilizării capacității disponibile (aplicarea „nettingului” în determinarea capacității oferite la licitațiile zilnice și intrazilnice) se înregistrează ore în care suma Notificarilor Schimburilor Comerciale (graficelor de schimb) este mai mare decât NTC-ul.

Sinteza indicatorilor (C1, C3, HHI) pe tip de licitație și valori totale

aug.20

aug.20

Graniță	Licitație												Total		
	Anuală			Lunară			Zilnică			Intra-zilnică					
	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI	C1 [%]	C3 [%]	HHI
Ungaria import	28.57	57.43	1565	21.32	53.89	1267	-	-	-	-	-	-	22.63	50.38	1150
Ungaria export	27.51	55.87	1432	31.25	73.75	2144	-	-	-	-	-	-	23.54	54.55	1275
Bulgaria import	36.00	56.00	1769	22.28	45.96	1110	23.31	55.49	1302	-	-	-	15.49	41.91	872
Bulgaria export	22.09	56.63	1517	27.78	56.67	1445	20.52	54.95	1364	-	-	-	15.83	39.04	820
Serbia import	20.00	56.00	1522	36.25	65.45	1964	32.67	78.65	2238	100.00	100.00	10000	19.44	52.63	1192
Serbia export	30.40	68.00	1899	32.70	69.11	2045	28.20	76.71	2133	-	-	-	24.87	54.17	1374
Ucraina import	-	-	-	50.00	100.00	4184	-	-	-	-	-	-	50.00	100.00	4184
Ucraina export	-	-	-	45.42	81.65	2913	-	-	-	-	-	-	45.42	81.65	2913
Moldova import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:

- Pe granița cu Ungaria se organizează alocare zilnică implicită prin intermediul mecanismului de cuplare a piețelor PZU din CZ-SK-HU-RO (începând cu 20.11.2014) și alocare intra-zilnică implicită în urma integrării pieței intra-zilnice din România în SIDC – Single Intra-Day Market – (începând cu ziua de 20.11.2019);
- Pe granița cu Bulgaria se organizează alocare intra-zilnică implicită în urma integrării pieței intra-zilnice din România în SIDC – Single Intra-Day Market – (începând cu ziua de 20.11.2019).



Email: Monitorizare.Piata@transelectrica.ro

Fax: 021 3035630